

MULTISPLIT SUELO TECHO H3M

Manual de instalación e usuario

MUSTR-H3M



Observaciones

◆ Durante el funcionamiento, la capacidad total de las unidades interiores no debe superar el 150% de la capacidad de la unidad exterior. De lo contrario provocará que se afecte el rendimiento de la refrigeración y la calefacción.

◆ La alimentación eléctrica de toda la unidad debe ser la alimentación de la unidad exterior. Desconecte la unidad exterior de la alimentación antes de limpiarla.

◆ Para que las unidades funcionen correctamente, el interruptor principal se debe activar 8 horas antes de encender el equipo.

◆ Después de recibir la señal de apagado todas las unidades interiores seguirán funcionando unos 20 - 70 seg. para terminar de usar el aire frío o caliente restante del intercambiador de calor y luego se apagarán. Este es el procedimiento normal.

◆ Cuando el modo de funcionamiento de la unidad interior entra en conflicto con el de la unidad exterior, la luz de error parpadeará después de 5 seg en la unidad interior o en el control remoto mostrando que hay conflicto, después la unidad interior se detendrá. En este momento, cambie el modo de funcionamiento de la unidad interior al correcto para que la marcha sea normal. El modo refrigeración solo es compatible con el modo de secado, el modo ventilación es compatible con todos los modos.

◆ La unidad no se debe instalar en la habitación de la lavadora, ni debe ser manipulada por niños sin supervisión.

◆ Las conexiones fijas de los cables deben estar equipadas con los dispositivos de desconexión con al menos 3 mm de separación.

◆ En el manual encontrará la información de electricidad que necesita (+/-10%, +/-1Hz).


◆ Rango de humedad: de 30 a ~95 %.

◆ Interruptor principal provisto por el usuario final: el asa del interruptor principal debe ser negra o gris, se puede bloquear en la posición "OFF" con candado.

◆ El dispositivo de desconexión principal se debe instalar a una altura de 0,6~1,7m. Según la normativa (EN 60947-3, EN 60947-2).

◆ El rango de enfriamiento de la unidad es de -5 a ~ 48 °C BS, en calefacción (solo para la unidad tipo bomba de calor). Temperatura exterior: -15 ~ 27 °C BS.

- ◆ Los niños a partir de 8 años y personas enfermas con conocimiento del aparato y sus riesgos pueden manipular la unidad. Los niños no deben jugar con la unidad. Ni la limpieza ni el mantenimiento de la unidad la pueden realizar niños sin supervisión.
- ◆ La unidad se debe instalar teniendo en cuenta las regulaciones nacionales vigentes sobre el cableado.
- ◆ Si la entrada de alimentación está dañada, la deberá sustituir un técnico especializado para evitar riesgos.

	Desecho correcto de este producto
 	<p>Esta etiqueta indica que el producto no debe eliminarse como residuo común. Para evitar daños al medio ambiente o a la salud debido a una incorrecta eliminación del equipo, hay que reciclarlo responsablemente para al mismo tiempo promover la re-utilización de la materia prima de manera sostenible. Para devolver la unidad ya usada, se ruega se empleen los canales habituales de recolección de equipos usados o se contacte con el minorista donde adquirió la unidad para obtener más información. El distribuidor se podrá hacer cargo de reciclar la unidad de una manera segura y así proteger el medio ambiente.</p>

R410A(R32/125:50/50):2087.5

Índice

I INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....	1
II SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN Y PRECAUCIONES.....	3
1 .SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN	3
2 .SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN	3
3 .LUGARES DE INSTALACIÓN DONDE PUEDEN SURGIR AVERÍAS EN LA UNIDAD.....	3
III INSTALACIÓN DE UNIDADES INTERIORES EN EL SUELO Y EN EL TECHO.....	3
1 .DIMENSIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD	3
2 .OBSERVACIONES IMPORTANTES.....	4
3 .DOS TIPOS DE INSTALACIÓN	4
4 .CABLES ELÉCTRICOS.....	7
5 .INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE DRENAJE.....	9
6 .INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE REFRIGERANTE.....	10
IV PARTES DE LA UNIDAD INTERIOR SUELO/TECHO	11
V RANGO DE LA TEMPERATURA DE TRABAJO	12
VI MÉTODO DE MANTENIMIENTO.....	12
1 .LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE.....	12
2 .LIMPIEZA DE LA UNIDAD	12
3 .AL COMENZAR LA ESTACIÓN	13
4 .AL FINAL DE LA ESTACIÓN.....	13
VII INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	14
VIII LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS.....	16
1 .SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	17
2 .SERVICIO POSVENTA.....	17
IX CONTROL REMOTO INALÁMBRICO YT1F.....	18
1 .FUNCIONES DE LOS BOTONES.....	18
2 .GUÍA DE GENERAL DE FUNCIONAMIENTO.....	20
3 .GUÍA DE FUNCIONAMIENTO OPCIONAL.....	21

I Medidas de seguridad

Lea este manual cuidadosamente antes de usarlo y cumpla con todas las instrucciones que se describen.

Tenga en cuenta especialmente estas observaciones:

 **¡Advertencia!** Este símbolo significa que una mala manipulación de la unidad puede provocar lesiones graves o la muerte.

 **¡Precaución!** Este símbolo significa que una mala manipulación de la unidad puede provocar pérdidas materiales o la muerte.

 **¡Advertencia!**

◆ Para un uso seguro del aire acondicionado las unidades deben tener una buena conexión a tierra. No conecte el cable a tierra a la tubería de gas, agua, drenaje u otro conducto que los técnicos especializados consideren inseguro.

◆ El aire acondicionado debe usar un circuito de alimentación especial y disyuntores. La capacidad debe ser suficiente para abastecer la unidad.

◆ Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado, de lo contrario podrían ocurrir descargas eléctricas o incendios.

◆ No interrumpa el suministro eléctrico para apagar la unidad cuando esté funcionando, de lo contrario puede disminuir la vida útil de la unidad.

◆ No use cables no homologados para esta unidad, podrían ocurrir descargas eléctricas o incendios.

◆ No manipule la unidad con las manos mojadas, podrían ocurrir descargas eléctricas.

◆ No meta los dedos o varillas en las lamas de salida, de lo contrario podrían ocurrir daños.

◆ Corte la alimentación principal inmediatamente si hay fallas (como olor a quemado), póngase enseguida en contacto con el centro de asistencia al cliente. Si se mantiene el mal funcionamiento, se puede averiar la unidad u ocurrir descargas eléctricas o incendios.

◆ No recargue el aire acondicionado por su cuenta. Tanto para reparar como para mover el aire acondicionado ha de contactar el servicio técnico especializado.

◆ No use fusibles de menor capacidad ni cables metálicos, puede provocar averías o incendios.

◆ Corte el suministro eléctrico del aire acondicionado si no se va a usar por un largo tiempo.

◆ Apague y desconecte la unidad antes de limpiarla, si no hay riesgos descargas eléctricas o daños.

◆ Los spray o atomizadores con sustancias químicas deben permanecer alejados a más de 1 m de la unidad para prevenir riesgo de incendios o explosiones.

◆ No permita que haya bloqueos en las entradas y salidas de aire de la unidad, esto bajaría el rendimiento de la unidad o se detendría.

II Selección del lugar de instalación y precauciones

Ubicación del aire acondicionado

La instalación del aire acondicionado se debe realizar según las regulaciones nacionales de seguridad.

Una mala instalación afectará directamente el buen funcionamiento de la unidad. Está prohibido que el cliente realice las instalaciones por sí mismo. Póngase en contacto con su proveedor después de adquirir la máquina. Los técnicos especializados podrán realizar todos los ajustes que se describen en este manual.

No conecte el equipo hasta que esté completado todo el trabajo de instalación.

2 Selección de la ubicación de instalación

* Un punto a partir del cual se pueda distribuir el aire frío a través de toda la habitación.

* Donde los condensados se puedan drenar con facilidad.

* Un lugar que pueda soportar el peso de la unidad interior.

* Donde haya un acceso amplio para realizar el mantenimiento.

* Donde haya una conexión fácil con la unidad exterior.

* A una distancia de 1 m o más de otros equipos electrodomésticos como la televisión y dispositivos de audio, etc.

* Evite montar la unidad en un lugar con fuentes de calor, alta humedad o gases inflamables.

* No use la unidad cerca de una lavadora, el baño, las duchas o una piscina.

* Asegúrese de que la instalación cumple con las dimensiones especificadas en la figura.

3 Lugares de instalación donde pueden surgir averías en la unidad

* Donde hay mucho aceite.

* Donde hay ácidos.

* Donde hay un suministro de electricidad irregular.

III Instalación de la unidad interior en el suelo o en el techo

1 Dimensiones para la instalación de la unidad

* Mueva el cierre de las rejillas de entrada de aire, las rejillas se abrirán más amplias y se podrán sacar de la unidad interior.

* Saque el tornillo de fijación del panel lateral y tire hacia el frente (sentido de la flecha) para extraerlo. Tornillo de fijación del panel lateral. (Vea la Fig.3)

* Afloje los tornillos (M8) de los soportes de la sujeción al suelo a menos de 10 mm. Extraiga dos tornillos (M6) de los soportes de la fijación en la parte trasera. Desmonte el soporte de la sujeción tirando hacia atrás (vea la Fig. 5)

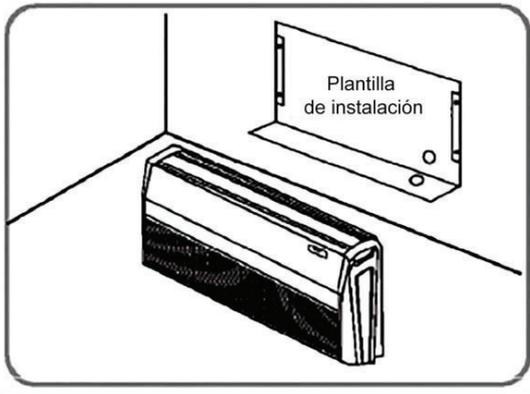


Fig.2

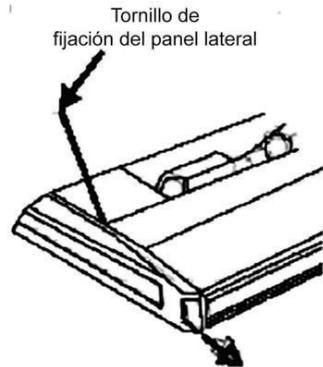


Fig.3

c. Ajuste el perno de suspensión. (Use pernos de suspensión W3/8 ó M10)

* Ajuste antes la distancia de la unidad en la abertura del techo. (Vea la Fig.4)

d. Fijar el soporte de fijación al perno de suspensión.

¡Advertencia !

* Asegúrese de que el tornillo de suspensión del techo está en el sentido que indica la flecha. Reajuste el soporte de la suspensión cuando está fuera del sentido de la flecha. (Vea la Fig.6)

* El perno de suspensión permanece dentro de la tapa de la unidad interior. Nunca quite la tapa.

e. Levante la unidad y deslícela hacia la muesca. (Vea la Fig.7).

f. Atornille bien fuerte ambas sujeciones con los tornillos (M8) de ajuste del soporte. (Vea la Fig.5).

g. Apriete bien ambos tornillos (M6) de los soportes de la fijación para evitar que se mueva la unidad interior. (Vea la Fig.5).

h. Ajuste ligeramente la altura de manera que la parte trasera de la tubería de drenaje quede inclinada para facilitar el drenaje.

¡Precaución!







* Ajuste la altura girando la tuerca con una llave.

* Use la llave desde la abertura del soporte de fijación. (Vea la Fig.8).

En caso de que se cuelgue



Es posible instalar usando soportes de sujeción sin quitar los soportes de la unidad interior. (Vea la Fig.9).

Asegúrese de usar solo los accesorios especificados y las piezas para los trabajos de instalación.

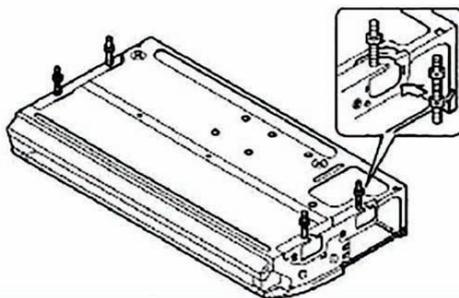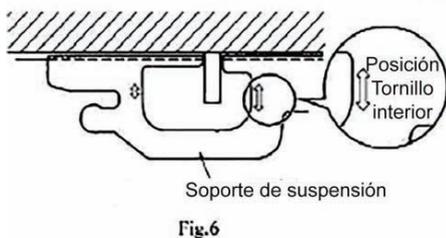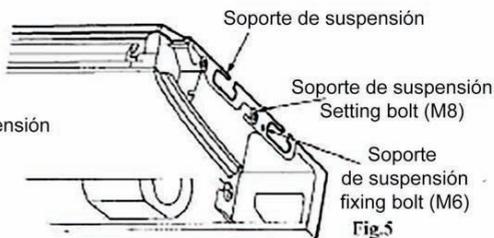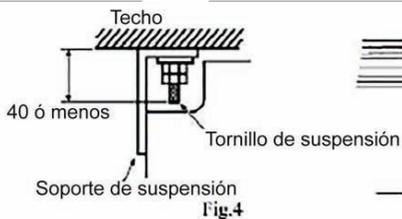

Al instalar la unidad interior puede consultar los parámetros de instalación y asegúrese de que el lado del drenaje debe ser 10 mm más bajo que el otro lado para que el condensado drene con fluidez.


Modelo	A	B	H	C	D
MUSTR-09-H3M	1220	225	700	1158	280
MUSTR-12-H3M					
MUSTR-18-H3M					
MUSTR-24-H3M					

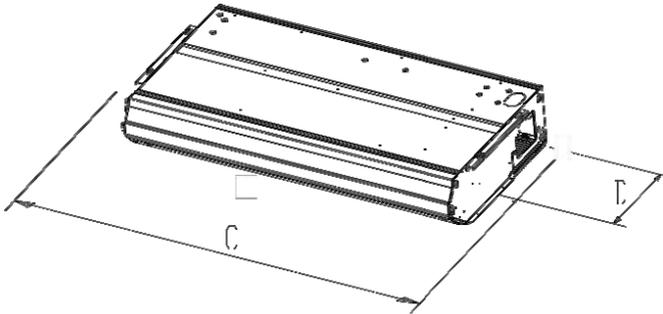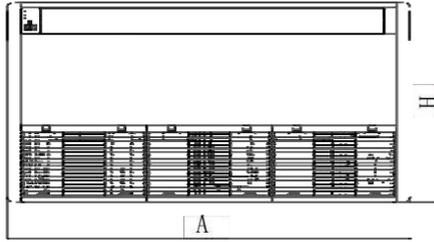


4 Cables eléctricos

⚠ Precaución: La alimentación de cada unidad interior debe estar conectada a la unidad exterior.

- a. Abra la superficie del panel.
- b. Quite la tapa de la caja eléctrica.
- c. Tienda el cable de alimentación desde la parte trasera de la unidad interior hacia adelante a través del agujero superior.
- d. Conecte el cable de comunicación a través de agujero para tuberías de la carcasa y la parte inferior de la unidad parada, luego conecte el cable marrón al bornero “3”; cable negro (cable de comunicación) al bornero “2”; cable azul al bornero “N(1)” y conecte a tierra el cable del terminal de la caja eléctrica. Asegure con las abrazaderas provistas en el chasis.
- e. Vuelva a ajustar la tapa de la caja eléctrica.
- f. Recubra el panel de la superficie.
- g. La temperatura del circuito de refrigerante puede ser alta, mantenga el cable de interconexión alejado de la tubería de cobre.

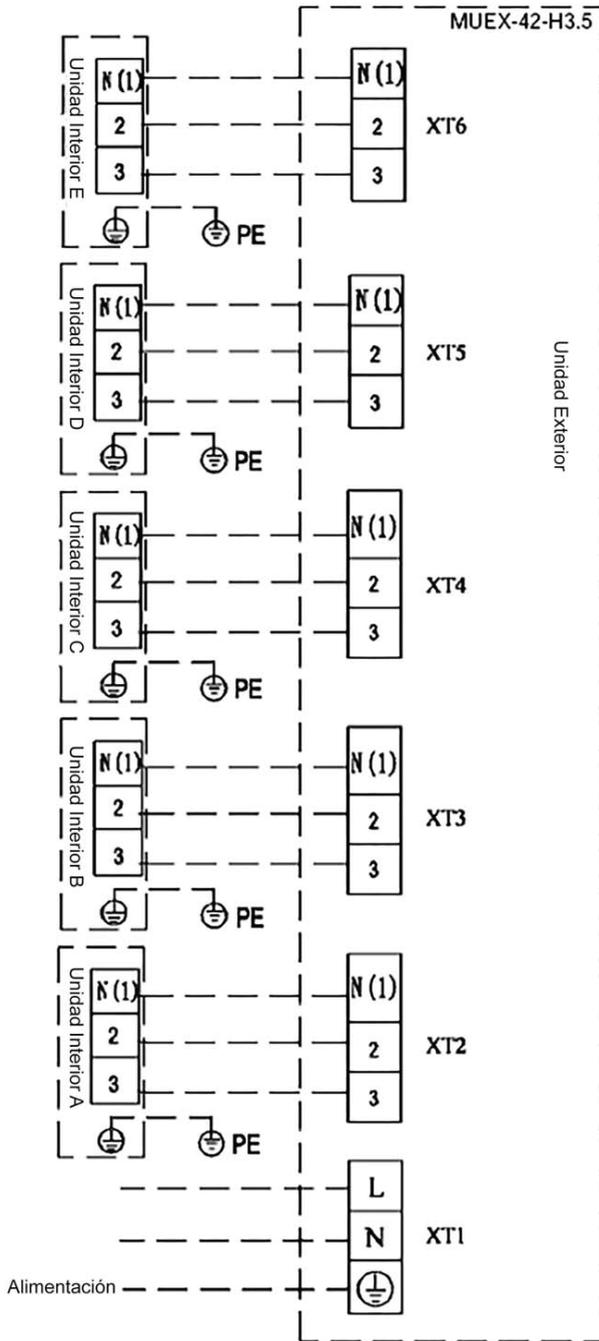

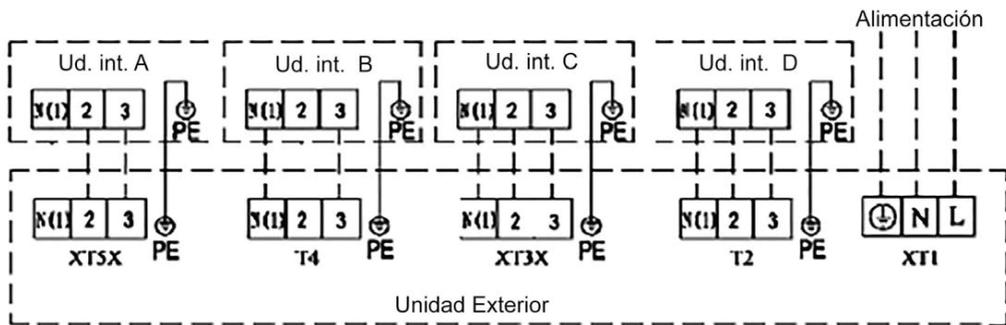

electrónicos.

②. Asegúrese, después de fijar el cable, de que entre el extremo de conexión y la abrazadera el cable tenga el espacio necesario.

③. La unidad se debe instalar teniendo en cuenta las regulaciones nacionales vigentes sobre el cableado.

5 Instalación de la tubería de drenaje

Asegúrese de que sale el agua.

a. Tubería de drenaje

* El sentido de salida de la tubería de drenaje puede ser detrás, a la derecha o a la izquierda.

* El diámetro de la tubería de drenaje debe ser igual o mayor que el diámetro de la tubería de conexión.

* Mantenga la tubería de drenaje corta e inclinada hacia abajo con una inclinación de al menos 1/100 para evitar burbujas de aire (vea la Fig. 10).

* Use la manguera de drenaje acoplada ④ y la abrazadera ⑤.

* Inserte la manguera de drenaje completamente dentro de la hendidura. Apriete la abrazadera por donde está la cinta adhesiva gris hasta que la cabeza del tornillo esté a menos de 4 mm de la manguera. (Vea la Fig. 11 y 12).

* Cubra la junta sobre la abrazadera y la tubería de drenaje para aislar. (Fig.12)

* La manguera de drenaje no debe quedar dentro de la unidad interior. (Fig.13)

b. Asegúrese de que el drenaje funciona correctamente después del tendido de las tuberías.

Agregue 600 cc de agua a la bandeja de drenaje desde la salida de aire para comprobar que el drenaje funciona bien (vea la Fig. 14).

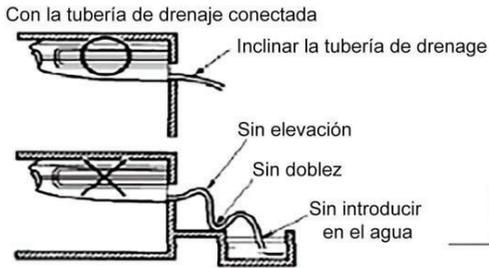


Fig.10

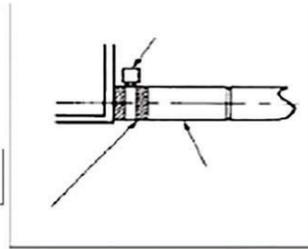


Fig.11

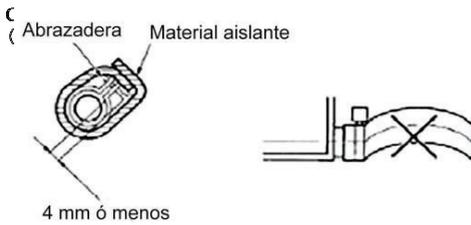


Fig.12



Fig.13

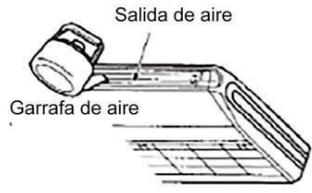


Fig.14


6 Instalación de las tuberías de refrigerante

Conecte la tubería de refrigerante con las dos tuberías principales, apriete con fuerza la tuerca a la tubería de refrigerante.

⚠ ¡Precaución!

- * Tenga cuidado cuando doble las tuberías de refrigerante o podría dañarlas.
- * Si el par de apriete es mayor que el de la tuerca abocardada, puede haber fugas.
- * La temperatura del circuito de refrigerante puede ser alta, mantenga el cable de interconexión alejado de la tubería de cobre.

IV Partes de la unidad interior suelo/techo

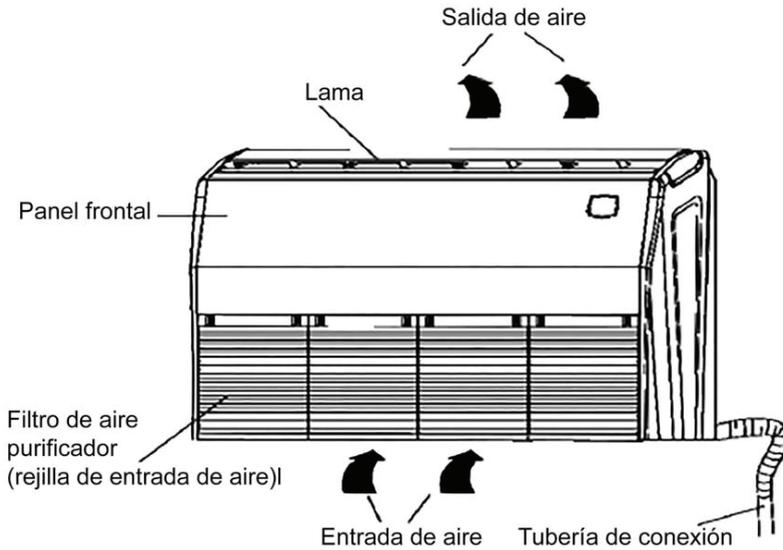

Modelo adecuado:

MUSTR-09-H3M

MUSTR-12-H3M

MUSTR-18-H3M

MUSTR-24-H3M

Nota: Las apariencia exterior será la misma para los diferentes modelos.

V Rango de temperatura de funcionamiento

Rango de temperatura de trabajo

	Temperatura interior		Temperatura exterior	
	Temp. bulbo seco °C	Temp. bulbo húmedo °C	Temp. bulbo seco °C	Temp. bulbo húmedo °C
Refrigerac. nominal	27	19	35	24
Refrigeración máx.	32	23	48	26
Refrigeración mín.	21	15	18	—
Calefacción nominal	20	15	7	6
Calefacción máx.	27	—	24	18
Calefacción mín.	20	15	-15	-16

VI Mantenimiento

⚠ ¡Advertencia!

①. Apague la unidad y corte la alimentación principal al limpiar el aire acondicionado, de lo contrario puede haber descargas eléctricas.

②. No moje el aire acondicionado o puede provocar descargas eléctricas. Asegúrese de que el aire acondicionado no se limpie con agua bajo ninguna circunstancia.

③. La volatilidad de algunos líquidos como disolvente o gasolina daña la apariencia del material del aire acondicionado. (Así que, solo se debe usar con un paño seco o húmedo con un limpiador neutral para la superficie del panel).


1 Limpieza de los filtros de aire

⚠ ¡Advertencia!

Los técnicos deben limpiar los filtros para garantizar un aire limpio en la estancia.

Recomendación:

Si el filtro de aire está sucio, disminuye el caudal de aire, la unidad se sobrecarga y consume un 6% más de electricidad. Es necesario limpiar los filtros de aire con regularidad.

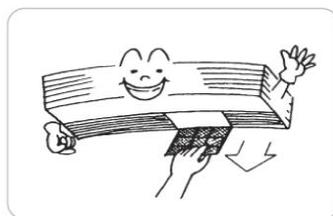


2 Limpieza de la unidad

Limpie el aire acondicionado y el control remoto con un paño seco o una aspiradora.

Si usa un paño húmedo, quite después la humedad con un paño seco.

¡Precaución!

- 1- No use bencina, gasolina, diluyentes ni productos para limpiar con brillo.
- 2- No use agua a más de 45°C, algunas partes de la unidad se podrían deformar.

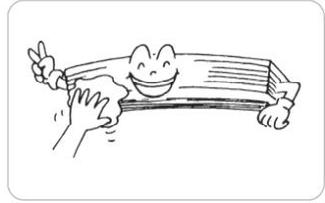

3 Al comenzar la temporada.


- * Compruebe si hay bloqueo en la entrada o salida de aire de la unidad.
- * Asegúrese de la conexión del cable a tierra es buena y ha sido comprobada por profesionales.
- * Compruebe si las baterías del control remoto inalámbrico se han cambiado.
- * Compruebe si el filtro de aire se ha instalado por un profesional.
- * Para encender el aire acondicionado después de un largo tiempo apagado, conecte la unidad 8 horas antes de encenderla.
- * Nota: todos estos procedimientos lo deben realizar un profesional.

4 Al final de la estación


- * Desconecte la unidad de la corriente.
- * Los filtros de aire y otras piezas las debe limpiar un profesional.
- * Deje funcionando el ventilador de 2 a 3 horas para secar el interior de la unidad.
- * Nota: todos estos procedimientos lo deben realizar un profesional.

VII Instrucciones de funcionamiento


* No debe programar la temp. por debajo de la deseada, habrá más consumo.

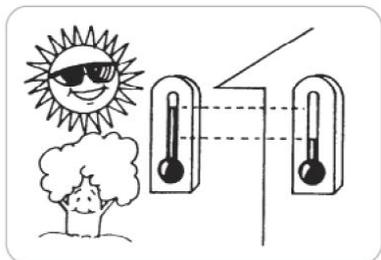


* Lave el filtro de aire todas las semanas para un mejor rendimiento. Mejor aun por especialistas.

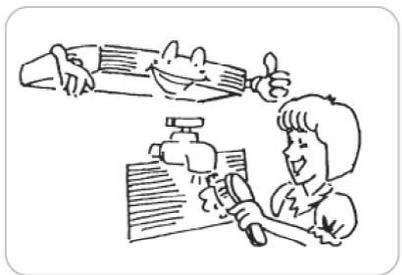


* Cierre las cortinas durante la refrigeración para evitar el calor del sol, esto podría aumentar el consumo de electricidad.

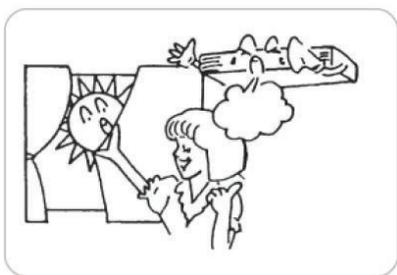


* Para una buena distribución de aire, ajuste las lamas como se muestra aquí.

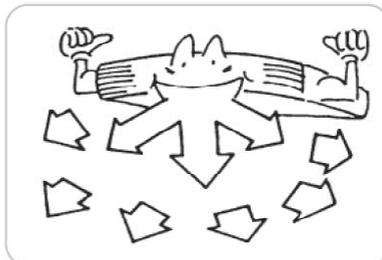

* Cierre las puertas y las ventanas cuando esté funcionando la unidad, evite fugas y ahorre electricidad.

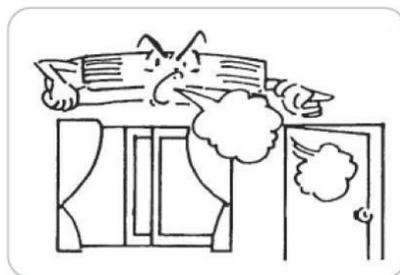

* Si necesita aire fresco abra la ventana para ventilar la habitación de vez en cuando, no por mucho tiempo porque saldrá todo el aire frío.

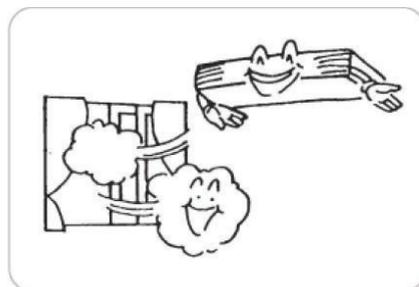


* Compruebe la capacidad eléctrica (voltaje y frecuencia) . Use la alimentación especificada y solo fusibles con la capacidad apropiada. Los especialistas deben realizar este trabajo, no sustituya los fusibles por trozos de cable.



* Si hay variación de voltaje mientras funciona el aire acondicionado, apáguelo. Si no va a usar la unidad por largo tiempo, desconecte la alimentación eléctrica.



* No inserte objetos en la entrada o salida de aire si está funcionando la unidad, puede provocar daños o lesiones. Preste especial atención para que los niños no jueguen con el equipo.

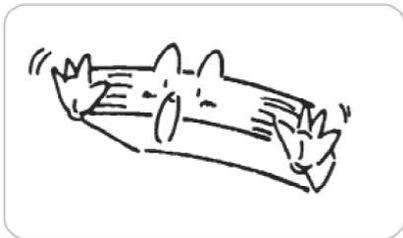

* No coloque ningún objeto en la salida de aire de las unidades interior o exterior. Esto podría provocar mal rendimiento o averías.



* No dirija el caudal de aire directamente a las personas, menos a niños, ancianos o enfermos.



* No coloque ninguna fuente de calor o cocina cerca de la unidad. El calor puede deformar los componentes de plástico.



VIII Localización de averías

¡Advertencia !

No repare el aire acondicionado por su cuenta, una mala reparación produciría una descarga eléctrica o un incendio. Póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente para que la unidad la reparen los técnicos especializados. Para ahorrar tiempo y dinero compruebe lo siguiente antes de contactar el servicio de reparaciones.

Avería	Localización de averías
El aire acondicionado no puede encenderse justo después de haberse apagado.	El interruptor para proteger a la unidad de sobrecarga impide que funcione durante los 3 primeros minutos.
Si hay olor desagradable cuando se enciende la unidad.	Se debe a que cuando está encendida absorbe los olores o el humo del tabaco que hay en la habitación y después los expulsa.
Se escuchan ruidos cuando está funcionando la unidad.	Este es el sonido del caudal interior del refrigerante.
Puede salir niebla por la lama durante la refrigeración.	El aire de la habitación se enfría rápidamente.
Se escuchan sonidos durante el funcionamiento o después.	Este sonido es causado por la expansión del panel u otras piezas debido al cambio de temperatura.
No funciona el aire acondicionado	<p>¿Se ha cortado la electricidad?</p> <p>¿Está conectada la unidad a la corriente ?</p> <p>¿El protector del circuito está activado ?</p> <p>¿Hay exceso o deficiencia de voltaje ?</p> <p>¿El TEMPORIZADOR se ha ajustado en el control remoto inalámbrico ? Nota: todos estos procedimientos los debe realizar un profesional.</p>
El rendimiento de la refrigeración (calefacción) del aire acondicionado no es óptimo.	<p>¿Está bien ajustada la temperatura ?</p> <p>¿Está bloqueada la unidad de entrada o de salida ?</p> <p>¿El filtro de aire está sucio y bloquea el paso del aire ?</p> <p>¿Las puertas y las ventanas están bien cerradas ?</p> <p>¿La unidad está ajustada a baja velocidad ?</p> <p>¿Hay otras fuentes de calor en la habitación ?</p>
El control remoto inalámbrico no puede controlar la unidad.	<p>* En ese caso cambie las baterías de control remoto inalámbrico. Quite la cubierta trasera y pulse el botón "ACL" para que funcione normalmente.</p> <p>* El aire acondicionado tiene averías, o cambia con frecuencia la función, sin que el control remoto inalámbrico pueda monitorear. Desconecte el equipo y contacte con el SAT.</p>

1 Servicio de atención al cliente

Si esto sucede, detenga inmediatamente la unidad, desconéctela y póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.

- * Se escucha un chasquido mientras funciona.
- * El fusible y el protector se desactiva con frecuencia.
- * Ha entrado agua u otra sustancia en la unidad por accidente.
- * Fuga de agua en la habitación.
- * Exceso de calor en el cable de alimentación.
- * Sale olor desagradable cuando funciona la unidad.

2 Servicio posventa

En caso de dificultades con la calidad al comprar el aire acondicionado, contacte con su proveedor local.

IX Control remoto inalámbrico YT1F

Notas:

- ①. Asegúrese que no hay obstrucciones entre el receptor y el mando a distancia;
- ②. No tire o lance el mando a distancia;
- ③. No moje el mando a distancia o exponga el mando a distancia a la luz solar directa y no lo coloque en ningún lugar demasiado caliente.
- ④. Este es un mando a distancia de uso general. Si presiona alguna tecla la cual no está disponible la función correspondiente, la unidad seguirá trabajando en el estado original.

1. Funciones de los botones:




Fig.17

1) ON/OFF (🔌)

Presione este botón, la unidad se encenderá, presiónelo nuevamente, la unidad se apagará. nocturna se cancelará cuando se apague la unidad, pero el tiempo preprogramado seguirá programado.

2) MODO

Presione este botón para seleccionar las funciones Auto, Frío, Deshumidificador, Ventilador y Calefacción encender el aparato. La temperatura no se mostrará en modo Auto. En modo calefacción el valor inicial es 28°C (82°F). En otros modos, el valor inicial es de 25°C (77°F).




- △ Auto
- ❄️ Cool (Frio)
- 💧 Dry (deshumectación)
- 🌀 Fan (Ventilador)
- ☀️ Heat (Calefacción) (Sólo para unidades Frio/Calor)

3) SLEEP

Al presionar este botón puede seleccionar el modo Sleep ON o OFF. Una vez encendido, al presionar se activa el modo OFF. La función noche se cancelará apagando la unidad. Al programar la función, se mostrará el símbolo ☾. En este modo puede programar el temporizador. Esta función no se encuentra disponible en los modo AUTO y VENTILADOR.

4) FAN (VENTILADOR)

Presione este botón, la velocidad cambiará a Auto, Baja, Media, Alta en este orden. El Modo Auto sale por defecto. En el modo Dehumidificación, sólo puede seleccionarse la velocidad Baja.

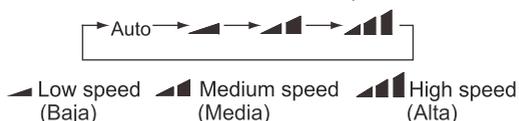

5) CLOCK (Reloj)

Al presionar este botón aparecerá esta señal ⌚ parpadeando en la pantalla. En este caso presionando “+” o “-” dentro 5 segundos puede ajustar el valor. Si presiona más de 2 segundos o más, cada 0.5 segundos, el valor aumentará en 10 minutos. Durante el parpadeo, presione el botón CLOCK o CONFIRM, la señal ⌚ aparecerá en la pantalla indicando que el modo se inicia correctamente. Después de activarlo, aparecerá 12:00 en la pantalla con la señal ⌚. Esta señal ⌚ en la pantalla muestra el tiempo en modo CLOCK, de lo contrario se trata del tiempo del modo TIMER.

6) LIGHT (Luz)

Presione este botón en modo ON o OFF, el botón LIGHT on y OFF se puede programar. Cuando se activa, el modo LIGHT, ON sale por defecto.

7) TURBO

Bajo el modo Frío o Calefacción, presione este botón para activar o desactivar el Botón TURBO. Después de activar la función, la señal de Turbo se mostrará en pantalla. La señal se cancelará automáticamente si se cambia el modo o la velocidad del ventilador.

8) X-FAN

Pulsando el botón X-FAN en modo COOL o DRY, el icono de un ventilador se muestra y el ventilador interior continuará funcionando durante 10 minutos para secar la unidad interior aunque se haya apagado la unidad.

Cuando se enciende la unidad, por defecto esta función está apagada. X-FAN no está disponible en los modos AUTO, Calefacción o Ventilador.

9) —

La temperatura predeterminada puede reducirse. Presione este botón y la temperatura se podrá programar, presione continuamente durante dos segundos, los valores cambiarán rápidamente hasta que deje de presionar y mande la señal para que los °C(°F) se muestren todo el tiempo. El ajuste de la temperatura no está disponible para el modo Auto.

10) ₤

La temperatura predeterminada puede incrementarse. Presione este botón y la temperatura se podrá programar, presionando continuamente durante 2 s., los valores cambiarán rápidamente hasta que deje de presionar y mande la señal para que los °C(°F) se muestren todo el tiempo. El ajuste de temperatura no está disponible para el modo Auto. Programación de la temperatura en Celsius: 16-30. Programación para fahrenheit: 61-86

11) TEMP

Si presiona este botón, podrá programar y seleccionar: temperatura programada, temperatura ambiente

interior o temperatura ambiente exterior. Si no aparece la temperatura ambiente exterior se mantendrá la pantalla original y no se mostrará ninguna señal. Nota: Cuando utilice este botón, la temperatura programada se mostrará en la pantalla del control remoto.

12) SWING UP/DOWN (🌀) (Oscilación)

Presione este botón para programar el ángulo del swing, que oscilará como a continuación:



Este mando a distancia es universal. Y los tres estados del swing 🌀 ← 🌀 → 🌀 son los mismo que 🌀.

Si la lapa se para cuando se mueve hacia arriba o hacia abajo, se quedará en aquella misma posición.

🌀 indica que la lapa se mueve en ambas direcciones en cinco posiciones.

13) AIR (🏠)

Encender o apagar el Aire se puede seleccionar presionando este botón.

14) TIMER ON (temporizador)

Durante 5 segundos parpadeará, y presionando el botón + o - podrá ajustar el tiempo de la sección numérica. Con cada click, el valor se incrementará o reducirá 1 minuto. Si mantiene presionado + o - durante 2 segundos o más, el valor cambiará rápidamente de la siguiente manera: Primero el valor de las decenas cambiará y entonces el valor de las decenas.

Así la función Timer ON se ha programado, si presiona el botón otra vez, la función Timer ON se cancelará. Antes de programar el temporizador, ajuste por favor el reloj a la hora pertinente.

15) TIMER OFF

Presione una vez este botón para programar el TIMER OFF, en tal caso el icono TIMER OFF parpadeará. El método para programarlo es el mismo que para el TIMER ON.

16) HEALTH (👤) (salud)

Presione este botón para seleccionar el modo HEALTH ON o OFF. El modo HEALTHON sale por defecto cuando se enciende el aparato.

17) I FEEL

Esta función puede ser activada pulsando este botón y cancelada pulsando de nuevo. Cuando esta función esta encendida, la información I FEEL se enviará cada 200 ms después de cada operación en el mando a distancia, y el mando a distancia enviará la información de temperatura a la unidad principal cada 10 minutos.

2. Guía para funcionamiento general

a. Después de encenderlo, y presionar el botón ON/OFF la unidad empezará a funcionar (Nota: cuando se apagué, la lapa de la unidad se cerrará automáticamente).

b. Presione el botón MODE, para seleccionar el modo deseado.

c. Presione el botón + o -, para programar la temperatura deseada (Es necesario programar la temperatura en el modo AUTO)

-
- d. Si presiona el botón FAN, seleccione la velocidad del ventilador, entre AUTO, BAJA, MEDIA Y ALTA.
- e. Pulse  para seleccionar el ángulo de oscilación.

3. Guía para funcionamiento opcional

a. Función X-FAN

Con esta función se seguirá eliminando la humedad en el evaporador de la unidad interior para evitar la formación de moho.

①. Teniendo activada esta función: Con la unidad apagada, el ventilador continuará funcionando durante unos 10 minutos a velocidad baja. Entonces, presione el botón X-FAN para apagar el ventilador directamente.

②. Teniendo desactivada esta función: Después de desactivar la unidad la unidad se apagará por completo directamente.

b. AFTERHEAT X-FAN

Bajo los modos Calefacción or Auto Calefacción, si se apaga la unidad, el compresor y el ventilador exterior se pararán inmediatamente y las lamas horizontales se pondrán en posición horizontal, mientras que el ventilador interior seguirá funcionando a una velocidad baja. Después de 10 segundos, la unidad se parará completamente.

c. AUTO RUN

Cuando se selecciona el modo AUTO RUN, la temperatura programada no se mostrará en la LCD, sino que irá acorde con la temperatura de la habitación de manera automática para seleccionar el modo operativo más adecuado para crear un ambiente cómodo.

d. TURBO

Al activar esta función, la unidad hará que el ventilador funcione a una velocidad muy elevada para enfriar o calentar rápidamente y así la temperatura ambiente llegue a la temperatura programada tan pronto como sea posible.

MUNDO  CLIMA[®]

SOLICITE INFORMACIÓN ADICIONAL

Teléfono: (+34) 93 446 27 80

eMail: info@mundoclima.com

ASISTENCIA TÉCNICA

Teléfono: (+34) 93 652 53 57

www.mundoclima.com