

Cassette 4 Vías Compacto 4 Ways Compact Cassette

Manual de instalación y usuario
Installation and owner's manual



FR: "Manual d'utilisation et d'installation" voir www.mundoclima.com/fr
DE: "Benutzer- und Installationshandbuch" sehen www.mundoclima.com/de
PT: "Manual de instalação e do utilizador" ver www.mundoclima.com/pt



Manual de instalación y usuario

Installation and owner's manual

 ES		1
 EN		21



Manual de Instalación y Usuario

ÍNDICE

MANUAL DE INSTALACION	2
MANUAL DE USUARIO	13

IMPORTANTE:

Le agradecemos que haya adquirido un aire acondicionado de alta calidad. Para asegurar un funcionamiento satisfactorio durante muchos años, debe leer cuidadosamente este manual antes de la instalación y del uso del equipo. Después de leerlo, guárdelo en un lugar seguro. Le rogamos consulte este manual ante las dudas sobre el uso o en el caso de irregularidades. Este equipo debe ser instalado por un profesional debidamente cualificado según los RD 795/2010, RD1027/2007, RD238/2013.

Este equipo de aire acondicionado es para uso exclusivamente doméstico o comercial, nunca debe instalarse en ambientes húmedos como baños, lavaderos o piscinas.

ADVERTENCIA:

La alimentación debe ser MONOFÁSICA (una fase (L) y una neutro (N) con conexión a tierra (GND)) o TRIFÁSICA (tres fases (L1, L2, L3) y un neutro (N) con conexión a tierra (GND)) y con interruptor manual. El no cumplimiento de estas especificaciones infringe las de condiciones de garantía ofrecidas por el fabricante.

NOTA:

Teniendo en cuenta la política de la compañía de continua mejora del producto, tanto la estética como las dimensiones, las fichas técnicas y los accesorios de este equipo pueden cambiar sin previo aviso.

ATENCIÓN:

Lea este manual cuidadosamente antes de instalar y usar su nuevo aire acondicionado. Asegúrese de guardar este manual como referencia futura.

Índice

1. Antes de la instalación	4
2. Selección del lugar de instalación.....	4
3. Instalación de la unidad interior	4
4. Instalación de las tuberías de refrigerante.....	8
5. Instalación de las tuberías de condensados.....	9
6 Instalación eléctrica.....	9
7. Configuración de los micro interruptores	11
8. Prueba de funcionamiento	12
9. Nombres de las piezas.....	14
10. Operaciones y rendimiento del aire acondicionado	14
11. Ajuste de la dirección del flujo de aire.....	15
12. Mantenimiento.....	15
13. Síntomas que no son defectos.....	16
14. Localización de averías.....	17

Manual de instalación

Medidas de seguridad

Lea cuidadosamente antes de instalar el aire acondicionado para asegurarse de que la instalación es correcta.

Existen dos tipos de precauciones que se describen a continuación:

⚠ Advertencia: El incumplimiento de esta norma puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

⚠ Precaución: El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones o daños a la unidad. Dependiendo de la situación, esto también puede causar lesiones graves. Una vez que se haya completado la instalación, y se haya probado y verificado que la unidad funciona normalmente, explique al cliente cómo usar y mantener la unidad de acuerdo con este manual. Además, asegúrese de que el manual se guarde correctamente para futuras consultas.

⚠ Advertencia

- La instalación, el mantenimiento y la limpieza del filtro deben ser realizados por instaladores profesionales. Absténgase de hacerlo usted mismo. Una mala instalación puede causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
- Instale el aire acondicionado de acuerdo con los pasos descritos en este manual. Una mala instalación puede causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
- Para la instalación en espacios pequeños, se deben adoptar las medidas necesarias para evitar que la concentración de refrigerante supere el límite. Por favor, consulte con el distribuidor sobre las medidas necesarias. Una alta concentración de refrigerante en un espacio hermético puede causar insuficiencia de oxígeno (anoxia).
- Asegúrese de que las piezas y accesorios necesarios estén instalados. El uso de piezas no especificadas puede causar un mal funcionamiento o una caída del aire acondicionado, así como fugas de agua, descargas eléctricas e incendios.
- Monte el aire acondicionado en un lugar que sea lo suficientemente resistente para soportar su peso. Si la base no está bien asegurada, el aire acondicionado puede caerse y provocar daños y lesiones.
- Tenga en cuenta los efectos de vientos fuertes, tifones y terremotos, y refuerce la instalación. Una instalación incorrecta puede hacer que el aire acondicionado se caiga y provocar accidentes.
- Asegúrese de que se utiliza un circuito independiente para la fuente de alimentación. Todas las partes eléctricas deben cumplir con las leyes y regulaciones locales, y con lo que se indica en este manual de instalación. Los trabajos de instalación deben ser realizados por un electricista profesional y cualificado. Una capacidad insuficiente o trabajos eléctricos inadecuados pueden provocar descargas eléctricas o incendios.
- Utilice únicamente cables eléctricos que cumplan las especificaciones. Todo el cableado en el lugar de instalación debe realizarse de acuerdo con el esquema de conexión adjunto al producto. Asegúrese de que no haya fuerzas externas que actúen sobre los terminales y los cables. Un cableado e instalación incorrectos pueden provocar un incendio.







- Asegúrese de que el cable de alimentación, el cable de comunicación y el cableado del control estén rectos y nivelados cuando realice las conexiones, y que la cubierta de la caja eléctrica esté bien ajustada. Si el armario eléctrico no se cierra correctamente, puede provocar descargas eléctricas, incendios o sobrecalentamiento de los componentes eléctricos.
- Si se produce una fuga de refrigerante durante la instalación, abra las puertas y ventanas inmediatamente para ventilar el área. El refrigerante puede producir gases tóxicos en contacto con el fuego.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de tocar cualquier componente eléctrico.
- No toque los interruptores con las manos mojadas. Esto es para prevenir descargas eléctricas.
- No entre en contacto directo con el refrigerante que se escapa de las conexiones de las tuberías de refrigerante. De lo contrario, puede provocar congelación.
- El aire acondicionado tiene que estar conectado a tierra. No conecte la línea de tierra a tuberías de gas, agua, pararrayos o líneas telefónicas de tierra. Una conexión a tierra incorrecta puede provocar descargas eléctricas o incendios, y puede causar fallas mecánicas debido a las sobrecargas de corriente de los relámpagos, etc.
- El interruptor de corriente de fuga a tierra debe estar instalado. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio si no se instala el interruptor de corriente de fuga a tierra.

⚠ Precaución


- Instale la tubería de condensados de acuerdo con los pasos descritos en este manual y asegúrese de que la descarga de agua sea suave y que la tubería esté debidamente aislada para evitar la condensación. La instalación incorrecta de la tubería de descarga de agua puede provocar fugas de agua y dañar los muebles interiores.
- Al montar las unidades interiores y exteriores, asegúrese de que el cable de alimentación esté instalado a una distancia de al menos 1 m de cualquier televisor o radio para evitar ruidos o interferencias con las imágenes.
- El refrigerante necesario para la instalación es el R410A. Asegúrese de que el refrigerante es correcto antes de la instalación. Un refrigerante incorrecto puede causar un mal funcionamiento de la unidad.
- No instale el aire acondicionado en las ubicaciones siguientes:
 - 1) Donde haya petróleo o gas, como en la cocina. De lo contrario, las piezas de plástico pueden envejecer, caerse o gotear agua.
 - 2) Donde haya gases corrosivos (como el dióxido de azufre). La corrosión de las tuberías de cobre o piezas soldadas puede causar fugas de refrigerante.
 - 3) Donde hay máquinas que emiten ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas pueden interferir con el sistema de control, causando un mal funcionamiento de la unidad.
 - 4) Donde hay un alto contenido de sal en el aire. Cuando se exponen al aire con un alto contenido de sal, las partes mecánicas experimentarán un envejecimiento acelerado que comprometerá severamente la vida útil de la unidad.
 - 5) Donde hay grandes fluctuaciones de voltaje. El funcionamiento de la unidad mediante un sistema de suministro de energía con grandes fluctuaciones de voltaje reducirá la vida útil de los componentes electrónicos y provocará un mal funcionamiento del sistema de control de la unidad.
 - 6) En caso de riesgo de fuga de gases inflamables. Algunos ejemplos son sitios que contienen fibras de carbono o polvo combustible en el aire, o donde hay combustibles volátiles (como diluyente o gasolina). Estos gases pueden provocar explosiones e incendios.
 - 7) No toque las aletas del intercambiador de calor, ya que podría provocar lesiones.
 - 8) Algunos productos utilizan la cinta de embalaje de PP. No tire o tire de la cinta de embalaje de PP cuando transporte el producto. Será peligroso si se rompe la cinta de embalaje.
 - 9) Tenga en cuenta los requisitos de reciclaje para clavos, madera, cartón y otros materiales de embalaje. No deseche estos materiales directamente, ya que pueden causar lesiones corporales.
 - 10) Rompa la bolsa de embalaje para reciclarla y evitar que los niños jueguen con ella y se asfixien.

Accesorios

Verifique que el aire acondicionado incluya los siguientes accesorios.

	Nombre	Apariencia	Cantidad
1	Manual de instalación y usuario		1
2	Plantilla de instalación		1
3	Revestimiento $\Phi 30$		2
4	Revestimiento $\Phi 20$		1
5	Brida para cables		6
6	Revestimiento aislante para tubería de cobre		2
7	Revestimiento de aislamiento para tubería condensados		1
8	Abrazadera		1
9	Brida para tubería de condensados		5
10	Manguera flexible blanda para condensados		1
11	Tuerca de latón		1
12	Cable de grupo		1

Accesorios a adquirir localmente

Código	Nombre	Apariencia	Dimensiones	Cantidad	Nota
1	Tubería de cobre		Elija y compre tubos de cobre que correspondan a la longitud y tamaño calculados para el modelo seleccionado en el manual de instalación de la unidad exterior y a los requisitos reales de su proyecto.	Para comprar en base a los requerimientos reales del	Para conectar las tuberías de refrigerante
2	Tubo PVC para condensados		Diámetro exterior: 37-39 mm, diámetro interior: 32 mm	Para comprar en requerimientos reales del proyecto.	Se utiliza para descargar el agua condensada de la unidad interior.
3	Revestimiento aislante		El diámetro interior se basa en el diámetro de los tubos de cobre y PVC. El grosor de la tubería de revestimiento es de 10 mm o más. Aumentar el espesor de la carcasa (20 mm o más) cuando la temperatura supere los 30°C o la humedad supere el 80% de HR.	Para comprar en base a los requerimientos reales del proyecto.	Proteja las tuberías contra la
4	Anclaje de gancho de		M10	4	Para la instalación de la unidad interior
5	Ganchos de montaje		M10	4	Para la instalación de la unidad interior

1. Antes de la instalación

1. Determine la ruta para mover la unidad al lugar de instalación.
2. Primero abra la unidad y desempáquela. Después sujete los asientos del colgador (4x) para mover la unidad. Absténgase de ejercer fuerza sobre otras partes de la unidad, especialmente las tuberías de refrigerante, las tuberías de condensados y las piezas de plástico.

2. Selección del lugar de instalación

1. Elija un lugar que cumpla plenamente con las siguientes condiciones y requisitos del usuario para instalar la unidad de aire acondicionado.
 - Bien ventilado.
 - Flujo de aire sin obstrucciones.
 - Debe ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad.
 - El techo no tiene una inclinación obvia.
 - Hay suficiente espacio para realizar trabajos de reparación y mantenimiento.
 - Sin fugas de gas inflamable.
 - La longitud de las tuberías entre las unidades interiores y exteriores está dentro del rango permitido (consulte el manual de instalación de la unidad exterior).
2. Altura de montaje
 - Altura de montaje de 2,3 a 3,5 m
3. Montar usando los tornillos de montaje.
4. Espacio requerido para la instalación (unidad: mm):

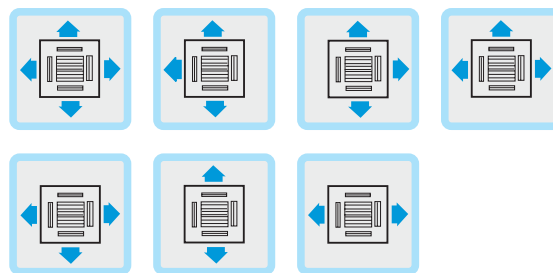
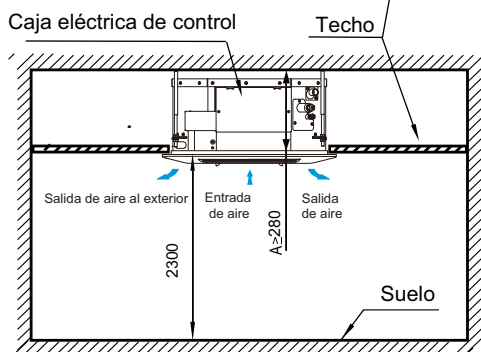
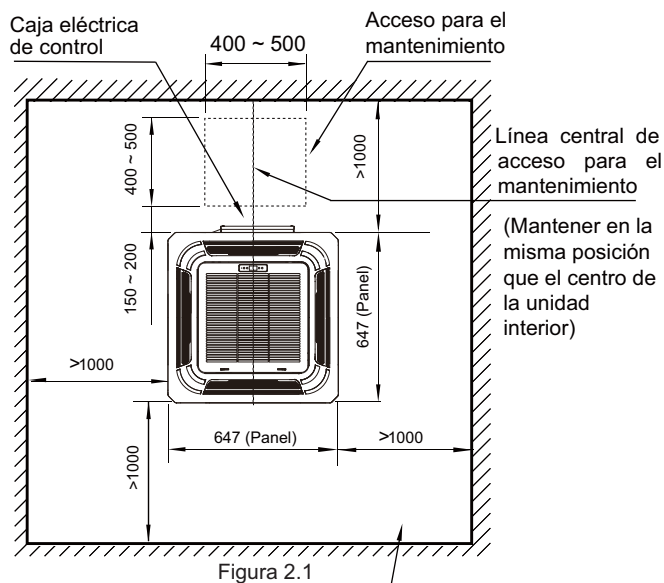


Figura 2.3

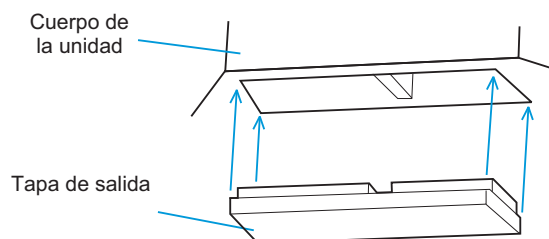


Figura 2.4



Precaución

La tapa para una salida de aire no se incluye. Póngase en contacto con su vendedor para adquirirlo.

- La tapa de salida de aire debe instalarse antes que el panel embellecedor. Si el panel ya está instalado, asegúrese de quitarlo antes de instalar el deflector de aire.

3. Instalación de la unidad interior

Asegúrese de que sólo se utilizan los componentes especificados para los trabajos de instalación.

3.1 Instalación con pernos de elevación

Utilice diferentes pernos para la instalación dependiendo del lugar de instalación.

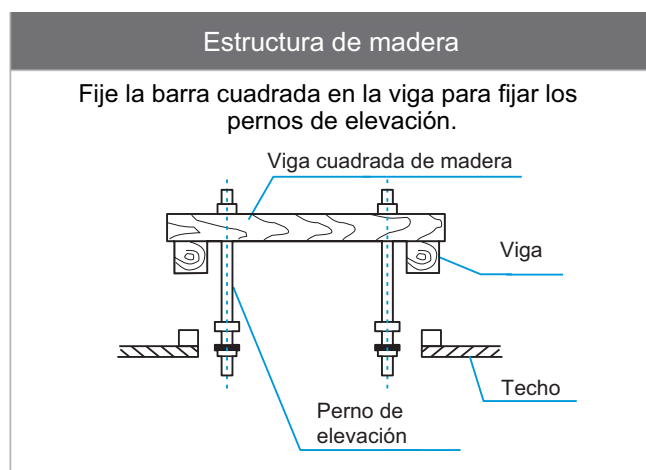


Figura 3.1

5. Basándose en la forma de la habitación, determine las direcciones de flujo de aire para el lugar de instalación. Vea la Figura 2.3 para el esquema de la dirección del flujo de aire. Si parte del venteo de aire debe estar bloqueado, puede insertar un deflector de aire en el purgador del cuerpo de la unidad para bloquear el flujo de aire. Vea Fig. 2.4

Estructura de acero

Fijar directamente y utilizar una varilla de acero angular como soporte.

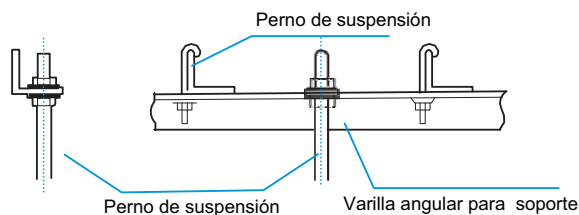


Figura 3.2

Estructura de acero

Fijar directamente y utilizar una varilla de acero angular como soporte.

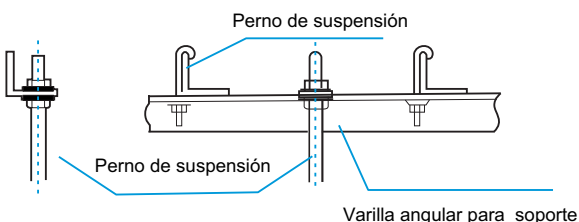


Figura 3.3

Nueva estructura de losa de hormigón

Fijar con elementos empotrados y tipo de pernos empotrados

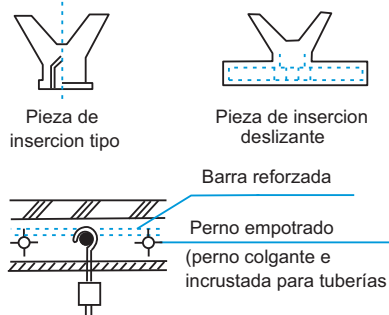


Figura 3.4

Precaución

- Todos los pernos deben estar hechos de acero al carbono de alta calidad (con superficie galvanizada u otro tratamiento antioxidante) o de acero inoxidable.
- La forma en que debe manejarse el techo variará según el tipo de edificio. Para medidas específicas, sírvase consultar a los ingenieros de construcción y renovación.
- La forma en que se fija el perno de elevación depende de la situación específica y debe ser segura y fiable.

3.2. Instalación de la unidad interior

3.2.1 Secuencia de instalación para el techo existente:

- Debe mantener el techo en una posición nivelada.

1. Taladre agujeros cuadrados de 640 mm x 640 mm en el techo según la disposición de la plantilla de instalación (accesorio 2). Vea Fig. 3.5 Consulte la Figura 2.1 para el acceso de mantenimiento.
- El centro de la abertura del techo debe coincidir con el centro del cuerpo de la unidad interior.
- Determine la longitud y las salidas de las tuberías de conexión, las tuberías condensadas y el cableado eléctrico.
- Para mantener el nivel del techo y evitar vibraciones, refuerce la resistencia del techo cuando sea necesario.

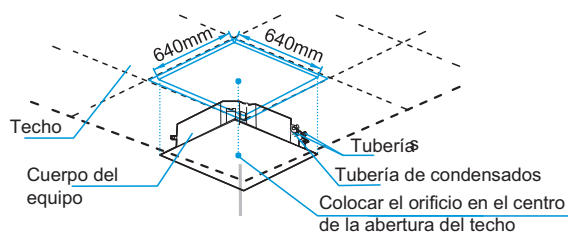


Figura 3.5

2. Instale los ganchos en las cuatro esquinas según la disposición de los ganchos que se indica en la tabla de instalación (accesorio 2).
- Determine la ubicación en el techo de la habitación o en el techo del edificio para el montaje y taladre cuatro orificios de Φ mm X 50-55 mm. A continuación, incruste y coloque los anclajes del gancho de expansión (accesorio 2 adquirido) en estos orificios. Vea Fig. 3.2
- Durante la instalación de los ganchos (accesorio 5 adquirido), asegúrese de que la parte cóncava del gancho se corresponde con la de los anclajes del gancho de expansión. Determine la longitud de gancho adecuada para la instalación basándose en la altura del techo. Elimine cualquier exceso.
- Utilice tornillos M10 o W3/8" para los tornillos de los ganchos de montaje. Use aprox. la mitad de la longitud del tornillo para los ganchos instalados como la longitud sobrante.

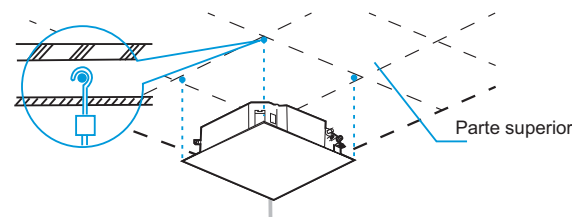


Figura 3.6

3. Utilice las tuercas hexagonales de los cuatro ganchos de montaje para ajustar y asegurarse de que el cuerpo de la unidad esté nivelado.
- Si la tubería condensada está inclinada, puede causar el mal funcionamiento del interruptor de nivel de agua y pueden producirse fugas de agua.
- Ajuste la posición del cuerpo de la unidad y asegúrese de que el espacio con el techo esté espaciado uniformemente en los cuatro lados del techo, y que la base del cuerpo de la unidad esté a 10-12 mm dentro de la base del techo.
- Una vez ajustada la posición del cuerpo de la unidad, use las tuercas de los ganchos de montaje para asegurar la unidad.

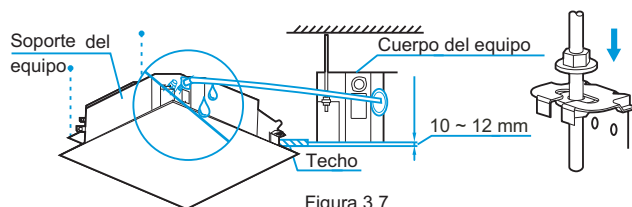


Figura 3.7

3.2.2 Secuencia de instalación para el techo nuevo:

1. Consulte el paso 2 de la sección "Secuencia de instalación del techo existente". Entierre previamente los ganchos en el nuevo techo y asegúrese de que sean lo suficientemente fuertes para soportar el peso de la unidad interior, y de que la unidad no se afloje cuando el hormigón se contraiga.
2. Una vez que haya levantado y montado la unidad, utilice los tornillos M5x20 (incluidos con la tarjeta de instalación) para fijar la tarjeta de instalación (accesorio 2) en el cuerpo de la unidad. Asegúrese de verificar el tamaño y las posiciones de la abertura en el techo y el acceso de mantenimiento antes de hacerlo. Vea Fig. 3.8
- Antes de montar la unidad en el techo, asegúrese de que el techo esté nivelado.
- El resto de los procedimientos son los mismos que en el paso 2 de la "Secuencia de instalación para techo existente".
3. Consulte el paso 3 de la sección "Secuencia de instalación del techo existente".
4. Quitar la placa de instalación (accesorio 2).



 Precaución

- Utilice ganchos de montaje ajustables para asegurarse de que el cuerpo de la unidad esté nivelado, ya que de lo contrario podría provocar fugas de agua. Calibre la nivelación de la unidad utilizando un nivel de burbuja o un tubo de polietileno lleno de agua. Vea Fig. 3.9
- La unidad está equipada con una bomba de descarga de agua incorporada y un interruptor de flotador. No incline la unidad en la dirección de la bandeja de drenaje; de lo contrario, el interruptor de nivel podría funcionar mal y provocar fugas de agua.

Dimensiones de la unidad



Nota: No hay entrada de aire fresco



 Precaución

- Todas las figuras de este manual tienen solo un propósito informativo. Es posible que el aire acondicionado adquirido no tenga la misma apariencia y funciones que las que aparecen en estas figuras. Por favor, considere el modelo real del producto.

3.3 Instalación del panel

3.3.1 Quite la rejilla de entrada del aire

- (1) Presione los dos bloqueos de la rejilla hacia adentro en la dirección indicada por las flechas al mismo tiempo para levantarla (Figura 3.12).



- (2) Levante la rejilla de entrada de aire a unos 45° y retírela.



 Precaución

- No coloque el panel de tal forma que quede orientado hacia abajo o apoyado contra la pared.
- Tampoco lo coloque sobre un objeto que sobresalga.
- No golpee ni apriete el deflector de aire.

3.3.2 Instalación del panel

- (1) Alinee el panel con el cuerpo de la unidad en la dirección indicada por la flecha (vea Fig. 3.14).
 - (2) Durante el montaje, fije los dos cables de acero fijos en el cuerpo de la unidad a los ganchos de la cubierta de instalación del panel (véanse las figuras 3.14, ① y ②)
 - (3) Conecte los cables del motor de la oscilación en el display receptor del panel a las conexiones correspondientes en el cuerpo de la unidad, respectivamente. Tenga cuidado de utilizar una cubierta protectora para envolver los terminales de conexión y utilice un dispositivo fiable para asegurar y reforzar el aislamiento de seguridad de los terminales.
 - (4) Instale y asegure el panel en el cuerpo de la unidad con pernos (M5X20) y arandelas (vea la Figura 3.14, ④)
- Tenga en cuenta que la cubierta de instalación del motor de giro debe hundirse en la bandeja de drenaje correspondiente.
- (5) Ajuste los cuatro tornillos del gancho del panel para mantener el panel nivelado y levántelo uniformemente hasta el techo.
 - (6) Ajuste el panel ligeramente en la dirección indicada por la flecha (vea Fig. 3.14, ③), de modo que el centro del panel quede alineado con el centro de la abertura del techo. Verifique que los ganchos en las cuatro esquinas estén bien colocados.

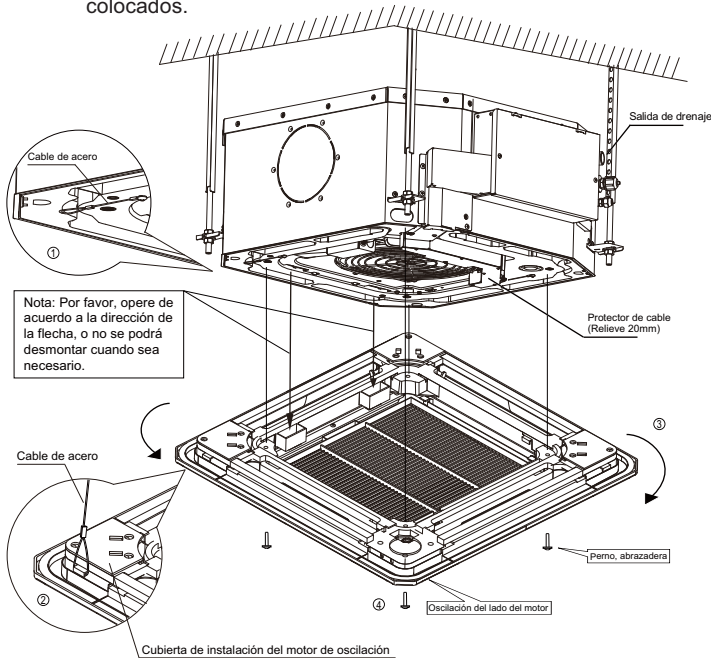


Figura 3.14

- (6) Continúe apretando uniformemente los tornillos debajo de los ganchos del panel hasta que el grosor de la espuma entre el cuerpo de la unidad y la salida de aire del panel se reduzca a unos 4-6 mm, y haya un buen contacto entre el panel y la superficie del techo.

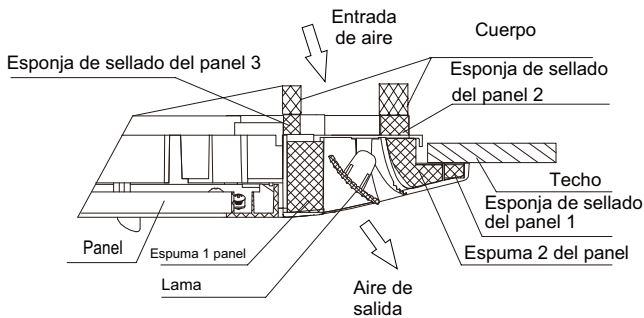
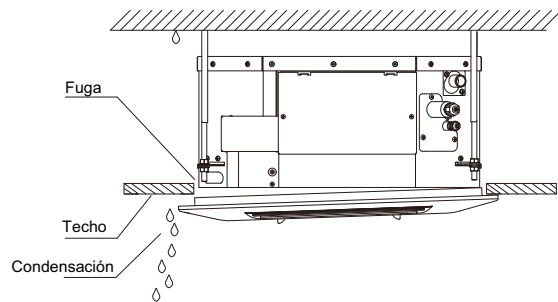


Figura 3.15

⚠ Precaución

- La placa de cubierta de plástico que sobresale del motor de oscilación debe estar incrustada dentro del área cóncava de la placa de sellado.
- Asegúrese de que el cableado del motor de oscilación no quede atrapado dentro de la espuma sellada.
- Si los tornillos están demasiado flojos, pueden producirse fugas de aire y agua. Vea Fig. 3.16
- No se permite ningún espacio entre el techo y el panel. Vea Fig. 3.17
- Si no afecta a la elevación y descenso de la unidad interior y de las tuberías de descarga de condensados, puede utilizar las aberturas de las cuatro esquinas del panel para ajustar la altura de la unidad interior. Vea Fig. 3.18



Gotas de agua condensada, goteando agua.

Figura 3.16

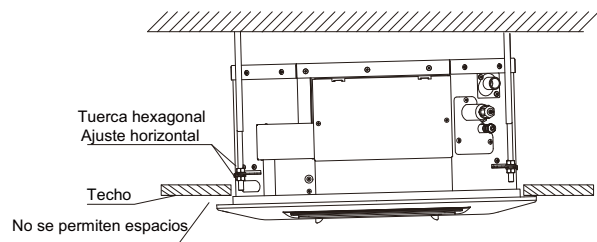


Figura 3.17

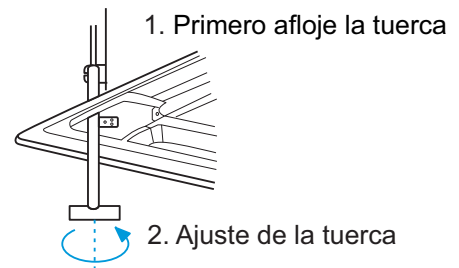


Figura 3.18

Primero cuelgue la rejilla de entrada de aire en el panel y, a continuación, conecte los cables del motor oscilante y del display receptor a las conexiones correspondientes del cuerpo de la unidad, respectivamente. Cerrar los bornes de conexión con la carcasa protectora (accesorios 3, 4) y fijar con correas de sujeción (accesorio 5) de forma segura para reforzar el aislamiento de seguridad en los terminales. Vea las Fig. 3.19 -3.21.

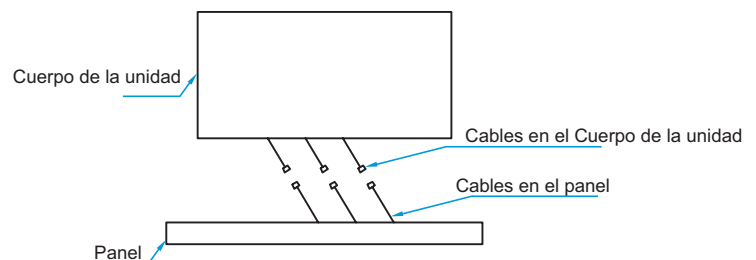


Figura 3.19

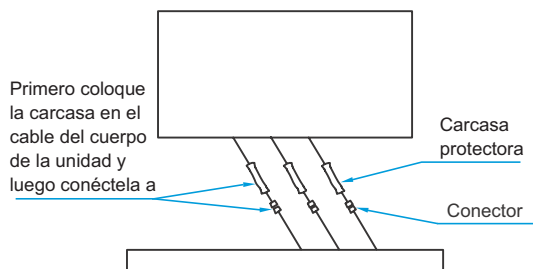


Figura 3.20

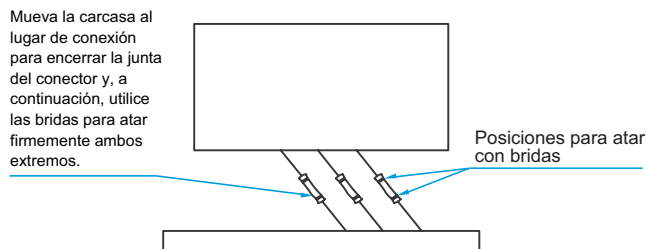


Figura 3.21

Nota: Para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación del panel, consulte la página 20.

3.3.3 Vuelva a instalar la rejilla de entrada de aire siguiendo los pasos utilizados para quitar la rejilla de entrada de aire en el orden inverso.

4. Instalación de las tuberías de refrigerante

4.1 Requisitos de longitud y de diferencia de nivel para las conexiones de tuberías a las unidades interiores y exteriores

Los requisitos de longitud y de diferencia de nivel para las tuberías de refrigerante son diferentes para las diferentes unidades interiores y exteriores. Consulte el manual de instalación de la unidad exterior.

4.2 Material y tamaño de la tubería

1. Material de la tubería: Tubos de cobre para gas refrigerante.
2. Longitud de la tubería: Elija y compre tubos de cobre que correspondan a la longitud y tamaño calculados para el modelo seleccionado en el manual de instalación de la unidad exterior y a los requisitos reales de su proyecto.

4.3 Diseño de las tuberías

1. Selle correctamente los dos extremos de la tubería antes de conectar las tuberías interiores y exteriores. Una vez sin sellar, conecte las tuberías de las unidades interiores y exteriores tan pronto como sea posible para evitar que el polvo u otros residuos entren en el sistema de tuberías a través de los extremos sin sellar, ya que esto podría causar un mal funcionamiento del sistema.
2. Si la tubería necesita pasar a través de las paredes, perfora la abertura en la pared y selle la tubería antes de pasarla por el agujero.
3. Coloque la tubería de conexión del refrigerante y el cableado de comunicación de las unidades interiores y exteriores juntos, y acóplelos firmemente para asegurarse de que el aire no entre y el condensado forme agua que pueda filtrarse.
4. Inserte las tuberías y el cableado de fuera de la habitación a través de la abertura de la pared a la habitación. Tenga cuidado al colocar las tuberías. No dañe las tuberías.

4.4 Instalación de tuberías

- Consulte el manual de instalación adjunto con la unidad exterior para la instalación de la tubería de refrigerante de la unidad exterior.
- Todas las tuberías de refrigerante deben estar debidamente aisladas; de lo contrario, podría producirse condensación de agua. Para aislar las tuberías, utilice materiales aislantes térmicos capaces de resistir temperaturas superiores a 120°C. Además, el aislamiento de la tubería de refrigerante debe reforzarse (20 mm o más de grosor) en situaciones en las que la temperatura y/o la humedad sean elevadas (cuando sea superior a 30°C o cuando la humedad supere el RH80%). De lo contrario, la superficie del material de aislamiento térmico puede quedar expuesta.
- Antes de realizar los trabajos, verifique que el refrigerante es R410A. Si se utiliza un refrigerante incorrecto, la unidad puede funcionar mal.
- Aparte del refrigerante especificado, no permita que el aire u otros gases entren en el circuito de refrigeración.
- Si se produce una fuga de refrigerante durante la instalación, asegúrese de ventilar completamente la habitación.
- Use dos llaves cuando instale o desmonte la tubería, una llave común y una llave dinamométrica. (vea Fig. 4.1)

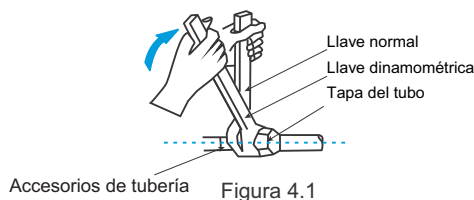


Figura 4.1


Diámetro exterior (mm)	Par de apriete	Apertura ensanchada diámetro (A)	Apertura ensanchada
Φ6.35	14.2-17.2N·m	8,3-8,7mm	
Φ9.53	32.7-39.9N·m	12-12,4mm	
Φ12,7	49.5-60.3N·m	15,4-15,8mm	
Φ15.9	61.8-75.4N·m	18,6-19mm	
Φ19.1	97.2-118.6N·m	22,9-23,3mm	

Figura 4.2

⚠ Precaución

- Aplicar el par de apriete adecuado en función de las condiciones de montaje. Un par de apriete excesivo dañará la conexión o no estará apretado si aplica un par de apriete insuficiente, lo que provocará fugas.

- Antes de instalar la tuerca de latón en la tubería, aplique un poco de aceite refrigerante (tanto por dentro como por fuera), y luego gírelo tres o cuatro veces antes de apretar. (vea Fig. 4.3)

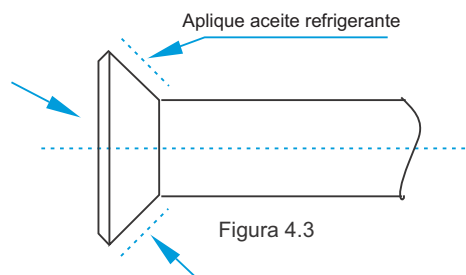


Figura 4.3

⚠ Precauciones a tomar al soldar las tuberías de refrigerante

- Antes de soldar los tubos de refrigerante, llene primero los tubos con nitrógeno para descargar el aire en los tubos. Si no se llena de nitrógeno durante la soldadura, se formará una gran cantidad de película de óxido dentro de la tubería, lo que puede causar un mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado.
- La soldadura puede llevarse a cabo en las tuberías de refrigerante cuando el gas nitrógeno sido reemplazado o relleno.
- Cuando la tubería se llena de nitrógeno durante la soldadura, el nitrógeno debe reducirse a 0,002 MPa utilizando la válvula de descarga de presión. Vea Fig. 4.4

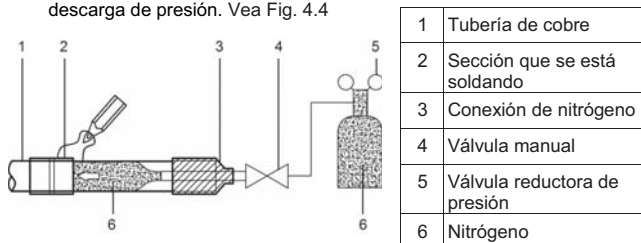


Figura 4.4

4.5 Prueba de estanqueidad al aire

Realice la prueba de estanqueidad al aire en el sistema de acuerdo con las instrucciones del manual de instalación de la unidad exterior.

⚠ Precaución

- La prueba de estanqueidad ayuda a asegurar que las válvulas de corte de la unidad exterior estén todas cerradas (mantenga los valores predeterminados de fábrica).

4.6 Tratamiento de aislamiento térmico para conexiones de tuberías de gas-líquido para la unidad interior

- El tratamiento de aislamiento térmico se lleva a cabo en las tuberías de los lados de gas y líquido de la unidad interior, respectivamente.
- Las tuberías del lado del gas deben utilizar un material de aislamiento térmico que pueda soportar temperaturas de 120°C y más.
- Para las conexiones de las tuberías de la unidad interior, utilice la carcasa aislante para tuberías de cobre (accesorio 7) para realizar el tratamiento de aislamiento y cierre todos los huecos.

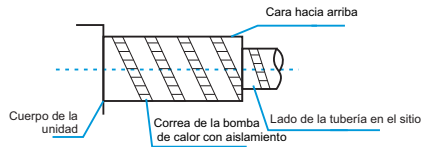


Figura 4.5

4.7 Vacío

Cree un vacío en el sistema según las instrucciones del manual de instalación de la unidad exterior.

⚠ Precaución

- Para el vacío, asegúrese de que las válvulas de corte de aire y líquido de la unidad exterior estén todas cerradas (mantenga el estado de fábrica).

4.8 Refrigerante

Cargue el sistema con refrigerante de acuerdo con las instrucciones del manual de instalación de la unidad exterior o según el proyecto realizado mediante el «Software» MUNDOCLIMA.

5. Instalación de las tuberías condensados

5.1. Instalación de las tuberías de condensados para unidad interior

- Use tubos de PVC para las tuberías de condensados (diámetro exterior: 30~32 mm, diámetro interior: 25 mm) Según el escenario de instalación, los usuarios pueden comprar la longitud de tubería adecuada.
- Inserte el tubo de condensados en el extremo del tubo de conexión de succión de agua del cuerpo de la unidad y utilice la abrazadera de anillo (accesorio 8) para sujetar firmemente los tubos de condensados con el revestimiento aislante para la tubería de salida de agua.
- Use el revestimiento aislante de la tubería de condensados (accesorio) para agrupar las tuberías de succión y descarga de agua de la unidad interior (especialmente la parte interior), y use la abrazadera de la tubería de descarga de agua (accesorio) para unir las tuberías firmemente y asegurarse de que el aire no entre ni se condense.
- Para evitar el reflujo de agua hacia el interior del acondicionador de aire cuando se detiene la operación, la tubería de condensados debe inclinarse hacia abajo hacia el exterior (lado de drenaje) en una pendiente de más de 1/100. Asegúrese de que la tubería no se hinche ni almacene agua; de lo contrario, causará ruidos extraños. Vea Fig. 5.1
- Cuando conecte la tubería de condensados, no tire de ella con fuerza para evitar que se aflojen las conexiones de la tubería de succión de agua. Al mismo tiempo, fije un punto de apoyo cada 0,8~1 m para evitar que las tuberías de descarga de agua se doblen. Vea Fig. 5.1

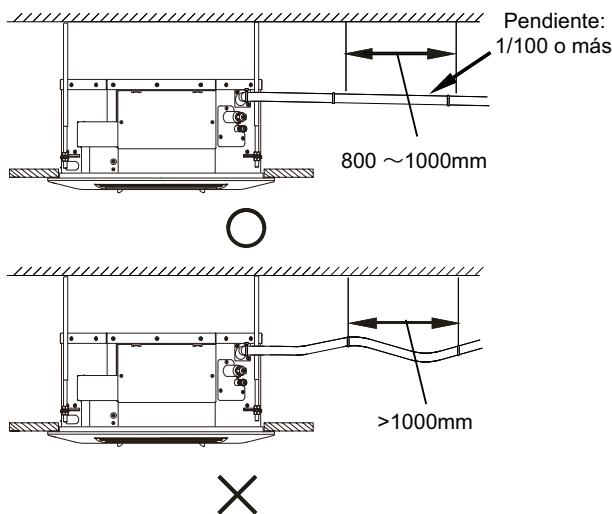


Figura 5.1

- Cuando se conecta a una tubería de descarga de agua larga, las conexiones deben cubrirse con la carcasa aislante para evitar que la tubería larga se suelte.
- Cuando la salida de la tubería de descarga de agua sea mayor que la conexión de la tubería para la succión de agua, trate de mantener la tubería de descarga de agua tan vertical como sea posible, y las conexiones de conexión de la salida de agua se doblarán de manera que

la altura de la tubería condensados esté a menos de 600 mm de la base de la bandeja de condensados. De lo contrario, habrá un flujo excesivo de agua cuando se detenga la operación. Vea Fig. 5.2

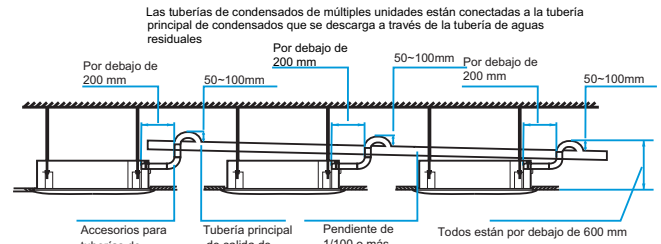


Figura 5.2

- El extremo de la tubería de condensados debe estar a más de 50 mm del suelo o de la base de la ranura de descarga de agua. Además, no lo pongas en el agua.

⚠ Precaución

- Asegúrese de que todas las conexiones del sistema de tuberías estén correctamente selladas para evitar fugas de agua.

- Antes de la prueba, asegúrese de que la tubería de condensados no tenga pliegos ni pinzamientos, y verifique que cada conexión esté sellada correctamente.
 - Realice la prueba de descarga de agua en la nueva habitación antes de pavimentar el techo.
- Retire el tapón de agua de prueba para conectarlo a la salida de agua de prueba y utilice el tubo de inyección de agua para inyectar 2000 ml de agua en la bandeja de condensados.
 - Conecte la fuente de alimentación y ajuste el aire acondicionado para que funcione en modo frío. Compruebe el sonido de funcionamiento de la bomba de drenaje, así como si el agua drena correctamente por la salida de drenaje.
 - Detenga el aire acondicionado. Espere tres minutos y luego compruebe si hay algo inusual. Si la disposición de la tubería de condensados no es correcta, el flujo excesivo de agua causará el error de nivel de agua y se mostrará el código de error "EE" en la pantalla. Incluso puede haber agua rebosando de la bandeja de drenaje.
 - Continúe añadiendo agua hasta que se active la alarma por niveles de agua excesivos. Compruebe si la bomba de drenaje drena el agua inmediatamente. Después de tres minutos, si el nivel del agua no cae por debajo del nivel de advertencia, la unidad se apagará. En este momento, debe apagar el suministro de energía y drenar el agua acumulada antes de poder encender la unidad normalmente.
 - Apague la fuente de alimentación, retire el agua manualmente usando el tapón de drenaje y vuelva a colocar la tapa de prueba en su lugar original.

⚠ Precaución

- El tapón de drenaje en la parte inferior del cuerpo de la unidad se utiliza para descargar el agua acumulada en la bandeja de drenaje cuando el aire acondicionado no funciona correctamente. Cuando el aire acondicionado esté funcionando normalmente, asegúrese de que el tapón de drenaje esté bien tapado para evitar fugas de agua.

6 Instalación eléctrica

⚠ Advertencia

- Todas las piezas, materiales y trabajos eléctricos suministrados deben cumplir con la normativa local.
- Use solo cables de cobre.
- Utilice una fuente de alimentación específica para los acondicionadores de aire. La tensión de alimentación debe coincidir con la tensión nominal.
- Los trabajos de cableado eléctrico deben ser realizados por un técnico profesional y deben respetar las etiquetas con el esquema de conexiones.
- Antes de realizar los trabajos de conexión eléctrica, desconecte la alimentación eléctrica para evitar lesiones causadas por descargas eléctricas.
- El circuito de alimentación externa del aire acondicionado debe incluir una línea de tierra, y la línea de tierra del cable de alimentación que se conecta a la unidad interior debe estar firmemente conectada a la línea de tierra de la fuente de alimentación externa.
- Los dispositivos de protección contra fugas deben configurarse de acuerdo con las normas técnicas locales y los requisitos de los dispositivos eléctricos y electrónicos.
- El cableado fijo conectado debe estar equipado con un dispositivo de desconexión de todos los polos con una separación mínima de los contactos de 3 mm.
- La distancia entre el cable de alimentación y la línea de señalización debe ser de al menos 300 mm para evitar interferencias eléctricas, mal funcionamiento o daños a los componentes eléctricos. Al mismo tiempo, estas tuberías no deben entrar en contacto con las tuberías y válvulas.

- Elija un cableado eléctrico que se ajuste a los requisitos eléctricos correspondientes.
- Conéctelo a la fuente de alimentación sólo después de que se hayan completado todos los trabajos de cableado y conexión, y verifique cuidadosamente que sea correcto.

6.1 Conexión del cable de alimentación

- Utilice una fuente de alimentación específica para la unidad interior que sea diferente de la fuente de alimentación de la unidad exterior.

Utilice la misma fuente de alimentación, disyuntor y dispositivo de protección contra fugas para las unidades interiores conectadas a la misma unidad exterior. Caja de empalmes

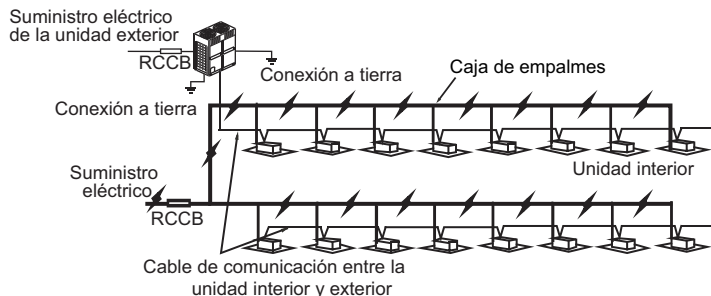


Figura 6.1

La figura 6.2 muestra el terminal de alimentación de la unidad interior.




Figura 6.2

Cuando se conecte al terminal de alimentación, utilice terminales de cable circular con el revestimiento aislante (véase la figura 6.3).

Utilice un cable de alimentación que cumpla con las especificaciones y conecte firmemente el cable de alimentación. Para evitar que el cable se extraiga por una fuerza externa, asegúrese de que esté bien sujeto.

Si no se puede utilizar terminales de cable circular con el revestimiento aislante, asegúrese de ello:

- No conecte dos cables de alimentación de diferentes diámetros al mismo terminal de alimentación (puede provocar el sobrecalentamiento de los cables). Vea Fig. 6.4

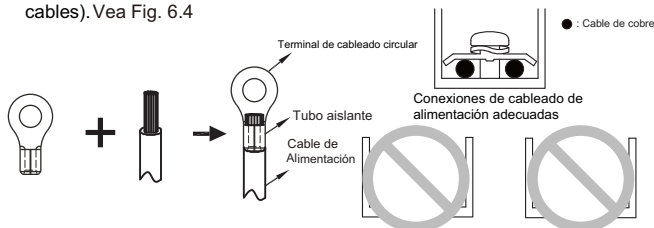


Figura 6.3

Figura 6.4

6.2 Especificaciones de la instalación eléctrica

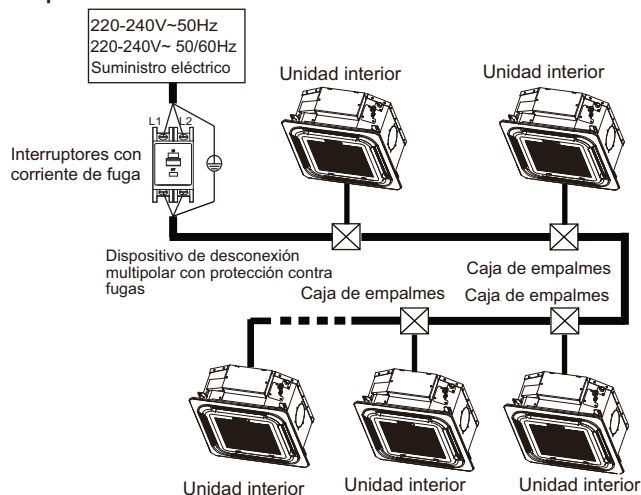


Figura 6.5

Consulte las Tablas 6.1 y 6.2 para las especificaciones del cable de alimentación y del cable de comunicación. Una capacidad de cableado demasiado pequeña hará que el cableado eléctrico se caliente demasiado y provocará accidentes cuando la unidad se queme y se dañe.

Tabla 6.1

Modelo		2,2-4,5kW
Suministro eléctrico	Fase	1 fase
	Voltaje y frecuencia	220-240 V~50 Hz 220-240 V~ 50/60 Hz
Cable de comunicación entre la unidad interior y exterior		Apantallado 3×AWG16-AWG18
Cable de comunicación entre la unidad interior y el control con cable *		Apantallado AWG16-AWG20
Fusibles de campo		15A

* Consulte el manual del control cableado correspondiente para conocer sus conexiones eléctricas.

Tabla 6.2 Características eléctricas de las unidades interiores

Capacidad	Suministro eléctrico				IFM	
	Hz	Voltaje	MCA	MFA	kW	FLA
2,2kW	50 50/60	220-240	0,43	15	0.037	0.344
2,8kW			0,43	15	0.037	0.344
3,6kW			0,48	15	0.037	0.344
4,5kW			0,48	15	0.037	0.344

Abreviaturas:

MCA: Amperios mín. circuito

MFA: Máximo amperaje del fusible

IFM: Motor ventilador interior

kW: Potencia nominal del motor

FLA: Amperaje a carga completa



Advertencia

Consulte las leyes y normativas locales al decidir las dimensiones de los cables de alimentación y del cableado. Pida a un profesional que seleccione e instale el cableado.

6.3 Cableado de comunicación

- Utilice sólo cables apantallados para el cableado de comunicación. Cualquier otro tipo de cables puede producir una interferencia de señal que causará el mal funcionamiento de las unidades.
- No realice trabajos eléctricos como soldar con la máquina encendida.
- Todos los cables apantallados de la red están interconectados, y eventualmente se conectarán a tierra en el mismo punto « ⊕ ».
- No ate las tuberías de refrigerante, los cables de alimentación y el cableado de comunicación entre sí. Cuando el cable de alimentación y el cableado de comunicación están paralelos, la distancia entre las dos líneas debe ser de 300 mm o más para evitar la interferencia las fuentes de señal.
- El cableado de comunicación no debe formar un bucle cerrado.

6.3.1 Cable de comunicación entre la unidad interior y exterior

- Las unidades interiores y exteriores se comunican a través del puerto serie RS485.
- El cableado de comunicación entre las unidades interiores y exteriores debe conectar una unidad tras otra en cadena desde la unidad exterior a la unidad interior final.

El cable apantallado debe estar correctamente conectado a tierra, y debe añadirse una resistencia a la última unidad interior para mejorar la estabilidad del sistema de comunicación (vea Fig. 6.6).

- Un cableado incorrecto, como una conexión en estrella o un anillo cerrado, causará inestabilidad en el sistema de comunicación y anomalías en el control del sistema.
- Utilice un cable blindado de tres hilos (mayor o igual a 0,75 mm²) para el cableado de comunicación entre las unidades interiores y exteriores. Asegúrese de que el cable está conectado correctamente. El cable de conexión para este cable de comunicación debe provenir de la unidad exterior principal.

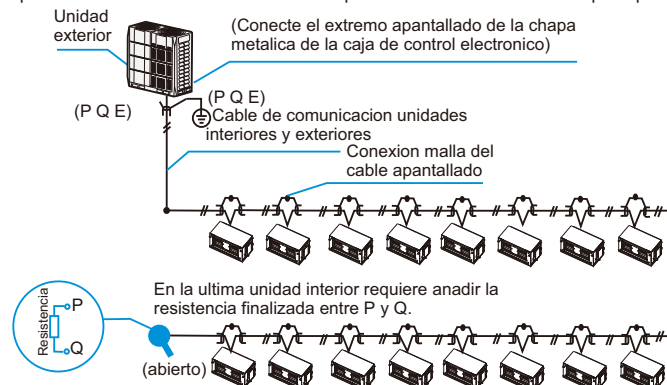


Figura 6.6

6.3.2 Cableado de comunicación entre la unidad interior y el control cableado

El control con cable y la unidad interior pueden conectarse de diferentes maneras, dependiendo de las formas de comunicación.

1) Para un modo de comunicación bidireccional:

- Utilice 1 control cableado para controlar varias unidades interiores o 2 controles cableados (un control máster y uno esclavo) para controlar 1 unidad interior (vea Fig. 6.7);
- Use 1 control cableado para controlar múltiples unidades interiores o 2 controles cableados (un control máster y uno esclavo) para controlar varias unidades interiores (vea Fig. 6.8);

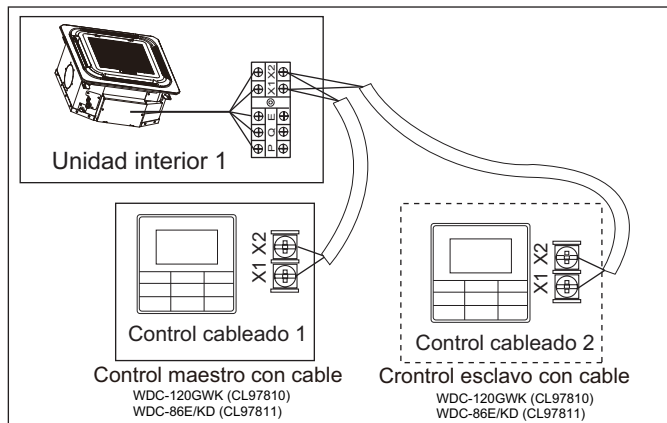


Figura 6.7

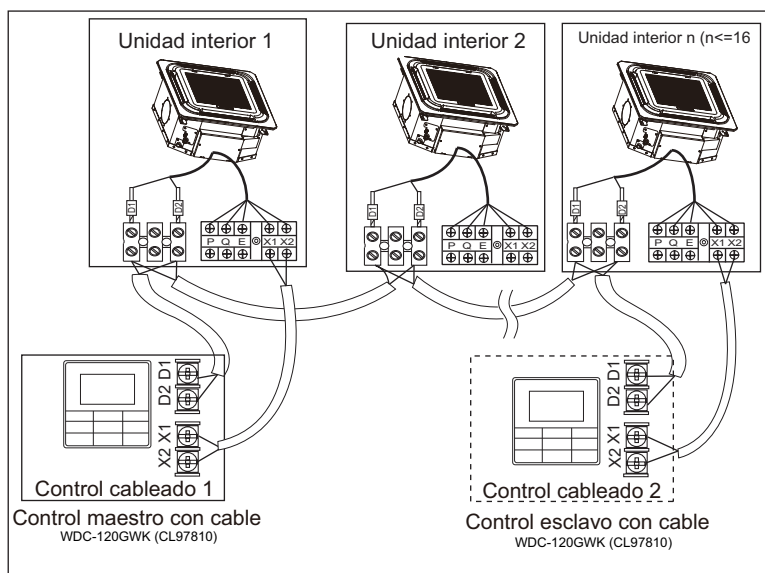


Figura 6.8

2) Para un modo de comunicación unidireccional:

- Use 1 control con cable para controlar 1 unidad interior (vea Fig. 6.9).

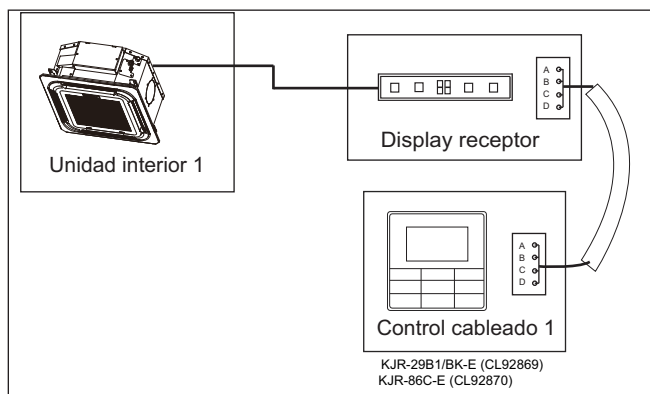


Figura 6.9

- Para conocer el método de conexión específico, consulte las instrucciones del manual del control con cable correspondiente para realizar el cableado y las conexiones.
- Los puertos X1/ X2, D1/ D2 en la placa de control principal y el puerto de comunicación unidireccional (en el display receptor) son para diferentes tipos de control cableado (vea Fig 6.10).
- Utilice los cables de conexión de grupo (Accesorios) para conectar los terminales D1/D2.

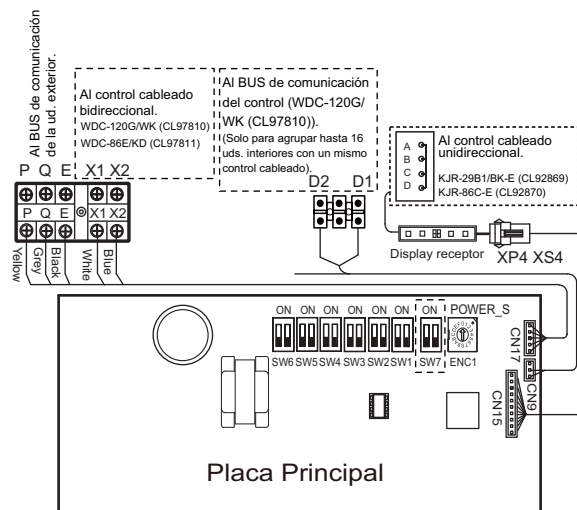


Figura 6.10

6.4 Manipulación de los puntos de conexión del cableado eléctrico

- Una vez instalado el cableado y las conexiones, utilice bridas de sujeción para asegurar el cableado correctamente, de modo que la unión de conexión no pueda separarse por la fuerza externa. El cableado de conexión debe estar recto hacia fuera para que la tapa de la caja eléctrica esté nivelada y pueda cerrarse herméticamente.
- Use aislamiento profesional y materiales de sellado para sellar y proteger los alambres perforados. Un sellado deficiente puede provocar condensación y la entrada de animales pequeños e insectos que pueden provocar cortocircuitos en partes del sistema eléctrico, provocando que el sistema falle.

6.5 Bornera

Consulte las instrucciones de instalación del panel en 3.3.4 para conectar los terminales del tablero de anuncios y el motor de giro.

7. Configuración de los micro interruptores

7.1 Ajustes de capacidad

Ajuste el interruptor DIP de la placa principal en la caja de control eléctrico interior para satisfacer los diferentes usos. Una vez realizados los ajustes, asegúrese de volver a apagar el interruptor principal y, a continuación, encenderlo. Si no se corta la corriente y se vuelve a conectar, los ajustes no se ejecutarán.



ENC1 Ajuste del interruptor de capacidad:

Código del interruptor	Capacidad
0	2,2kW
1	2,8kW
2	3,6kW
3	4,5kW

⚠ Precaución

- Los interruptores DIP de capacidad se han configurado antes de la entrega. Estos ajustes solo los debe modificar personal profesional de mantenimiento.

7.2 Configuración de dirección

Cuando esta unidad interior está conectada a la unidad exterior, la unidad exterior asignará automáticamente la dirección a la unidad interior. Alternativamente, puede utilizar el controlador para configurar manualmente la dirección.

- Las direcciones de dos unidades interiores cualesquiera en el mismo sistema no pueden ser las mismas.
- La dirección de red y la dirección de la unidad interior son las mismas y no es necesario configurarlas por separado.
- Una vez finalizados los ajustes de dirección, marque la dirección de cada unidad interior para facilitar el mantenimiento.
- El control centralizado de la unidad interior se conecta a la unidad exterior. Para más detalles, consulte el manual de la unidad exterior.

⚠ Precaución

- Una vez finalizada la conexión del control centralizado a la unidad exterior, el interruptor de la placa de control principal de la unidad exterior debe ajustarse a direccionamiento automático; de lo contrario, las unidades interiores del sistema no estará controladas por el control centralizado.

⚠ Precaución

- El sistema puede disponer de hasta 64 unidades interiores (dirección 0~63) al mismo tiempo. Cada unidad interior sólo puede tener un interruptor DIP de dirección en el sistema. Las direcciones de dos unidades interiores cualesquiera en el mismo sistema no pueden ser las mismas. Las unidades que tienen la misma dirección pueden funcionar mal.

7.3 Ajustes de los interruptores en la placa principal

Definición 0/1 de cada micro-interruptor:

 significa 0	 significa 1
---	---

SW1_1

SW1 [0] 	La compensación de temperatura en el modo de refrigeración es de 0°C
SW1 [1] 	La compensación de temperatura en el modo de refrigeración es de 2°C

SW1_2

SW1 [0] 	EEV en posición 96 (pasos) en reposa en modo calefacción
SW1 [1] 	EEV en posición 72 (pasos) en reposa en modo calefacción

SW2

SW2 [00] 	Ajustes de fábrica
--	--------------------

SW3_1

SW3 [0] 	Reservado
SW3 [1] 	Borrar la dirección de la unidad interior

SW3_2: reservado

SW3 [0] 	Reservado
--	-----------

SW4

SW4 [00] 	En el modo de calefacción, cuando se ha alcanzado la temperatura ajustada, el ventilador funciona en un ciclo de 4 minutos de apagado / 1 minuto en marcha
SW4 [01] 	En el modo de calefacción, cuando se ha alcanzado la temperatura ajustada, el ventilador funciona en un ciclo de 8 minutos de apagado / 1 minuto en marcha
SW4 [10] 	En el modo de calefacción, cuando se ha alcanzado la temperatura ajustada, el ventilador funciona en un ciclo de 12 minutos de apagado / 1 minuto en marcha
SW4 [11] 	En el modo de calefacción, cuando se ha alcanzado la temperatura ajustada, el ventilador funciona en un ciclo de 16 minutos de apagado / 1 minuto en marcha

SW5

SW5 [00] 	En el modo de calefacción, el ventilador no funciona cuando la temperatura del punto medio del intercambiador de calor en interior (T2) es de 15°C o inferior
SW5 [01] 	En el modo de calefacción, el ventilador no funciona cuando la temperatura del punto medio del intercambiador de calor en interior (T2) es de 20°C o inferior
SW5 [10] 	En el modo de calefacción, el ventilador no funciona cuando la temperatura del punto medio del intercambiador de calor en interior (T2) es de 24°C o inferior
SW5 [11] 	En el modo de calefacción, el ventilador no funciona cuando la temperatura del punto medio del intercambiador de calor en interior (T2) es de 26°C o inferior

SW6

SW6 [00] 	La compensación de temperatura en el modo de calefacción es de 6°C
SW6 [01] 	La compensación de temperatura en el modo de calefacción es de 2°C
SW6 [10] 	La compensación de temperatura en el modo de calefacción es de 4°C
SW6 [11] 	La compensación de la temperatura en el modo de calefacción es de 0°C (use función follow me)

SW7: reservado

J1

J1 	Función de reinicio automático activada
J1 	Función de reinicio automático desactivada

⚠ Nota

- Todos los interruptores DIP (incluido el interruptor DIP de capacidad) se han configurado antes de la entrega. Sólo un personal de mantenimiento profesional debe cambiar estos ajustes.
- Los ajustes incorrectos de los interruptores DIP pueden causar condensación, ruido o un mal funcionamiento inesperado del sistema.

7.4 Códigos de error y definiciones

Código	Descripción
E0	Conflicto en el modo de funcionamiento
E1	Error de comunicación entre las unidades interiores y exteriores
E2	Error del sensor de temperatura ambiente (T1)
E3	Error del sensor de temperatura del punto medio (T2) del intercambiador de calor interior
E4	Error en el sensor de temperatura de salida del intercambiador de calor interior (T2B)
E6	Error del ventilador interior
E7	Error de EEPROM interior
Eb	Error de la bobina EEV interior
Ed	Error de la unidad exterior
EE	Error del nivel de agua de condensados
FE	No se ha asignado una dirección a la unidad interior

8. Prueba de funcionamiento

8.1 Aspectos a tener en cuenta antes de la prueba de funcionamiento

- Las unidades interiores y exteriores están correctamente instaladas;
- Las tuberías y el cableado son correctos;
- No hay fugas en el sistema de tuberías de refrigerante;
- La descarga de agua de condensados es fluida;
- El aislamiento es completo;
- La línea de tierra ha sido conectada correctamente;
- Se han registrado la longitud de la tubería y la cantidad de refrigerante adicional;
- El voltaje de la fuente de alimentación es el mismo que el voltaje nominal del aire acondicionado;
- No puede haber obstáculos en la entrada ni salida de aire. El lugar no debe tener fuertes corrientes de viento.
- Se abren las válvulas de corte para los extremos de las tuberías de gas y líquido;

8.2. Prueba de funcionamiento

Cuando el control cableado/remoto se utiliza para ajustar las operaciones de enfriamiento del aire acondicionado, verifique los siguientes puntos uno por uno. Si hay un fallo, solucione el problema de acuerdo con el manual.

- Las teclas de función del control remoto/cableado funcionan normalmente;
- La regulación de la temperatura ambiente es normal;
- El indicador LED está encendido;
- La descarga de condensados es normal;

Nota: Una vez conectada la alimentación, cuando la unidad se enciende o se pone en marcha inmediatamente después de apagarla, el aire acondicionado tiene una función de protección que retrasa el arranque del compresor.

Manual de usuario

Existen dos tipos de precauciones que se describen a continuación:

 **Advertencia:** El incumplimiento de esta norma puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

 **Precaución:** El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones o daños a la unidad. Dependiendo de la situación, esto también puede causar lesiones graves. Una vez completada la instalación, guarde el manual correctamente para poder consultarlo en el futuro. Cuando entregue este aire acondicionado a otros usuarios, asegúrese de que el manual se incluye con la entrega.

Advertencia

- No utilice esta unidad en lugares donde pueda haber gas inflamable. Si el gas inflamable entra en contacto con la unidad, puede producirse un incendio que podría causar lesiones graves o la muerte.
- Si esta unidad presenta algún comportamiento anormal (como la emisión de humo) existe el peligro de lesiones graves. Desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto inmediatamente con su proveedor o técnico de servicio.
- El refrigerante de esta unidad es seguro y no debe tener fugas si el sistema está diseñado e instalado correctamente. Sin embargo, si una gran cantidad de refrigerante se filtra en una habitación, la concentración de oxígeno disminuirá rápidamente, lo que puede causar lesiones graves o la muerte. El refrigerante utilizado en esta unidad es más pesado que el aire, por lo que el peligro es mayor en sótanos u otros espacios subterráneos. En caso de fuga de refrigerante, apague todos los dispositivos que produzcan una llama viva y todos los dispositivos de calefacción, ventile la habitación y póngase en contacto inmediatamente con su proveedor o con el técnico de servicio.
- Se pueden producir vapores tóxicos si el refrigerante de esta unidad entra en contacto con llamas (por ejemplo, de un calentador, una estufa/quemador de gas o aparatos eléctricos).
- Si esta unidad se utiliza en la misma habitación que una cocina, estufa, placa de cocción o quemador, debe asegurarse la ventilación para que haya suficiente aire fresco, ya que de lo contrario la concentración de oxígeno disminuirá, lo que podría causar lesiones.
- Deseche el embalaje de esta unidad con cuidado para que los niños no puedan jugar con ella. Los embalajes, especialmente los de plástico, pueden ser peligrosos, pueden causar lesiones graves o la muerte. Los tornillos, grapas y otros componentes metálicos del embalaje pueden ser afilados y deben desecharse con cuidado para evitar lesiones.
- No intente inspeccionar o reparar esta unidad usted mismo. Esta unidad solo debe ser revisada y mantenida por un ingeniero de servicio técnico de aire acondicionado profesional. Una revisión o mantenimiento incorrectos pueden provocar descargas eléctricas, incendios o fugas de agua.
- Esta unidad sólo debe ser reubicada o reinstalada por un técnico profesional. Una instalación incorrecta puede provocar descargas eléctricas, incendios o fugas de agua. La instalación y puesta a tierra de los aparatos eléctricos sólo debe ser realizada por profesionales autorizados. Pida más información a su proveedor o a su instalador.
- No permita que esta unidad o su mando a distancia entren en contacto con el agua, ya que esto puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Apague la unidad antes de limpiarla para evitar descargas eléctricas. De lo contrario, se pueden provocar descargas eléctricas y lesiones personales.
- Para evitar descargas eléctricas e incendios, instale un detector de fugas a tierra.
- No utilice pintura, barniz, spray para el cabello, otros aerosoles inflamables u otros líquidos que puedan desprender humos/vapores inflamables cerca de esta unidad, ya que hacerlo puede causar incendios.
- Cuando sustituya un fusible, asegúrese de que el nuevo fusible que vaya a instalar cumple completamente con los requisitos.
- No abra ni retire el panel de la unidad cuando esté encendida. Tocar los componentes internos de la unidad mientras está encendida puede provocar descargas eléctricas o lesiones causadas por piezas móviles como el ventilador de la unidad.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada antes de realizar cualquier servicio o mantenimiento.

- No toque la unidad ni su mando a distancia con las manos mojadas, ya que podría provocar descargas eléctricas.
- No permita que los niños jueguen cerca de esta unidad, ya que esto podría causar lesiones.
- No introduzca los dedos u otros objetos en la entrada o salida de aire de la unidad para evitar lesiones o daños al equipo.
- No rocíe ningún líquido sobre la unidad ni permita que ningún líquido gotee sobre la unidad.
- No coloque jarrones u otros recipientes para líquidos sobre la unidad ni en lugares donde pueda gotear líquido sobre ella. El agua u otros líquidos que entren en contacto con la unidad pueden provocar descargas eléctricas o incendios.
- No retire la parte delantera o trasera del mando a distancia y no toque los componentes internos del mando a distancia, ya que podría causar lesiones. Si el mando a distancia deja de funcionar, póngase en contacto con su proveedor o con un técnico de servicio.
- Asegúrese de que la unidad esté correctamente conectada a tierra, ya que de lo contrario podrían producirse descargas eléctricas o incendios. Las sobretensiones eléctricas (como las que pueden ser causadas por un rayo) pueden dañar el equipo eléctrico. Asegúrese de que los protectores de sobretensión y disyuntores adecuados estén instalados correctamente, ya que de lo contrario podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Deseche esta unidad apropiadamente y de acuerdo con las regulaciones. Si los electrodomésticos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y, por lo tanto, entrar en la cadena alimentaria.
- No utilice la unidad hasta que el técnico cualificado le indique que es seguro hacerlo.
- No coloque aparatos que produzcan llamas en la trayectoria del flujo de aire de la unidad. El flujo de aire de la unidad puede aumentar la velocidad de combustión, lo que puede causar un incendio y causar lesiones graves o la muerte. Alternativamente, el flujo de aire puede causar una combustión incompleta que puede llevar a una reducción de la concentración de oxígeno en la habitación, lo que puede causar lesiones graves o la muerte.

Precaución

- Utilice el aire acondicionado únicamente para el uso previsto. Esta unidad no deberá utilizarse para refrigerar o refrigerar alimentos, plantas, animales, maquinaria, equipo o arte.
- No introduzca los dedos u otros objetos en la entrada o salida de aire de la unidad para evitar lesiones o daños al equipo.
- Las aletas del intercambiador de calor de la unidad son afiladas y pueden causar lesiones si se tocan. Para evitar lesiones, durante el mantenimiento de la unidad se deben usar guantes o cubrir el intercambiador de calor.
- No coloque objetos que puedan dañar por su humedad la parte inferior de la unidad. Cuando la humedad es superior al 80% o si el tubo de drenaje está bloqueado o el filtro de aire está sucio, el agua podría gotear de la unidad y dañar los objetos colocados debajo de ella.
- Asegúrese de que el tubo de drenaje funciona correctamente. Si el tubo de desagüe está bloqueado por suciedad o polvo, pueden producirse fugas de agua cuando la unidad está funcionando en modo de refrigeración. Si esto ocurre, apague la unidad y póngase en contacto con su proveedor o ingeniero de servicio.
- Nunca toque los componentes internos del control. No extraiga el panel frontal. Algunas partes internas pueden causar lesiones o daños.
- Asegúrese de que los niños, las plantas y los animales no estén expuestos directamente al flujo de aire de la unidad. consola.
- Cuando fumigue una habitación con insecticida u otros productos químicos, cubra bien la unidad y no la haga funcionar. Si no se observan estas precauciones, podrían depositarse sustancias químicas en el interior de la unidad y, posteriormente, ser emitidas por la misma cuando esté en funcionamiento, lo que pondría en peligro la salud de los ocupantes de las habitaciones.
- No deseche este producto como desecho sin clasificar. Debe recogerse en los centros adecuados y tratarse por separado. Cerciérese de que se cumpla toda la legislación aplicable con respecto a la eliminación de refrigerante, aceite y otros materiales. Póngase en contacto con la autoridad local de eliminación de residuos para obtener información sobre los procedimientos de eliminación.

- Para evitar dañar el mando a distancia, tenga cuidado al utilizarlo y al cambiar las pilas. No coloque objetos encima de él.
- No coloque aparatos que tengan llamas debajo o cerca de la unidad, ya que el calor del aparato puede dañarla.
- No coloque el control remoto de la unidad bajo la luz directa del sol. La luz solar directa puede dañar la pantalla del mando a distancia.
- No utilice limpiadores químicos fuertes para limpiar la unidad, ya que esto puede dañar la pantalla de la unidad u otras superficies. Si la unidad está sucia o polvorienta, utilice un paño ligeramente húmedo con detergente suave y muy diluido para limpiarla. A continuación, séquelo con un paño seco.
- Los niños no deben jugar con el equipo.

9. Nombres de las partes

La figura mostrada arriba es sólo para referencia y puede ser ligeramente diferente del producto real.

Rejilla de salida de aire (ajustable)

Para el ajuste in situ a tres o dos direcciones, póngase en contacto con su distribuidor local.

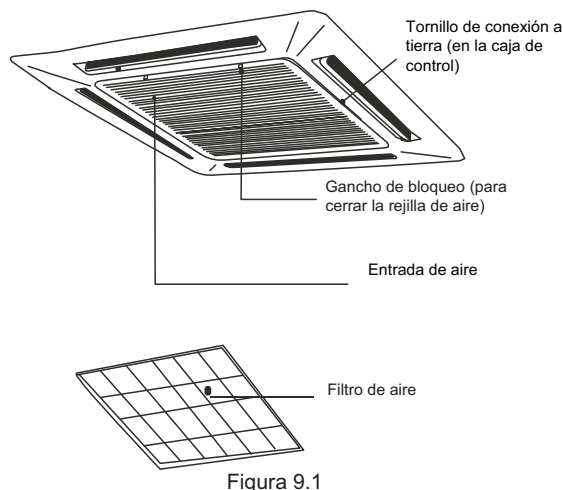


Figura 9.1

10. Operaciones y rendimiento del aire acondicionado

El rango de temperatura de funcionamiento bajo el cual la unidad funciona de forma estable se indica en la siguiente tabla.

Modo	Temperatura ambiente interior
Refrigeración	17-32°C Si la humedad interior es superior al 80%, puede producirse condensación en la superficie de la unidad.
Calefacción	≤ 27°C

⚠ Precaución

- La unidad funciona de manera estable en el rango de temperatura indicado en la tabla anterior. Si la temperatura interior está fuera del rango normal de funcionamiento de la unidad, puede dejar de funcionar y mostrar un código de error.




Figura 10.1

- ♦ Evite que entre demasiado aire exterior en los espacios con aire acondicionado.



Figura 10.2

- ♦ Tenga en cuenta que el aire de salida es más frío o caliente que la temperatura ambiente ajustada. Evite la exposición directa al aire de salida, ya que puede estar demasiado frío o caliente.

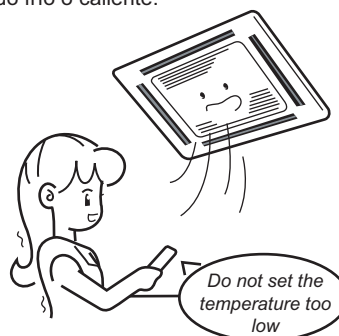


Figura 10.3

- ♦ Las lamas de salida de aire deben usarse para ajustar la dirección del flujo de aire de salida, ya que al hacerlo se puede garantizar un funcionamiento más eficiente.



Figura 10.4

Para asegurar que la temperatura deseada se alcanza eficientemente, verifique:

- Todas las ventanas y puertas están cerradas.
- La dirección del flujo de aire se ajusta para trabajar en el modo de funcionamiento. El filtro de aire está limpio.

Tenga en cuenta la mejor manera de ahorrar energía y lograr el mejor efecto de enfriamiento/calentamiento.

- Limpie regularmente los filtros de aire dentro de las unidades interiores.

11. Ajuste de la dirección del flujo de aire

Dado que el aire más caliente sube y el aire más frío baja, la distribución del aire calentado/enfriado alrededor de una habitación puede mejorarse colocando las rejillas de ventilación de la unidad. El ángulo de la lama se puede ajustar pulsando el botón [SWING] del mando a distancia.

⚠ Precaución

- Durante la operación de calentamiento, el flujo de aire horizontal agravará la distribución desigual de la temperatura ambiente.
- La dirección de la rejilla: se recomienda un flujo de aire horizontal durante la operación de refrigeración. Observe que el flujo de aire hacia abajo causará condensación en la salida de aire y en la superficie de la rejilla.

- ♦ Ajustar la dirección del aire hacia arriba y hacia abajo
 - a. Oscilación automático Presione SWING para que la lama se balancee hacia arriba y hacia abajo.
 - b. Oscilación manual: Ajuste la rejilla para mejorar el efecto de enfriamiento o calentamiento.
 - c. Cuando se enfríe, ajuste la rejilla horizontalmente.



Figura 11.1

- d. Si está caliente ajuste la lama hacia abajo.

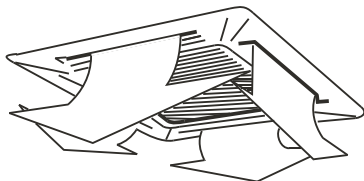


Figura 11.2

12. Mantenimiento

⚠ Precaución

- Antes de limpiar el aire acondicionado, asegúrese de que esté apagado.
- Compruebe que el cableado está intacto y conectado.
- Utilice un paño seco para limpiar la unidad interior y el mando a distancia.
- Se puede utilizar un paño húmedo para limpiar la unidad interior si está muy sucia.
- No utilice nunca un paño húmedo en el mando a distancia.
- No utilice un paño tratado químicamente en la unidad ni deje este tipo de material en la unidad para evitar dañar el acabado.
- No utilice benceno, diluyente, polvo para pulir o disolventes similares para la limpieza. Esto puede causar que la superficie plástica se agriete o se deforme.

Método de limpieza del filtro de aire

- a. El filtro de aire puede impedir que el polvo u otras partículas entren en la unidad. Si el filtro está bloqueado, la unidad no funcionará bien. Limpie el filtro cada dos semanas cuando lo utilice regularmente.
 - b. Si el aire acondicionado se encuentra en un lugar polvoriento, limpie el filtro con frecuencia.
 - c. Reemplace el filtro si está demasiado polvoriento para limpiarlo (el filtro de aire reemplazable es un accesorio opcional).
1. Saque la rejilla de entrada de aire.
 - ♦ Mueva los interruptores de la rejilla simultáneamente, como se indica en la Fig.12.1. A continuación, tire hacia abajo de la rejilla de entrada de aire (junto con el filtro de aire, como se muestra en la Fig. 12.2). Tire de la rejilla de entrada de aire hacia abajo hasta 45° y levántela para quitar la rejilla.

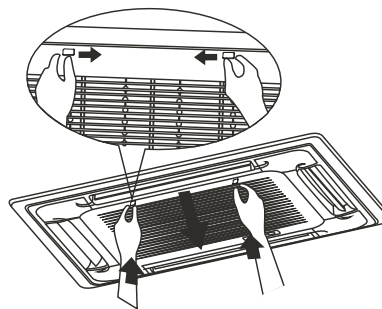


Figura 12.1

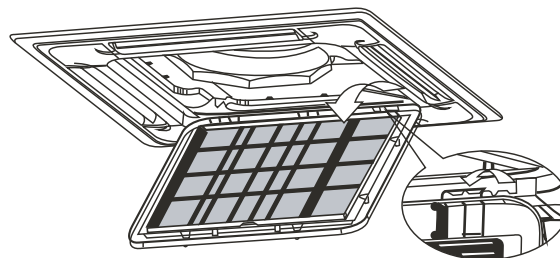


Figura 12.2

⚠ Precaución

- Los cables de la caja de control originalmente conectados a los terminales eléctricos en el cuerpo principal deben ser removidos, como se indica arriba.

2. Desmontar el filtro de aire.

3. Limpieza del filtro de aire

El polvo se acumulará en el filtro junto con la operación de la unidad, y hay que eliminarlo del filtro o la unidad no funcionará efectivamente.

Limpie el filtro cada dos semanas cuando lo utilice regularmente. Limpie el filtro de aire con una aspiradora o agua.

- a. El lado de entrada de aire debe estar hacia arriba cuando se usa una aspiradora. (Vea la Fig.12.3).
- b. El lado de entrada de aire debe quedar hacia abajo cuando se utilice agua limpia. (Vea la Fig.12.4).

Para polvos excesivos, utilice un cepillo suave y detergente natural para limpiarlo y secarlo en un lugar fresco.

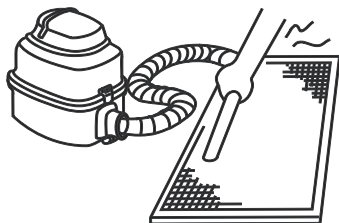


Figura 12.3




Figura 12.4



Precaución

- No seque el filtro de aire bajo luz directa del sol o con fuego.
- El filtro de aire debe instalarse antes de la instalación del cuerpo de la unidad.

- Reinstale el filtro de aire.
 - Instale y cierre la rejilla de entrada de aire invirtiendo los pasos 1 y 2, y conecte los cables de la caja de control a los terminales correspondientes en el cuerpo principal.
- ♦ **Mantenimiento antes de dejar de usar la unidad durante mucho tiempo (por ejemplo, al final de la temporada).**
 - Deje que las unidades interiores funcionen en modo sólo ventilación durante aproximadamente medio día para secar el interior de la unidad.
 - Limpie el filtro de aire y la carcasa de la unidad interior.
 - Consulte "Limpieza del filtro de aire" para más detalles. Instale los filtros de aire limpios en sus posiciones originales.
 - Apague la unidad con el botón ON/OFF del mando a distancia y, a continuación, desenchúfela.



Precaución

- Cuando se conecta el interruptor de alimentación, se consume algo de energía incluso si la unidad no está en funcionamiento. Desconecte la alimentación para ahorrar energía.
- Un grado de suciedad se acumulará cuando la unidad se haya utilizado varias veces, lo que requerirá limpieza.

- ♦ **Mantenimiento después de un largo período de inactividad**
 - Revise y retire todo lo que pueda estar bloqueando las rejillas de entrada y salida de las unidades interiores y exteriores.
 - Limpie la carcasa de la unidad y el filtro. Consulte las instrucciones en [Limpieza del filtro] y "Limpieza del filtro". Reinstale el filtro antes de poner en marcha la unidad.
 - Encienda la unidad al menos 12 horas antes de utilizarla para asegurarse de que funciona correctamente. En cuanto se enciende el aparato, aparece el indicador del mando a distancia.

13. Síntomas que no son defectos

Los siguientes síntomas pueden presentarse durante el funcionamiento normal de la unidad y no se consideran fallos. Nota: Si no está seguro de si se ha producido un fallo, póngase en contacto inmediatamente con su proveedor o con el técnico de servicio.

Síntoma 1: La unidad no funciona

- ♦ **Síntomas:** Cuando se pulsa el botón ON/OFF del mando a distancia, la unidad no se pone en marcha inmediatamente.

Causa: Para proteger ciertos componentes del sistema, la puesta en marcha o reinicio del sistema se retrasa intencionadamente hasta 12 minutos en algunas condiciones de funcionamiento. Si el LED de OPERATION del panel de la unidad se ilumina, el sistema está funcionando normalmente y la unidad comenzará a funcionar después de que se complete el retardo intencional.

- ♦ El modo de calefacción se activa cuando se encienden las siguientes luces del panel: operation y el "DEF./FAN".

Causa: la unidad interior activa las medidas de protección debido a la baja temperatura de salida.

Síntoma 2: La unidad emite niebla blanca

La niebla blanca se genera y emite cuando la unidad comienza a funcionar en un ambiente muy húmedo. Este fenómeno se detendrá una vez que la humedad en la habitación se reduzca a niveles normales.

- ♦ La unidad emite ocasionalmente niebla blanca cuando funciona en modo de calefacción. Esto ocurre cuando el sistema termina el desescarche periódico. La humedad que puede acumularse en el serpentín del intercambiador de calor de la unidad durante el desescarche se convierte en niebla y es emitida por la unidad.

Síntoma 4: La unidad emite polvo

- ♦ Esto puede ocurrir cuando la unidad funciona por primera vez después de un largo período de inactividad.

Síntoma 5: La unidad emite un olor extraño

- ♦ Si en la habitación hay olor fuerte de comida o humo de tabaco, pueden entrar en la unidad, dejar rastros de depósitos en los componentes internos de la unidad, y más tarde ser emitidos por la unidad.

14. Localización de averías

14.1 General

- ♦ En las apartados 14.2 y 14.3 describen algunos pasos iniciales para la solución de problemas que se pueden tomar cuando ocurre un error. Si estos pasos no resuelven el problema, póngase en contacto un técnico profesional para que investigue el problema. No intente realizar más investigaciones o solucionar problemas usted mismo.
- ♦ Si se produce cualquiera de los siguientes errores, apague la unidad, póngase en contacto inmediatamente con un técnico profesional y no intente solucionar el problema usted mismo:
 - Un dispositivo de seguridad, como un fusible o un disyuntor, se quema con frecuencia o se dispara.
 - Un objeto o agua entra en la unidad.
 - Hay una fuga de agua de la unidad.



Precaución

- No intente inspeccionar o reparar esta unidad usted mismo. Póngase en contacto con un técnico calificado que lleve a cabo todo el servicio y mantenimiento.

14.2 Solución de problemas de la unidad

Síntomas	Causas posibles	Pasos para la solución de problemas
El equipo no se pone en marcha	Se ha producido un corte en el suministro eléctrico (se ha cortado el suministro eléctrico a las instalaciones).	Espere a que se restaure el suministro eléctrico.
	La unidad está apagada.	Encienda la unidad. Esta unidad interior forma parte de un sistema de aire acondicionado que tiene múltiples unidades interiores que están todas conectadas. Las unidades interiores no se pueden encender individualmente: todas están conectadas a un único interruptor de alimentación. Pida consejo a un técnico profesional sobre cómo encender las unidades de forma segura.
	Es posible que el fusible del interruptor de alimentación se haya quemado.	Sustituya el fusible.
	Las pilas del mando a distancia están agotadas.	Sustituya las baterías
El aire fluye normalmente pero no se enfría	El ajuste de la temperatura no es correcto.	Ajuste la temperatura deseada en el mando a distancia.
La unidad se pone en marcha y se apaga con frecuencia	Póngase en contacto con un técnico profesional para que revise lo siguiente: • Demasiado o muy poco refrigerante. • No hay gas en el circuito de refrigeración. • Los compresores de la unidad exterior no funcionan correctamente. • La tensión de alimentación es demasiado alta o demasiado baja. • Hay una obstrucción en el sistema de tuberías.	
Bajo efecto en refrigeración	Puertas y ventanas están abiertas.	Cierre las puertas y ventanas.
	La luz del sol brilla directamente sobre la unidad.	Cierre las persianas para proteger la unidad de la luz solar directa.
	El cuarto contiene muchas fuentes de calor como ordenadores o refrigeradores.	Apague algunos de los ordenadores durante las horas más calurosas del día.
	El filtro de aire de la unidad está sucio.	Limpie el filtro.
	La temperatura exterior es inusualmente alta.	La capacidad de refrigeración del sistema se reduce a medida que aumenta la temperatura exterior y el sistema puede no proporcionar suficiente refrigeración si no se tienen en cuenta las condiciones climáticas locales cuando se seleccionaron las unidades exteriores del sistema.
	Contrate a un ingeniero de aire acondicionado profesional para que compruebe lo siguiente: • El intercambiador de calor de la unidad está sucio. • La entrada o salida de aire de la unidad está bloqueada. • Se ha producido una fuga de refrigerante.	
Bajo efecto en calefacción	Las puertas o ventanas no están completamente cerradas.	Cierre las puertas y ventanas.
	Póngase en contacto con un técnico profesional para que revise lo siguiente: Se ha producido una fuga de refrigerante.	

14.3 Solución de problemas del mando a distancia

Advertencia:

Ciertos pasos para la solución de problemas que un técnico profesional puede realizar al investigar un error se describen en este manual del usuario sólo como referencia. No intente llevar a cabo estos pasos usted mismo - póngase en contacto con un técnico profesional para que investigue el problema.

Si se produce cualquiera de los siguientes errores, apague la unidad y póngase en contacto con un técnico profesional inmediatamente. No intente solucionar los problemas usted mismo:

- ♦ Un dispositivo de seguridad, como un fusible o un disyuntor, se quema con frecuencia o se dispara.
- ♦ Un objeto o agua entra en la unidad.
- ♦ Hay una fuga de agua de la unidad.

Síntomas	Causas posibles	Pasos para la solución de problemas
La velocidad del ventilador no se puede ajustar	Compruebe si el MODO indicado en la pantalla es "AUTO".	En el modo automático, el aire acondicionado cambiará automáticamente la velocidad del ventilador.
	Compruebe si el MODO indicado en la pantalla es "DRY".	Cuando se selecciona el modo DRY, el aire acondicionado ajusta automáticamente la velocidad del ventilador. (La velocidad del ventilador se puede seleccionar durante "COOL", "ONLY FAN" y "HEAT").
La señal del mando a distancia no se transmite aunque se pulse el botón ON/OFF	Se ha producido un corte en el suministro eléctrico (se ha cortado el suministro eléctrico a las instalaciones).	Espere a que se restaure el suministro eléctrico.
	Las pilas del mando a distancia están agotadas.	Sustituya las baterías
La indicación en la pantalla desaparece después de cierto tiempo.	Compruebe si el funcionamiento del temporizador ha llegado a su fin cuando se indica TIMER OFF en la pantalla.	La operación del aire acondicionado se detendrá hasta el tiempo establecido.
El indicador TIMER ON se apaga después de cierto tiempo	Compruebe si el funcionamiento del temporizador ha finalizado cuando se indica TIMER ON en la pantalla.	Hasta la hora programada, el aire acondicionado se encenderá automáticamente y el indicador correspondiente se apagará.
No recibe sonido de la unidad interior cuando se pulsa el botón ON/OFF	Compruebe si el transmisor de señales del mando a distancia está correctamente dirigido al receptor de señales de infrarrojos de la unidad interior cuando se pulsa el botón ON/OFF.	Transmitir directamente la señal del emisor del mando a distancia al receptor de señal de infrarrojos de la unidad interior y, a continuación, pulsar dos veces el botón ON/OFF.

14.4 Códigos de error

Con la excepción del error de conflicto de modo, póngase en contacto con su proveedor o técnico de servicio si aparece alguno de los códigos de error listados en la siguiente tabla en el panel de visualización de la unidad. Si aparece y persiste el error de conflicto de modo, póngase en contacto con el proveedor o el técnico de servicio. Estos errores sólo deben ser investigados por un técnico profesional. Las descripciones se proporcionan en este manual sólo como referencia.

Descripción	Código	Causas posibles
Conflicto en el modo de funcionamiento	E0	♦ El modo de funcionamiento de la unidad interior entra en conflicto con el de las unidades exteriores.
Error de comunicación entre las unidades interiores y exteriores	E1	♦ Los cables de comunicación entre las unidades interiores y exteriores no están conectados correctamente. ♦ Interferencia de cables de alta tensión u otras fuentes de radiación electromagnética. ♦ Cable de comunicación demasiado largo. ♦ PCB principal dañada.
Error del sensor de temperatura ambiente (T1)	E2	♦ El sensor de temperatura no está conectado correctamente o falla. ♦ PCB principal dañada.
Error del sensor de temperatura del punto medio (T2) del intercambiador de calor interior	E3	
Error en el sensor de temperatura de salida del intercambiador de calor interior (T2B)	E4	
Error del ventilador interior	E6	♦ Ventilador atascado o bloqueado. ♦ El motor del ventilador no está conectado correctamente o ha funcionado mal. ♦ Fuente de alimentación anormal. ♦ PCB principal dañada.
Error de EEPROM	E7	♦ PCB principal dañada.
Error de la bobina interior EEV	Eb	♦ Cableado suelto o roto ♦ La válvula de expansión electrónica está atascada. ♦ PCB principal dañada.
Error de la unidad exterior	Ed	♦ Error de la unidad exterior
Error del nivel de agua de condensados	EE	♦ Flotador de nivel de agua atascado. ♦ El interruptor de nivel de agua no está conectado correctamente. ♦ PCB principal dañada. ♦ La bomba de drenaje no funciona correctamente.
No se ha asignado una dirección a la unidad interior	FE	♦ No se ha asignado una dirección a la unidad interior. (Ven el manual de la Ud. exterior o del control remoto para hacer el direccionamiento).

Notas:

Parpadear rápidamente significa parpadear dos veces por segundo; parpadear lentamente significa parpadear una vez por segundo.

Anexo: Instrucciones de instalación del panel



Manguito

Brida

5.1 Fije el panel a la unidad interior y abra la rejilla, como se muestra a continuación.



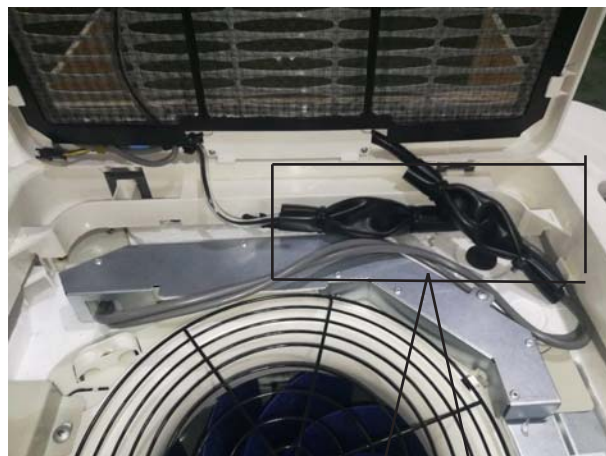
5.2 Coloque el cableado del display receptor y el cableado del motor de las lamas en el manguito.



5.3 Cableado de comunicación entre la unidad interior y el Panel.



5.4 Mueva el manguito al centro de las conexiones y use las bridas para atar firmemente los extremos del manguito. Corte las partes extras de la brida tensora.





Installation and Owner's Manual

CONTENT

INSTALLATION MANUAL	22
OWNER'S MANUAL	33

IMPORTANT

Thank you for selecting super quality Air Conditioners. To ensure satisfactory operation for many years to come, this manual should be read carefully before the installation and before using the air conditioner. After reading, store it in a safe place. Please refer to the manual for questions on use or in the event that any irregularities occur. This Air Conditioner should be used for household use.

This unit must be installed by a professional according to RD 795/2010, RD 1027/2007 and RD 238/2013.

WARNING

The power supply must be SINGLE-PHASE (one phase (L) and one neutral (N)) with its grounded power (GND)) or THREE-PHASE (three phase (L1, L2, L3) and one neutral (N) with its grounded power (GND)) and its manual switch. Any breach of these specifications involves a breach of the warranty conditions provided by the manufacturer.

NOTE

In line with the company's policy of continual product improvement, the aesthetic and dimensional characteristics, technical data and accessories of this appliance may be changed without notice.

ATTENTION

Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference.

Contents

1. Before Installation.....	24
2. Choosing an Installation Site.....	24
3. Indoor Unit Installation.....	24
4. Refrigerant Piping Installation	28
5. Water Discharge Piping Installation	29
6. Electrical Wiring.....	29
7. On-site Configuration	31
8. Test Run	32
9. Part Names	34
10. Air Conditioner Operations and Performance	34
11. Adjusting Air Flow Direction	35
12. Maintenance	35
13. Symptoms That Are Not Faults	36
14. Troubleshooting.....	36

Installation Manual

Safety Precautions

Read carefully before you install the air conditioner to make sure that the installation is correct.

There are two types of precautions as described below:

 **Warning:** Failure to comply may lead to death or serious injury.

 **Caution:** Failure to comply may lead to injury or damage of the unit. Depending on the situation, this may also lead to serious injury.

Once the installation is completed, and the unit has been tested and verified to be operating normally, please explain to the customer how to use and maintain the unit according to this manual. In addition, make sure that the manual is kept properly for future reference.

Warning

- Installation, maintenance and cleaning the filter work must be carried out by professional installers. Refrain from doing it yourself. Improper installation may cause water leakage, electric shock, or fire.
- Install the air conditioner according to the steps described in this manual. Improper installation may cause water leakage, electric shock, or fire.
- For installation in smaller rooms, you must adopt the relevant measures to prevent the refrigerant concentration from exceeding the limit. Please consult the sales agent on the relevant measures required. A high concentration of refrigerant in an airtight space can cause oxygen insufficiency (anoxia).
- Make sure the required parts and accessories are installed. Using unspecified parts may cause the air conditioner to malfunction or drop, as well as water leakage, electric shock, and fire.
- Mount the air conditioner in a place that is sturdy enough to bear its weight. If the base is not secured properly, the air conditioner may drop leading to damages and injuries.
- Take in full consideration to the effects of strong winds, typhoons and earthquakes, and reinforce the installation. Improper installation may cause the air conditioner to drop leading to accidents.
- Make sure a standalone circuit is used for the power supply. All electrical parts must comply with the local laws and regulations, and what is stated in this installation manual. The installation works must be carried out by a professional and qualified electrician. Insufficient capacity or improper electrical works can lead to electric shock or fire.
- Use only electrical cables that fulfil the specifications. All wiring on site must be carried out in accordance with the connection diagram attached to the product. Make sure that there are no external forces acting on the terminals and wires. Improper wiring and installation may cause a fire.




- Make sure the power cord, communication and controller wiring are straight and level when you are working on the connections, and the cover on the electric box is tight. If the electric box is not closed properly, it may lead to electric shock, fire or overheating of electrical components.
- If the refrigerant leaks during installation, open the doors and windows immediately to ventilate the area. Refrigerant can produce toxic gases when in contact with fire.
- Switch off the power supply before touching any electrical component.
- Do not touch the switch with wet hands. This is to prevent electrical shocks.
- Do not come in direct contact with the refrigerant leaking from the connections of refrigerant piping. Otherwise, it may lead to frostbite.
- The air conditioner must be grounded. Do not connect the earth line (ground) to gas piping, water piping, lightning rods or telephone earth lines. Improper grounding can lead to electric shock or fire, and may cause mechanical failure due to current surges from lightning and so on.
- The earth leakage circuit breaker must be installed. There is a risk of electric shock or fire if the earth leakage circuit breaker is not installed.

Caution


- Install the water discharge piping according to the steps described in this manual, and make sure that the water discharge is smooth, and the piping is properly insulated to prevent condensation. Improper installation of the water discharge piping may lead to water leakage, and damage the indoor furniture.
- When mounting the indoor and outdoor units, make sure the power cord is installed at a distance of at least 1 m away from any TV or radio so as to prevent noise or interference with the images.
- The refrigerant required for the installation is R410A. Make sure the refrigerant is correct before installation. Incorrect refrigerant may cause the unit to malfunction.
- Do not install the air conditioner in the following places:
 - 1) Where there is oil or gas, such as the kitchen. Otherwise, the plastic parts may age, fall off or water may leak.
 - 2) Where there are corrosive gases (such as sulphur dioxide). Corrosion in the copper pipes or welded parts may cause the refrigerant to leak.
 - 3) Where there are machines emitting electromagnetic waves. Electromagnetic waves may interfere with the control system, causing the unit to malfunction.
 - 4) Where there is a high salt content in the air. When exposed to air with a high salt content, the mechanical parts will experience accelerated ageing which will severely compromise the service life of the unit.
 - 5) Where there are major voltage fluctuations. Operating the unit using a power supply system that has large voltage fluctuations will reduce the service life of the electronic components, and cause the unit's controller system to malfunction.
 - 6) Where there is a risk of leakage of flammable gases. Examples are sites that contain carbon fibres or combustible dust in the air, or where there are volatile combustibles (such as diluent or petrol). The above gases may cause explosion and fire.
 - 7) Do not touch the fins of the heat exchanger as this may lead to injury.
 - 8) Some products use the PP packing belt. Do not pull or tug on the PP packing belt when you transport the product. It will be dangerous if the packing belt breaks.
 - 9) Note the recycling requirements for nails, wood, carton and other packaging materials. Do not discard these materials directly as these may lead to bodily harm.
 - 10) Tear up the packaging bag for recycling to prevent children from playing with it, and leading to suffocation.

Accessories

Verify that the air conditioner includes the following accessories.

	Name	Appearance	Qty
1	Installation Manual		1
2	Installation board		1
3	Casing Φ30		2
4	Casing Φ20		1
5	Cable tie		6
6	Insulation casing for copper pipe		2
7	Insulation casing for water discharge piping		1
8	Ring clamp for water discharge pipe		1
9	Tie for water discharge piping		5
10	Soft flexible hose for water discharge		1
11	Brass nut		1
12	Connecting wire		1

Accessories to purchase locally

Code	Name	Appearance	Dimensions	Qty	Note
1	Copper pipe		Choose and purchase copper pipes that correspond to the length and size calculated for the selected model in the installation manual of the outdoor unit and your actual project requirements.	To purchase based on actual project requirements.	Used to connect indoor refrigerant piping.
2	PVC pipe for water discharge		Outer diameter: 37-39 mm, inner diameter: 32 mm	To purchase based on actual project requirements.	Used to discharge condensed water from the indoor unit.
3	Insulation casing for piping		The inner diameter is based on the diameter of the copper and PVC pipes. The thickness of the pipe casing is 10 mm or more. Increase the thickness of the casing (20 mm or thicker) when the temperature exceeds 30°C or the humidity exceeds RH80%.	To purchase based on actual project requirements.	Protect piping from condensation.
4	Expansion hook anchor		M10	4	For installation of indoor unit
5	Mounting hooks		M10	4	For installation of indoor unit

1. Before Installation

1. Determine the route to move the unit to the installation site.
2. First unseal and unpack the unit. Then, hold the seats of the hanger (4 pcs) to move the unit. Refrain from exerting force on other parts of the unit, especially the refrigerant piping, water discharge piping, and the plastic parts.

2. Choosing an Installation Site

1. Choose a site that fully complies with the following conditions and user requirements to install the air conditioning unit.
 - ♦ Well ventilated.
 - ♦ Unobstructed airflow.
 - ♦ Strong enough to bear the weight of the indoor unit.
 - ♦ Ceiling has no obvious slant.
 - ♦ There is sufficient space for repair and maintenance work to be carried out.
 - ♦ No leakage of flammable gas.
 - ♦ The length of the piping between the indoor and outdoor units is within the permitted range (refer to the manual on installation of the outdoor unit).
2. Mounting height
 - ♦ Mounting height is 2.3 ~ 3.5 metres.
3. Mount using the mounting screws.
4. Space required for installation (unit (mm)):

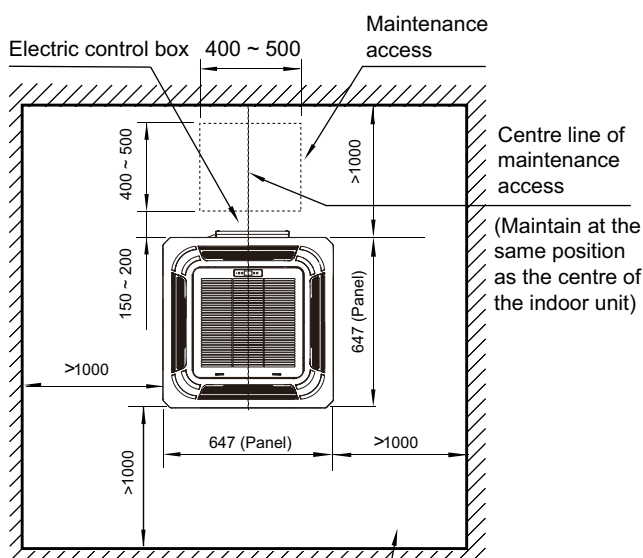


Figure 2.1

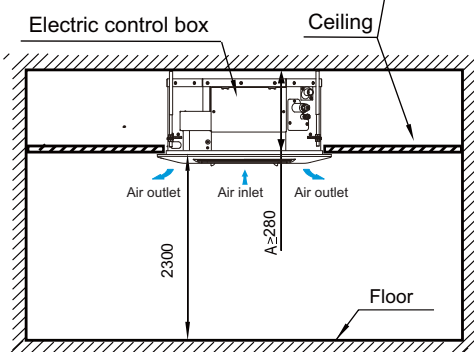


Figure 2.2

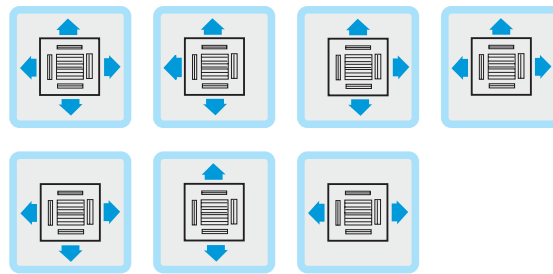


Figure 2.3

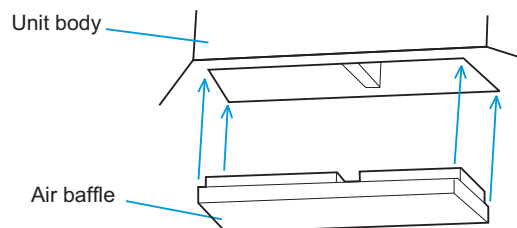


Figure 2.4



Caution

- The air baffle is not included. Please contact the sales agent to purchase the wind deflector.
- The air baffle must be installed in front of the installation panel. If the panel is already installed, make sure you remove the panel before you install the air baffle.

3. Indoor Unit Installation

Make sure that only specified components are used for the installation works.

3.1 Installation with lifting bolts

Use different bolts for the installation depending on the installation environment.

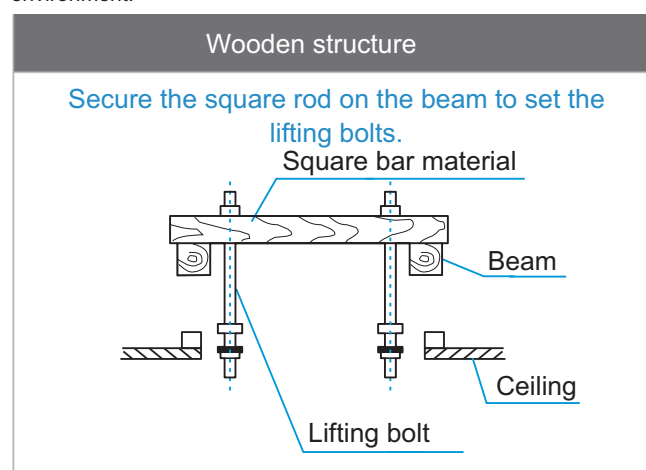


Figure 3.1

5. Based on the shape of the room, determine the airflow directions for the installation site. See Figure 2.3 for the schematic on the direction of airflow. If part of the air vent must be blocked, you may insert an air baffle at the vent of the unit body to block the air flow. See Figure 2.4.

Original concrete slab structure

Use embedded bolts, and pull bolts.

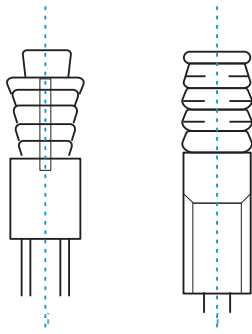


Figure 3.2

Steel framework

Directly set and use an angled steel rod for support.

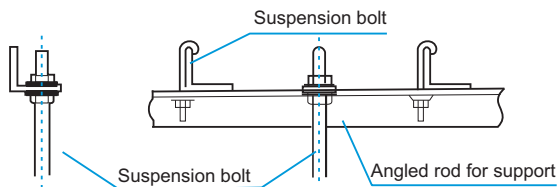


Figure 3.3

Newly set concrete slab structure

Set using embedded appliances, and embedded type of bolts.

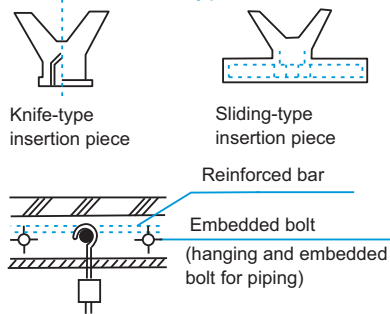


Figure 3.4



Caution

- All bolts should be made from high quality carbon steel (with galvanized surface or other rust prevention treatment) or stainless steel.
- How the ceiling should be handled will differ with the type of building. For specific measures, please consult the building and renovation engineers.
- How the lifting bolt should be secured depends on the specific situation, and it must be secure and reliable.

3.2. Indoor Unit Installation

3.2.1 Installation sequence for existing ceiling:

- Must maintain the ceiling at a level position.

1. Drill 640 mm x 640 mm square holes into the ceiling based on the layout of the installation board (accessory 2). See Figure 3.5. See Figure 2.1 for maintenance access.
 - The centre of the ceiling opening should match the centre of the body of the indoor unit.
 - Determine the length and outlets of the connecting pipes, water discharge piping and the electrical wiring.
 - In order to keep the ceiling level and prevent vibrations, reinforce the strength of the ceiling when necessary.

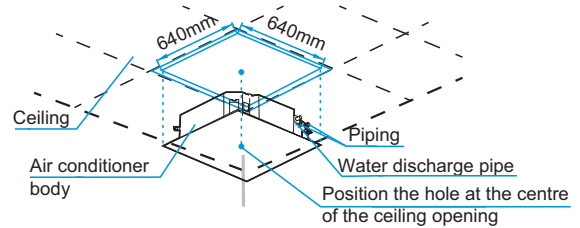


Figure 3.5

2. Install the hooks in four corners based on the layout for the hooks outlined in the installation board (accessory 2).
 - Determine the location on the ceiling of the room or building roof for mounting, and drill four $\Phi 12$ mm X 50-55 mm holes. Then embed and set up the expansion hook anchors (purchased accessory 2) in these holes. See Figure 3.2.
 - During the installation of the hooks (purchased accessory 5), make sure that the concave portion of the hanger corresponds to that of the expansion hook anchors. Determine the appropriate hook length for installation based on the ceiling's height. Remove any excess.
 - Use M10 or W3/8" bolts for the screws of the mounting hooks. Take approximately 1/2 of the screw length for the installed hooks as the excess length.

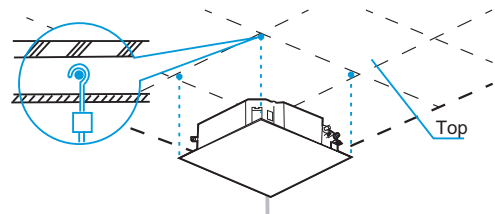


Figure 3.6

3. Use the hex nuts on the four mounting hooks to adjust and make sure that the unit body is level.
 - If the water discharge pipe is slanted, it may cause the water level switch to malfunction, and water may leak.
 - Adjust the position of the unit body, and make sure that the gap with the ceiling is evenly spaced on all four sides of the ceiling, and the base of the unit body is 10-12 mm into the base of the ceiling.
 - Once the position of the unit body is adjusted, use the nuts on the mounting hooks to secure the unit.

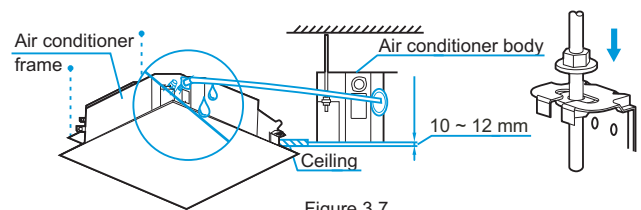


Figure 3.7

3.2.2 Installation sequence for new ceiling:

1. Refer to Step 2 of the "Installation sequence for existing ceiling". Pre-bury the hooks in the new ceiling, and make sure that they are strong enough to bear the weight of the indoor unit, and that the unit will not become loose when the concrete shrinks.
2. Once you have lifted and mounted the unit, use M5x20 screws (included with the installation board) to secure the installation board (accessory 2) on the unit body. Make sure you verify the size and positions of the opening in the ceiling and maintenance access before you do so. See Figure 3.8.
 - Before you mount the unit onto the ceiling, make sure the ceiling is level.
 - The rest of the procedures are the same as Step 2 of the "Installation sequence for existing ceiling".
3. Refer to Step 3 of the "Installation sequence for existing ceiling".
4. Remove the installation board (accessory 2).

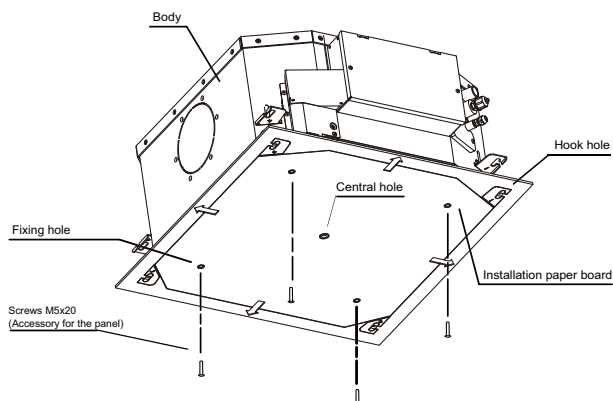


Figure 3.8

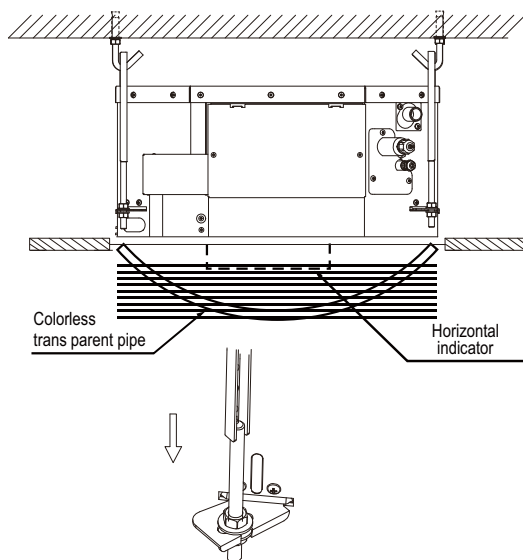


Figure 3.9

Caution

- Use adjustable mounting hooks to make sure that the unit body is level, otherwise it may cause water to leak. Calibrate the levelness of the unit using a spirit level or polyethylene tube filled with water. See Figure 3.9.
- The unit is equipped with a built-in water discharge pump and float switch. Do not tilt the unit in the direction of the drain pan; otherwise, the float switch may malfunction and cause water leakages.

Dimensions of unit

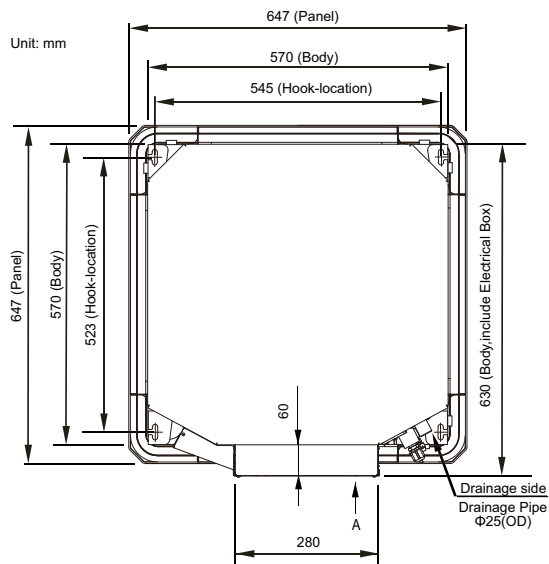


Figure 3.10

Note: There is no fresh air intake

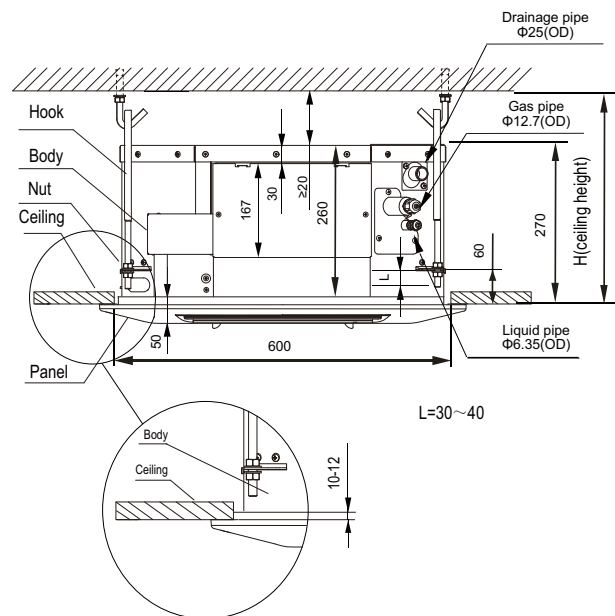


Figure 3.11

Caution

- All the figures in this manual are for illustration purposes only. The actual air conditioner you purchased may not have the same appearance and functions as those listed in these figures. Please refer to the actual product model.

3.3 Panel Installation

3.3.1 Remove the air inlet grille

- Press the two grille locks inwards in the direction indicated by the arrows at the same time to lift it up (Figure 3.12).

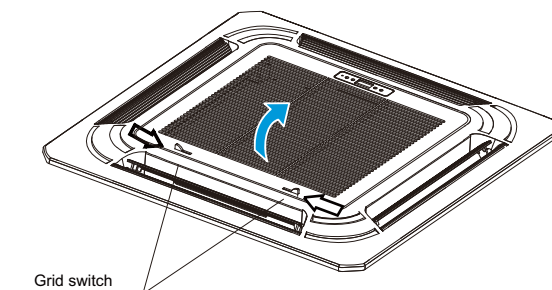


Figure 3.12

- Raise the air inlet grille to about 45°, and remove the grille.

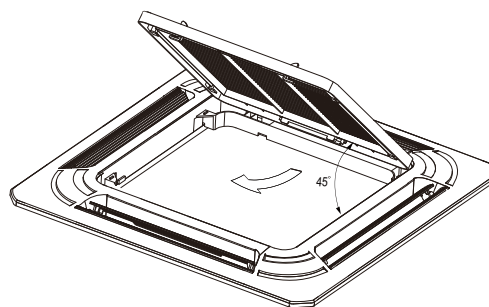


Figure 3.13

Caution

- Do not place the panel such that it faces downwards or leans against the wall. Do not place it on a protruding object either.
- Do not hit or squeeze the air deflector.

3.3.2 Panel installation

- (1) Align the panel with the unit body in the direction indicated by the arrow (see Figure 3.14).
- (2) When mounting, secure the two fixed steel ropes on the unit body to the hooks on the installation cover of the swing motor on the panel (see Figure 3.14, ① and ②).
- (3) Connect the leads from the swing motor, and display box from the panel to the corresponding connections on the unit body respectively. Take care to use protective casing to wrap the connection terminals, and use a reliable fixture to secure and strengthen the safety isolation of the terminals.
- (4) Install and secure the panel on the unit body with bolts (M5X20) and washers (see Figure 3.14, ④). Note that the installation cover of swing motor must sink into the corresponding drain pan.
- (5) Adjust the four panel hook screws to keep the panel level, and lift it evenly up to the ceiling.
- (6) Adjust the panel slightly in the direction indicated by the arrow (see Figure 3.14, ③), so that the centre of the panel aligns with the centre of the opening of the ceiling. Verify that the hooks in all four corners are securely in place.

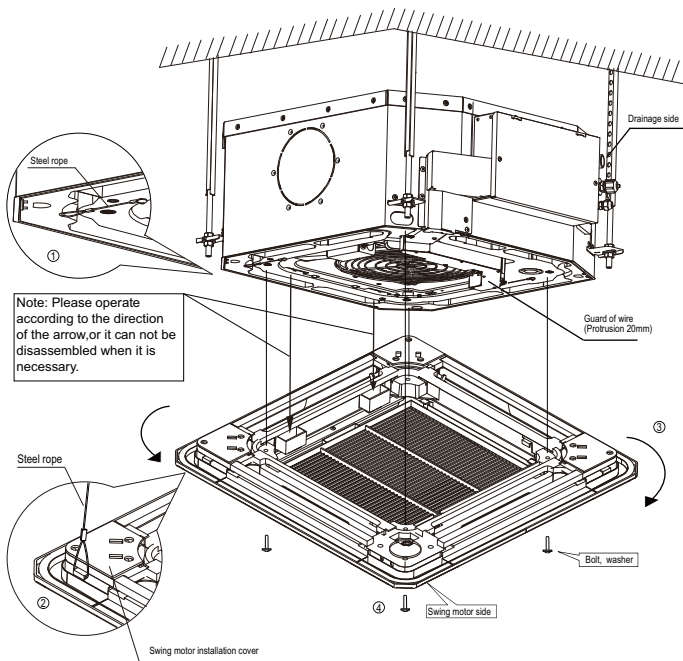


Figure 3.14

- (6) Continue to evenly tighten the screws under the hooks of the panel until the foam thickness between the unit body and the air outlet on the panel is reduced to about 4-6 mm, and there is good contact between the panel and ceiling surface.

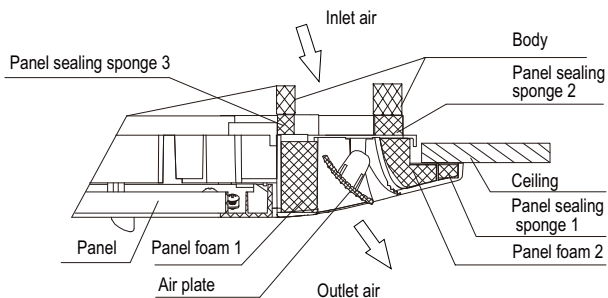
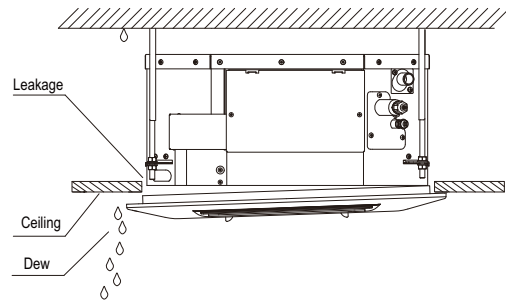


Figure 3.15

⚠ Caution

- The plastic cover plate protruding from the swing motor must be embedded within the concave area of the sealing plate.
- Make sure the wiring of the swing motor is not caught inside the sealed foam.
- Air and water leakages may result if the screws are too loose. See Figure 3.16.
- No gap is allowed between the ceiling and the panel. See Figure 3.17.
- If it does not affect the lifting and lowering of the indoor unit and the water discharge piping, you can use the openings at the four corners of the panel to adjust the height of the indoor unit. See Figure 3.18.



Droplets of condensed water, dripping water.

Figure 3.16

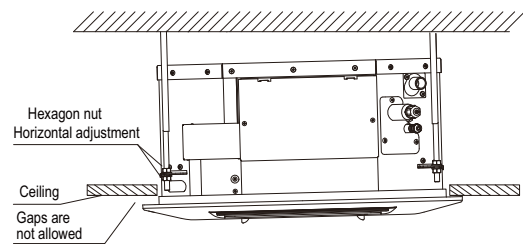


Figure 3.17

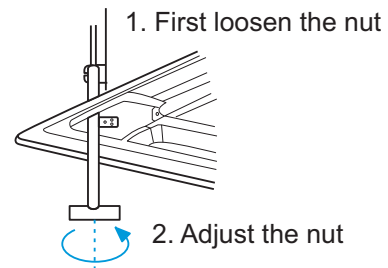


Figure 3.18

3.3.3 First hang the air inlet grille on the panel, and then connect the leads of the swing motor and display box to the corresponding connections on the unit body respectively. Use the protective casing (accessories 3, 4) to enclose the connecting terminals, and use tie straps (accessory 5) to fasten securely to strengthen the safety isolation at the terminals. See figures 3.19-3.21.

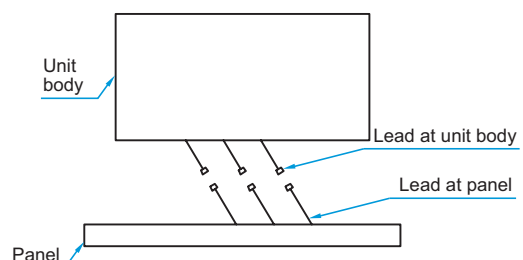


Figure 3.19

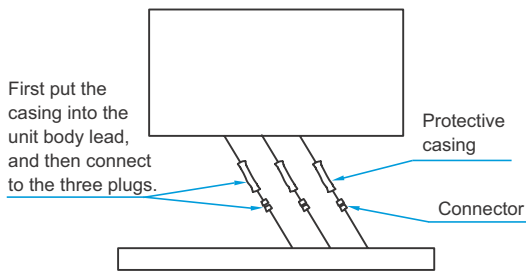


Figure 3.20

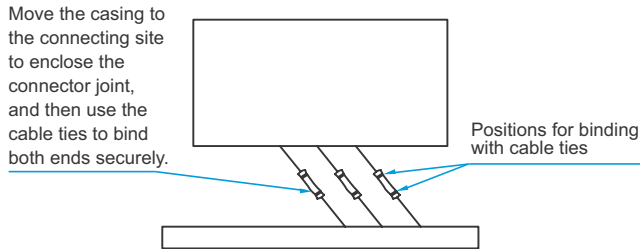


Figure 3.21

Note: For detailed panel installation instructions see page 40.

3.3.4 Reinstall the air inlet grille by performing the steps used to remove the air inlet grille in the reverse order.

4. Refrigerant Piping Installation

4.1 Length and Level Difference Requirements for the Piping Connections to the Indoor and Outdoor Units

The length and level difference requirements for the refrigerant piping are different for different indoor and outdoor units. Refer to the installation manual of the outdoor unit.

4.2 Piping Material and Size

1. Piping material: Copper pipes for air handling.
2. Piping size: Choose and purchase copper pipes that correspond to the length and size calculated for the selected model in the installation manual of the outdoor unit and your actual project requirements.

4.3 Piping Layout

1. Seal the two ends of the piping properly before you connect the indoor and outdoor piping. Once unsealed, connect the piping of the indoor and outdoor units as quickly as possible to prevent dust or other debris from entering the piping system via the unsealed ends, as this may cause the system to malfunction.
2. If the piping needs to go through walls, drill the opening in the wall, and place accessories like casings and covers for the opening properly.
3. Place the refrigerant connecting piping and the communication wiring for the indoor and outdoor units together, and bundle them tightly to make sure air does not enter and condensate to form water that may leak from the system.
4. Insert the bundled piping and wiring from outside the room through the wall opening into the room. Be careful when you lay out the piping. Do not damage the piping.

4.4 Piping Installation

- Refer to the installation manual attached with the outdoor unit on installation of the refrigerant piping for the outdoor unit.
- All gas and liquid piping must be properly insulated; otherwise, this may cause water to leak. Use heat insulation materials that can withstand high temperatures above 120°C to insulate the gas pipes. In addition, the insulation of the refrigerant piping should be reinforced (20 mm or thicker) in situations where there is high temperature and/or high humidity (when part of refrigerant piping part is higher than 30°C or when the humidity exceeds RH80%). Otherwise, the surface of the heat insulation material may be exposed.
- Before the works are carried out, verify that the refrigerant is R410A. If the wrong refrigerant is used, the unit may malfunction.
- Other than the specified refrigerant, do not let air or other gases enter the refrigeration circuit.
- If the refrigerant leaks during installation, make sure you fully ventilate the room.
- Use two wrenches when you install or dismantle the piping, a common wrench and a torque wrench. See Figure 4.1.

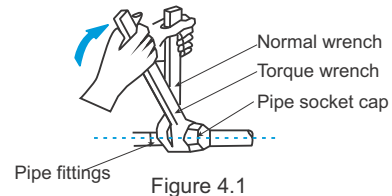


Figure 4.1

- Slot the refrigerant piping into the brass nut (accessory 11), and expand the pipe socket. Refer to the following table for the size of the pipe socket and the appropriate tightening torque.

External diameter (mm)	Tightening torque	Flared opening diameter (A)	Flared opening
Φ6.35	14.2-17.2N·m	8.3-8.7mm	Figure 4.2
Φ9.53	32.7-39.9N·m	12-12.4mm	
Φ12.7	49.5-60.3N·m	15.4-15.8mm	
Φ15.9	61.8-75.4N·m	18.6-19mm	
Φ19.1	97.2-118.6N·m	22.9-23.3mm	

⚠ Caution

- Apply the appropriate tightening torque according to the installation conditions. Excessive torque will damage the socket cap, and the cap will not be tight if you apply insufficient torque, leading to leakages.

- Before the socket cap is installed on the pipe socket, apply some refrigerant oil on the socket (both inside and outside), and then rotate it three or four times before you tighten the cap. See Figure 4.3.

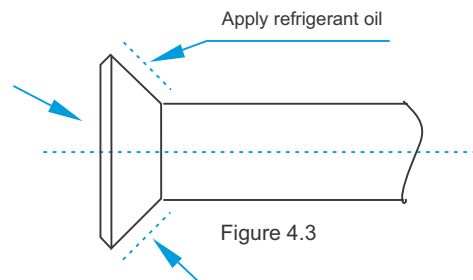


Figure 4.3

⚠ Precautions to take when welding the refrigerant pipes

- Before you weld the refrigerant pipes, fill the pipes with nitrogen first to discharge the air in the pipes. If no nitrogen is filled during welding, a large amount of oxide film will form inside the piping which may cause the air conditioning system to malfunction.
- Welding can be carried out on the refrigerant pipes when the nitrogen gas has been replaced or refilled.
- When the pipe is filled with nitrogen during welding, the nitrogen must be reduced to 0.02 MPa using the pressure release valve. See Figure 4.4.

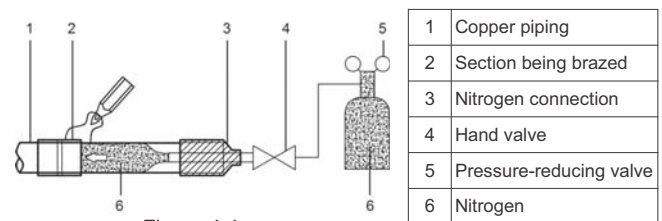


Figure 4.4

4.5 Air Tightness Test

Carry out the air tightness test on the system according to the instructions in the installation manual of the outdoor unit.

⚠ Caution

- The Air Tightness Test helps to ensure that the air and liquid cut-off valves of the outdoor unit are all closed (maintain the factory defaults).

4.6 Heat Insulation Treatment for Gas-Liquid Piping Connections for the Indoor Unit

- The heat insulation treatment is carried out on the piping at the gas and liquid sides of the indoor unit respectively.
 - The piping on the gas side must use heat insulation material that can withstand temperatures of 120°C and more.
 - For the piping connections of the indoor unit, use the insulation casing for copper pipes (accessory 7) to carry out the insulation treatment, and close all gaps.

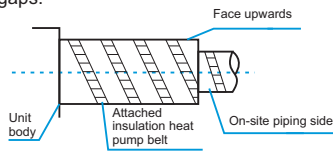


Figure 4.5

4.7 Vacuum

Create a vacuum in the system according to the instructions in the installation manual of the outdoor unit.

⚠ Caution

- For the vacuum, make sure that the air and liquid cut-off valves of the outdoor unit are all closed (maintain the factory status).

4.8 Refrigerant

Charge the system with refrigerant according to the instructions in the installation manual of the outdoor unit.

5. Water Discharge Piping Installation

5.1. Water Discharge Piping Installation for Indoor Unit

- Use PVC pipes for the water discharge pipes (outer diameter: 30~32 mm, inner diameter: 25 mm). Based on the actual installation circumstance, users can purchase the appropriate piping length from sales agent or local after-sales service centre, or purchase directly from the local market.
- Insert the water discharge pipe into the end of the water suction connecting pipe of the unit body, and use the ring clamp (accessory 8) to clamp the water discharge pipes with the insulation casing for the water outlet piping securely.
- Use the insulation casing for water discharge piping (accessory 7) to bundle the water suction and discharge pipes of the indoor unit (especially the indoor portion), and use the tie for the water discharge piping (accessory 9) to bind them firmly to make sure air does not enter and condense.
- In order to prevent the back-flow of water into the interior of the air conditioner when the operation stops, the water discharge pipe should slope downwards towards the outside (drainage side) at a slope of more than 1/100. Make sure that the water discharge pipe does not swell or store water; otherwise, it will cause strange noises. See Figure 5.1.
- When connecting the water discharge piping, do not use force to pull the pipes to prevent the water suction pipe connections from coming loose. At the same time, set a supporting point at every 0.8~1 m to prevent the water discharge pipes from bending. See Figure 5.1.

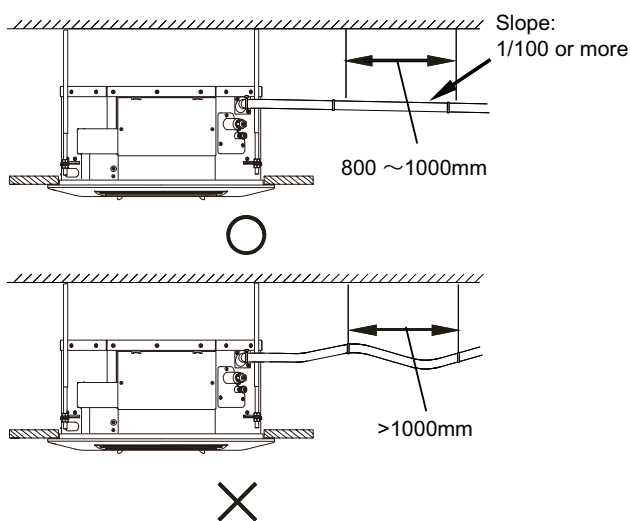


Figure 5.1

- When connecting to a long water discharge pipe, the connections must be covered with the insulation casing to prevent the long pipe from coming loose.
- When the outlet of the water discharge pipe is higher than the pipe connection for water suction, try to keep the water discharge pipe as vertical as possible, and the water outlet connecting fittings will bend so

that the height of the water discharge pipe should be within 600 mm away from the base of the drain pan. Otherwise, there will be excessive water flow when the operation stops. See Figure 5.2.

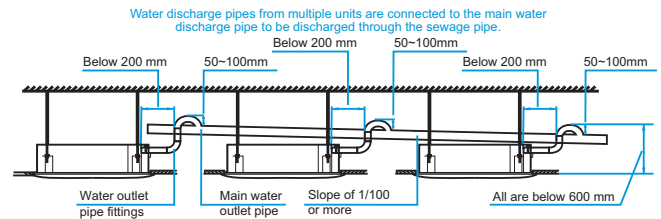


Figure 5.2

- The end of the water discharge pipe must be more than 50 mm above the ground or from the base of the water discharge slot. Besides, do not put it in the water.

⚠ Caution

- Make sure all the connections in the piping system are properly sealed to prevent water leakages.

5.2 Water Discharge Test

- Before the test, make sure that the water discharge pipeline is smooth, and check that each connection is sealed properly.
- Conduct the water discharge test in the new room before the ceiling is paved.
 - Remove the test water cap to connect to the test water outlet, and use the water injection pipe to inject 2000 ml of water into the drain pan.
 - Connect the power supply, and set the air conditioner to operate in the cool mode. Check the running sound of the drainage pump, as well as whether water is properly drained from the drainage outlet.
 - Stop the air conditioner. Wait for three minutes, and then check if there is anything unusual. If the water discharge piping layout is not correct, the excessive water flow will cause the water level error and "EE" error code will be displayed on the display panel. There may even be water overflowing from the drain pan.
 - Continue to add water until the alarm for excessive water levels is triggered. Check if the drainage pump drains water immediately. After three minutes, if the water level does not fall below the warning level, the unit will shut down. At this time, you need to turn off the power supply, and drain away the accumulated water before you can turn on the unit normally.
 - Turn off the power supply, remove the water manually using the drainage plug, and put the test cap back to the original place.

⚠ Caution

- The drainage plug at the bottom of the unit body is used to discharge accumulated water from the drain pan when the air conditioner malfunctions. When the air conditioner is operating normally, make sure the drainage plug is properly plugged to prevent water from leaking.

6 Electrical Wiring

⚠ Warning

- All the supplied parts, materials and electrical works must comply with local regulations.
- Use only copper wires.
- Use a dedicated power supply for the air-conditioners. The power voltage must be in line with the rated voltage.
- The electrical wiring works must be carried out by a professional technician, and must comply with the labels stated in the circuit diagram.
- Before the electrical connection works are carried out, turn off the power supply to prevent injuries caused by electric shock.
- The external power supply circuit of the air conditioner must include an earth line, and the earth line of the power cord connecting to the indoor unit must be securely connected to the earth line of the external power supply.
- Leakage protective devices must be configured according to the local technical standards and requirements for electrical and electronic devices.
- The fixed wiring connected must be equipped with an all-pole disconnection device with a minimum 3 mm contact separation.
- The distance between the power cord and signalling line must be at least 300 mm to prevent the occurrences of electrical interference, malfunction or damage to electrical components. At the same time, these line must not come in contact with the piping and valves.

- Choose electrical wiring that conforms to the corresponding electrical requirements.
- Connect to the power supply only after all the wiring and connection works have been completed, and carefully checked to be correct.

6.1 Power Cord Connection

- Use a dedicated power supply for the indoor unit that is different from the power supply for the outdoor unit.
- Use the same power supply, circuit breaker and leakage protective device for the indoor units connected to the same outdoor unit.

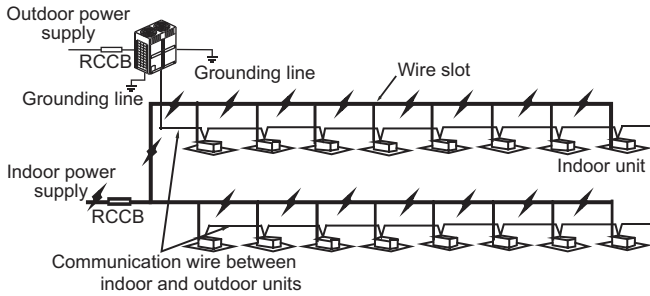


Figure 6.1

Figure 6.2 shows the power supply terminal of the indoor unit.




Figure 6.2

When connecting to the power supply terminal, use the circular wiring terminal with the insulation casing (see Figure 6.3). Use power cord that conforms to the specifications and connect the power cord firmly. To prevent the cord from being pulled out by external force, make sure it is fixed securely. If circular wiring terminal with the insulation casing cannot be used, please make sure that:

- Do not connect two power cords with different diameters to the same power supply terminal (may cause overheating of wires due to loose wiring) (See Figure 6.4).

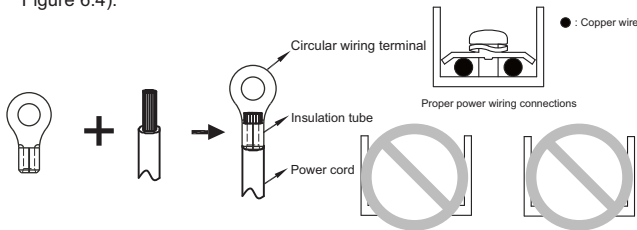


Figure 6.3

Figure 6.4

6.2 Electrical Wiring Specifications

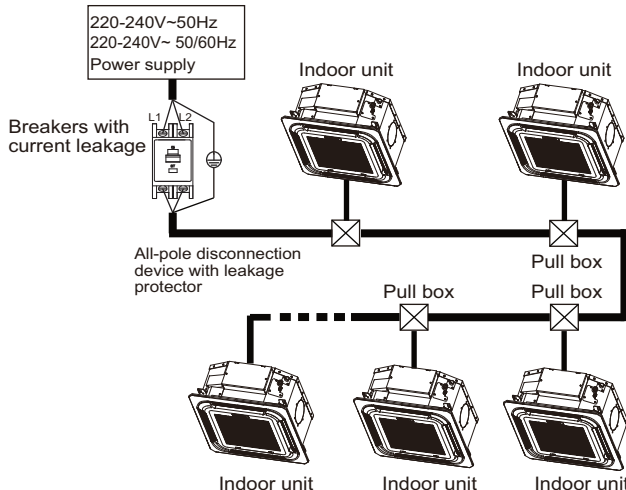


Figure 6.5

Refer to Tables 6.1 and 6.2 for the specifications of the power cord and communication wire. A wiring capacity that is too small will cause the electrical wiring to become too hot, and lead to accidents when the unit burns and becomes damaged.

Table 6.1

Model	2.2-4.5kW	
Power supply	Phase	1-phase
	Volt and frequency	220-240V~50Hz 220-240V~50/60Hz
Communication wire between indoor and outdoor units		Shielded 3×AWG16-AWG18
Communication wire between indoor unit and wired controller *		Shielded AWG16-AWG20
Field fuses		15A

* Please refer to the corresponding wired controller manual for the wired controller wiring.

Table 6.2 Indoor units electrical characteristics

Capacity	Power supply				IFM	
	Hz	Volts	MCA	MFA	kW	FLA
2.2kW	50 50/60	220-240	0.43	15	0.037	0.344
2.8kW			0.43	15	0.037	0.344
3.6kW			0.48	15	0.037	0.344
4.5kW			0.48	15	0.037	0.344

Abbreviations:
MCA: Minimum Circuit Amps
MFA: Maximum Fuse Amps
IFM: Indoor Fan Motor
kW: Rated motor output
FLA: Full Load Amps

Warning

Refer to local laws and regulations when deciding on the dimensions for the power cords and wiring. Get a professional to select and install the wiring.

6.3 Communication Wiring

- Use only shielded wires for the communication wiring. Any other type of wires may produce a signal interference that will cause the units to malfunction.
- Do not carry out electrical works like welding with the power on.
- All shielded wiring in the network are interconnected, and will eventually connect to earth at the same point "⊕".
- Do not bind the refrigerant piping, power cords and communication wiring together. When the power cord and communication wiring are parallel, the distance between the two lines must be 300 mm or more in order to prevent signal source interference.
- Communication wiring must not form a closed loop.

6.3.1 Communication wiring between the indoor and outdoor units

- The indoor and outdoor units communicate via the RS485 serial port.
- The communication wiring between the indoor and outdoor units should connect one unit after another in a daisy chain from the outdoor unit to the final indoor unit, and the shielded layer must be properly grounded, and a build-out resistor must be added to the last indoor unit to enhance the stability of the communication system (see Figure 6.6).
- Incorrect wiring such as a star connection or a closed ring will cause instability of the communication system and system control anomalies.
- Use a three core shielded wire (greater than or equal to 0.75 mm²) for the communication wiring between the indoor and outdoor units. Make sure the wiring is connected correctly. The connecting lead for this communication wire must come from the master outdoor unit.

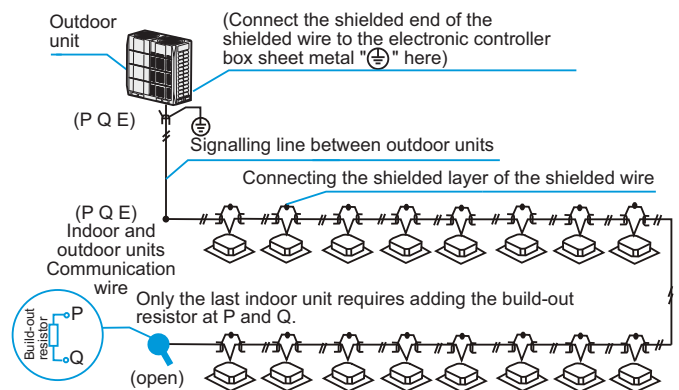


Figure 6.6

6.3.2 Communication wiring between the indoor unit and wired controller

The wired controller and the indoor unit can be connected in different manners, depending on the forms of communication.

1) For a bidirectional communication mode:

- ◆ Use 1 wired controller to control 1 indoor unit or 2 wired controllers (one master and one slave controller) to control 1 indoor unit (see Figure 6.7);
- ◆ Use 1 wired controller to control multiple indoor units or 2 wired controllers (one master and one slave controller) to control multiple indoor units (see Figure 6.8);

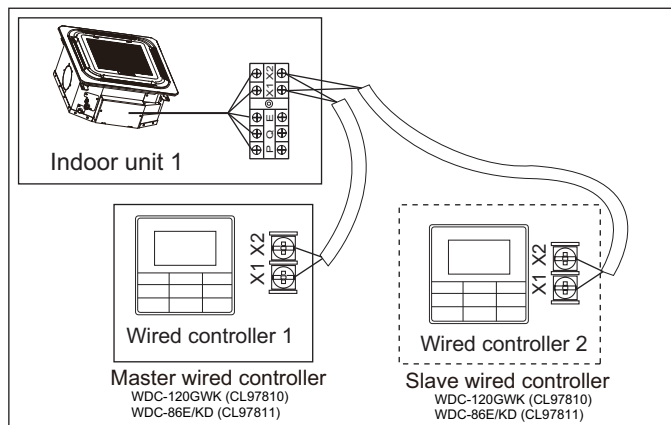


Figure 6.7

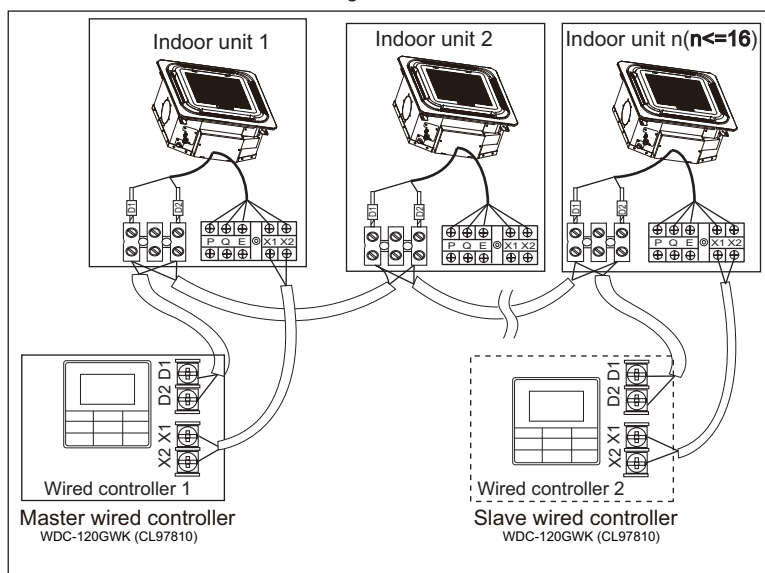


Figure 6.8

2) For a unidirectional communication mode:

- ◆ Use 1 wired controller to control 1 indoor unit (see Figure 6.9).

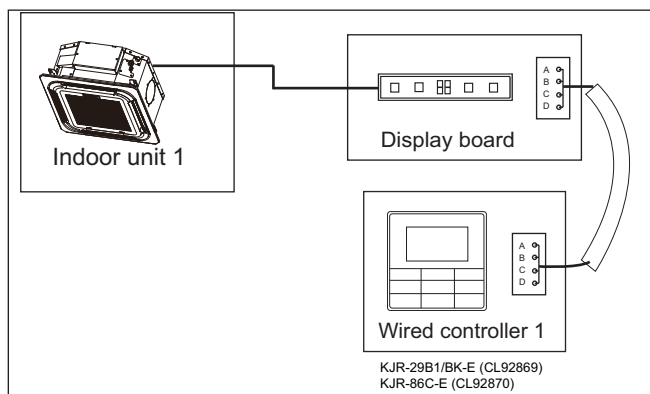


Figure 6.9

- For the specific connection method, refer to the instructions in the corresponding wired controller manual to carry out the wiring and connections.
- The X1/X2, D1/D2 ports on the sides of the main control board and the unidirectional communication port (display board side) are for different types of wired controllers (see Figure 6.10).
- Use the connecting wires (from the accessories) to connect the D1/D2 terminals.

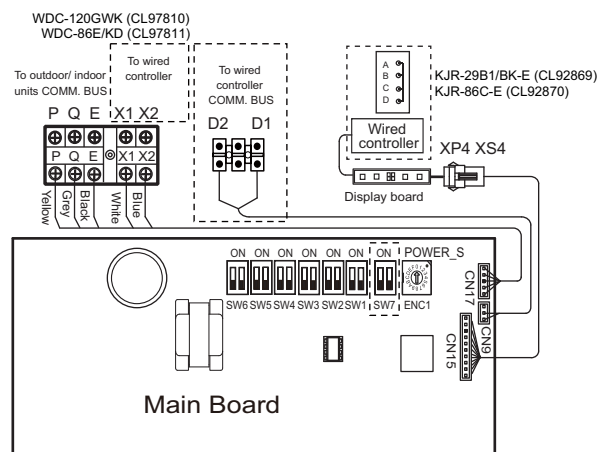


Figure 6.10

6.4 Handling the Electrical Wiring Connection Points

- Once the wiring and connections are done, use tie straps to secure the wiring properly so that the connection joint cannot be pulled apart by external force. The connection wiring must be straight out so that the cover of the electrical box is level and can be closed tightly.
- Use professional insulation and sealing materials to seal and protect the perforated wires. Poor sealing may lead to condensation, and entry of small animals and insects that may cause short circuits in parts of the electrical system, causing the system to fail.

6.5 Panel Wiring

Refer to the panel installation instructions in **3.3.4** to connect the terminals of the display board and the swing motor.

7. On-site Configuration

7.1 Capacity Settings

Set up the PCB DIP switch on the indoor electric control box to cater to different uses. Once the settings are done, make sure you cut off the main power switch again, and then switch the power on. If the power is not cut off and switched on again, the settings will not be executed.



ENC1 Settings for Capacity DIP Switch:

DIP Switch Code	Capacity
0	2.2kW
1	2.8kW
2	3.6kW
3	4.5kW

 Caution

- The capacity DIP switches have been configured before delivery. Only a professional maintenance personnel should change these settings.

7.2 Address Settings

When this indoor unit is connected to the outdoor unit, the outdoor unit will automatically allocate the address to the indoor unit.
Alternatively, you may use the controller to manually set the address.

- ◆ The addresses of any two indoor units in the same system cannot be the same.
- ◆ The network address and the indoor unit address are the same, and does not have to be configured separately.
- ◆ Once the address settings are completed, mark the address of each indoor unit to facilitate after-sales maintenance.
- ◆ The centralized control of the indoor unit is completed on the outdoor unit. For details, refer to the manual on the outdoor unit.

 Caution

- Once the centralized control function for the indoor unit has been completed on the outdoor unit, the DIP switch on main control panel of the outdoor unit must be set to auto addressing; otherwise, the indoor unit in the system are not controlled by the centralized controller.

⚠ Caution

- The system can connect up to 64 indoor units (address 0~63) at the same time. Each indoor unit can only have one address DIP switch in the system. The addresses of any two indoor units in the same system cannot be the same. Units that have the same address may malfunction.

7.3 DIP Switch Settings on Main Board

0/1 definition of each dial code switch:

	means 0		means 1
---	---------	---	---------

SW1_1		
SW1 [0]		Cooling mode temperature compensation is 0°C
SW1 [1]		Cooling mode temperature compensation is 2°C
SW1_2		
SW1 [0]		EEV at position 96 (steps) in standby in heating mode
SW1 [1]		EEV at position 72 (steps) in standby in heating mode
SW2		
SW2 [00]		Factory settings
SW3_1		SW3_2: reserved
SW3 [0]		SW3 [0]  Reserved
SW3 [1]		
SW4		
SW4 [00]		In heating mode when the set temperature has been reached, the fan operates in a 4 minutes off / 1 minute on repeating cycle
SW4 [01]		In heating mode when the set temperature has been reached, the fan operates in an 8 minutes off / 1 minute on repeating cycle
SW4 [10]		In heating mode when the set temperature has been reached, the fan operates in a 12 minutes off / 1 minute on repeating cycle
SW4 [11]		In heating mode when the set temperature has been reached, the fan operates in a 16 minutes off / 1 minute on repeating cycle
SW5		
SW5 [00]		In heating mode fan does not run when indoor heat exchanger mid-point temperature is 15°C or below
SW5 [01]		In heating mode fan does not run when indoor heat exchanger mid-point temperature is 20°C or below
SW5 [10]		In heating mode fan does not run when indoor heat exchanger mid-point temperature is 24°C or below
SW5 [11]		In heating mode fan does not run when indoor heat exchanger mid-point temperature is 26°C or below
SW6		
SW6 [00]		Heating mode temperature compensation is 6°C
SW6 [01]		Heating mode temperature compensation is 2°C
SW6 [10]		Heating mode temperature compensation is 4°C
SW6 [11]		Heating mode temperature compensation is 0°C (use follow me function)

SW7: reserved

J1

J1 [0]	Auto restart function enabled
J1 [1]	Auto restart function disabled

⚠ Note

- All DIP switches (including the capacity DIP switch) have been configured before delivery. Only a professional maintenance personnel should change these settings.
- Improper DIP switch settings may cause condensation, noise, or unexpected system malfunction.

7.4 Error Codes and Definitions

Error code	Content
E0	Mode conflict
E1	Communication error between indoor and outdoor units
E2	Indoor ambient temperature sensor (T1) error
E3	Indoor heat exchanger mid-point temperature sensor (T2) error
E4	Indoor heat exchanger outlet temperature sensor (T2B) error
E6	Fan error
E7	EEPROM error
Eb	Indoor EEV coil error
Ed	Outdoor unit error
EE	Water level error
FE	Indoor unit has not been assigned an address

8. Test Run

8.1 Things to Note Before Test Run

- Indoor and outdoor units are properly installed;
- Piping and wiring are correct;
- No leakage from the refrigerant piping system;
- Water discharge is smooth;
- Insulation is complete;
- Grounding line has been properly connected;
- Piping length, and amount of refrigerant filled have been recorded;
- The voltage of the power supply is the same as the rated voltage of the air conditioner;
- No obstacles at the air inlet and outlet of the indoor and outdoor units;
- Cut-off valves for the gas and liquid ends of the outdoor unit are opened;

8.2. Test Run

When the wired/remote controller is used to set the cooling operations of the air conditioner, check the following items one by one. If there is a fault, troubleshoot according to the manual.

- Function keys of the wired/remote controller are operating normally;
- Room temperature regulation is normal;
- LED indicator is on;
- Water discharge is normal;
- No vibration and strange sounds during operation;

Note: Once the power is connected, when the unit is turned on or started immediately after the unit is turned off, the air conditioner has a protective function which delays the start of the compressor.

Operation manual

There are two types of precautions as described below:

 **Warning:** Failure to comply may lead to death or serious injury.

 **Caution:** Failure to comply may lead to injury or damage of the unit. Depending on the situation, this may also lead to serious injury.

Once the installation is completed, please keep the manual properly for future reference. When this air conditioner is handed over to other users, make sure that the manual is included with the handover.

Warning

- Do not use this unit in locations where flammable gas may exist. If flammable gas comes into contact with the unit, a fire may occur, which could result in serious injury or death.
- If this unit exhibits any abnormal behavior (such as emitting smoke) there is a danger of serious injury. Disconnect the power supply and contact your supplier or service engineer immediately.
- The refrigerant in this unit is safe and should not leak if the system is designed and installed properly. However, if a large amount of refrigerant leaks into a room, the oxygen concentration will decrease rapidly, which can cause serious injury or death. The refrigerant used in this unit is heavier than air, so the danger is greater in basements or other underground spaces. In the event of a refrigerant leak, turn off any devices that produce a naked flame and any heating devices, ventilate the room, and contact your supplier or service engineer immediately.
- Toxic fumes may be produced if the refrigerant in this unit comes into contact with naked flames (such as from a heater, gas stove/burners, or electric appliances).
- If this unit is used in the same room as a cooker, stove, hob, or burner, ventilation for sufficient fresh air must be ensured, otherwise the oxygen concentration will fall, which may cause injury.
- Dispose of this unit's packaging carefully, so children cannot play with it. Packaging, especially plastic packaging, can be dangerous, can cause serious injury or death. Screws, staples and other metal packaging components can be sharp and should be disposed of carefully to avoid injury.
- Do not attempt to inspect or repair this unit yourself. This unit should only be serviced and maintained by a professional air conditioning service engineer. Incorrect servicing or maintenance can cause electric shocks, fire or water leaks.
- This unit should only be re-positioned or re-installed by a professional technician. Incorrect installation can lead to electric shocks, fire or water leaks. The installation and grounding of electrical appliances should only be carried out by licensed professionals. Ask your supplier or installation engineer for further information.
- Do not allow this unit or its remote controller to come into contact with water, as this can lead to electric shocks or fire.
- Turn off the unit before cleaning it to avoid electric shocks. Otherwise, an electric shock and injury may result.
- To avoid electric shocks and fires, install an earth leakage detector.
- Do not use paint, varnish, hair spray, other flammable sprays or other liquids that may give off flammable fumes/vapor near this unit, as doing so can cause fires.
- When replacing a fuse, ensure that the new fuse to be installed completely complies with requirements.
- Do not open or remove the unit's panel when the unit is powered on. Touching the unit's internal components while the unit is powered on can lead to electric shocks or injuries caused by moving parts such as the unit's fan.
- Ensure that the power supply is disconnected before any servicing or maintenance is carried out.

- Do not touch the unit or its remote controller with wet hands, as doing so can lead to electric shocks.
- Do not allow children to play near this unit, as doing so risks injury.
- Do not insert your fingers or other objects into the unit's air inlet or air outlet to avoid injury or damage to the equipment.
- Do not spray any liquids onto the unit or allow any liquids to drip onto the unit.
- Do not place vases or other liquid containers on the unit or in places where liquid could drip onto it. Water or other liquids that come into contact with the unit can lead to electric shocks or fires.
- Do not remove the remote controller's front or back covers and do not touch the remote controller's internal components, as doing so can cause injury. If the remote controller stops working, contact your supplier or service engineer.
- Ensure that the unit is properly grounded, otherwise electric shocks or a fire may result. Electrical surges (such as those that can be caused by lightning) can damage electrical equipment. Ensure that suitable surge protectors and circuit breakers are properly installed, otherwise electric shocks or a fire may result.
- Dispose of this unit properly and in accordance with regulations. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and thus enter the food chain.
- Do not use the unit until the qualified technician instructs you that it is safe to do so.
- Do not place appliances that produce naked flames in the path of the airflow from the unit. The airflow from the unit may increase the rate of combustion, which may cause a fire and cause serious injury or death. Alternatively, the airflow may cause incomplete combustion which can lead to reduced oxygen concentration in the room, which can cause serious injury or death.

Caution

- Only use the air conditioner for its intended purpose. This unit should not be used to provide refrigeration or cooling for food, plants, animals, machinery, equipment or art.
- Do not insert your fingers or other objects into the unit's air inlet or air outlet to avoid injury or damage to the equipment.
- The fins on the unit's heat exchanger are sharp and can cause injury if touched. To prevent injury, when the unit is being serviced, gloves should be worn or the heat exchanger should be covered.
- Do not place items which might be damaged by moisture under the unit. When the humidity is greater than 80% or if the drain pipe is blocked or the air filter is dirty, water could drip from the unit and damage objects placed under the unit.
- Ensure that the drain pipe functions properly. If the drain pipe is blocked by dirt or dust, water leaks may occur when the unit is running in cooling mode. If this happens, turn the unit off and contact your supplier or service engineer.
- Do not touch the internal parts of the controller. Do not remove the front panel. Some internal parts may cause injury or be damaged.
- Ensure that children, plants and animals are not directly exposed to the airflow from the unit.
- When fumigating a room with insecticide or other chemicals, cover the unit well and do not run it. Failure to observe this caution could lead to chemicals getting deposited inside the unit and later emitted from the unit when it running, endangering the health of any room occupants.
- Do not dispose of this product as unsorted waste. It must be separately collected and processed. Ensure that all applicable legislation regarding the disposal of refrigerant, oil and other materials is adhered to. Contact your local waste disposal authority for information about disposal procedures.

- To avoid damaging the remote controller, exercise caution when using it and replacing its batteries. Do not place objects on top of it.
- Do not place appliances that have naked flames under or near the unit, as heat from the appliance can damage the unit.
- Do not place the unit's remote controller in direct sunlight. Direct sunlight can damage the remote controller's display.
- Do not use strong chemical cleaners to clean the unit, as doing so can damage the unit's display or other surfaces. If the unit is dirty or dusty, use a slightly damp cloth with very diluted and mild detergent to wipe the unit. Then, dry it with a dry cloth.
- Children shall not play with the appliance.

9. Part Names

The figure shown above is for reference only and may be slightly different from the actual product.

Air Outlet Louver (adjustable)

For in-situ adjustment to three-direction or two-direction, please contact the local dealer.

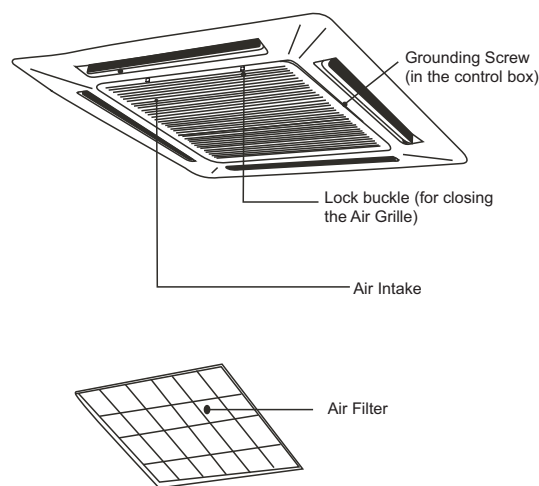


Figure 9.1

10. Air Conditioner Operations and Performance

The operating temperature range under which the unit runs stably are given in below table.

Mode	Indoor temperature
Cooling	17-32°C If the indoor humidity is above 80%, condensation may form on the surface of the unit.
Heating	≤27°C

⚠ Caution

- The unit performs stably in the temperature range given in above table. If the indoor temperature is outside the unit's normal operating range, it may stop running and display an error code.

To ensure the desired temperature is achieved efficiently, ensure that:

- All windows and door are closed.
- The airflow direction is adjusted to work in running mode.
- The air filter is clean.

Please note how you can best save energy and achieve the best cooling/heating effect.

- Regularly clean air filters inside indoor units.




Figure 10.1

- ♦ Avoid too much outdoor air coming into air-conditioned spaces.



Figure 10.2

- ♦ Note that outlet air is cooler or heater than set room temperature. Avoid direct exposure to outlet air as it may be too cool or hot.

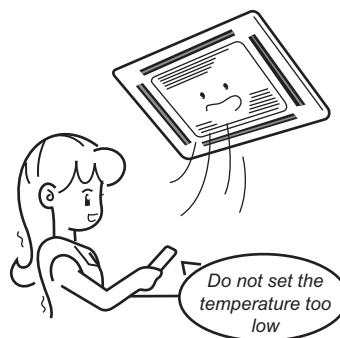


Figure 10.3

- ♦ Maintain a proper air distribution. Air outlet louvers should be used to adjust the direction of outlet airflow, as doing so might ensure more efficient operation.



Figure 10.4

11. Adjusting Air Flow Direction

Since warmer air rises and cooler air falls, the distribution of warmed/cooled air around a room can be improved by positioning the unit's louvers. The louver angle can be adjusted by pressing the [SWING] button on the remote controller.

⚠ Caution

- During heating operation, horizontal airflow will aggravate the uneven distribution of room temperature.
- The louver direction: horizontal airflow is recommended during cooling operation. Note the downward air flow will cause condensation on the air outlet and louver surface.

♦ Adjust the air direction up and down

- a. Auto-swing: Press SWING for the louver to swing up and down.
- b. Manual swing: Adjust the louver to improve the cooling or heating effect.
- c. When cooling adjust the louver horizontally.



Figure 11.1

- d. When heating adjust the louver downward.

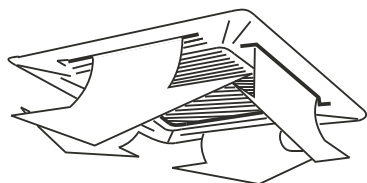


Figure 11.2

12. Maintenance

⚠ Caution

- Before you clean the air conditioner, ensure it is powered off.
- Check that the wiring is undamaged and connected.
- Use a dry cloth to wipe the indoor unit and remote controller.
- A wet cloth may be used to clean the indoor unit if it is very dirty.
- Never use a damp cloth on the remote controller.
- Do not use a chemically treated duster on the unit or leave this type of material on the unit to avoid damaging the finish.
- Do not use benzene, thinner, polishing powder, or similar solvents for cleaning. These may cause the plastic surface to crack or warp.

♦ Method for cleaning the air filter

- a. The air filter can prevent the dust or other particles from entering the unit. If the filter is blocked, the unit will not work well. Clean the filter every two weeks when you use it regularly.
- b. If the air conditioner is positioned in a dusty place, clean the filter often.
- c. Replace the filter if it is too dusty to clean (the replaceable air filter is an optional fitting).

1. Take out the air intake grille

- ♦ Push the grille switches simultaneously, as indicated in Fig.12.1. Then pull down the air intake grille (together with the air filter, as shown in Fig.12.2). Pull the air intake grille down to 45°, and lift it up to remove the grille.

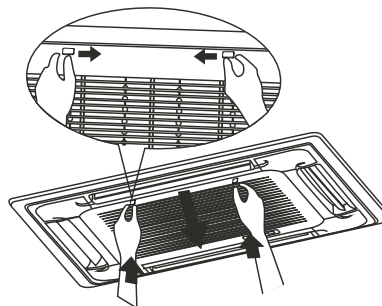


Figure 12.1

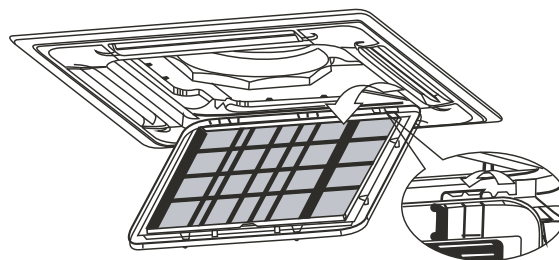


Figure 12.2

⚠ Caution

- The control box cables originally connected to the electrical terminals on the main body must be removed, as indicated above.

2. Dismantle the air filter.

3. Clean the air filter

Dusts will accumulate on the filter along with the unit operation, and need to be removed from the filter, or the unit would not function effectively.

Clean the filter every two weeks when you use the unit regularly.

Clean the air filter with a vacuum cleaner or water.

- a. The air intake side should face up when using a vacuum cleaner. (Refer to Fig.12.3)

- b. The air intake side should face down when using clean water. (Refer to Fig.12.4)

For excessive dusts, use a soft brush and natural detergent to clean it and dry in a cool place.

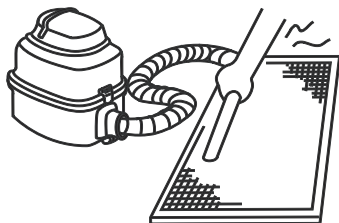


Figure 12.3




Figure 12.4

⚠ Caution

- Do not dry out the air filter under direct sunshine or with fire.
- The air filter should be installed before the unit body installation.

4. Re-install the air filter.
 5. Install and close the air inlet grille by reversing steps 1 and 2, and connect the control box cables to the corresponding terminals in the main body.
- **Maintenance before stopping using the unit for a long time (e.g., at the end of a season)**
 - a. Let the indoor units run in fan only mode for about half a day to dry the interior of the unit.
 - b. Clean the air filter and indoor unit casing.
 - c. Refer to "Cleaning the air filter" for details. Install cleaned air filters back in their original positions.
 - d. Turn off the unit with the ON/OFF button on the remote controller, and then unplug it.

⚠ Caution

- When the power switch is connected, some energy will be consumed even if the unit is not running. Disconnect the power to save energy.
- A degree of dirt will accumulate when the unit has been used several times, which will require cleaning.
- Take of the batteries from the remote controller.

• Maintenance after a long period of non-use

- a. Check for and remove anything that might be blocking the inlet and outlet vents of the indoor units and outdoor units.
- b. Clean the unit casing and clean the filter. Refer to [Cleaning the filter] and "Cleaning the filter" for instructions. Re-install the filter before running the unit.
- c. Turn on the power at least 12 hours before you want to use the unit to ensure it works properly. As soon as the power is turned on, the remote control display appears.

13. Symptoms That Are Not Faults

The following symptoms may be experienced during the normal operation of the unit and are not considered faults. Note: If you are not sure whether a fault has occurred, contact your supplier or service engineer immediately.

Symptom 1: The unit will not run

- ♦ Symptom: When the ON/OFF button on the remote controller is pressed, the unit does not immediately start running.

Cause: to protect certain system components, system start-up or re-start is intentionally delayed for up to 12 minutes under some operating conditions. If the OPERATION LED on the unit's panel is lighting, the system is working normally and the unit will start after the intentional delay is complete.

- ♦ Heating mode is running when the following panel lights are on: operation and the "DEF./FAN LED indicator.

Cause: the indoor unit activates protective measures because of the low outlet temperature.

Symptom 2: The unit emits white mist

- ♦ White mist is generated and emitted when the unit starts to operate in a very humid environment. This phenomenon will stop once the humidity in the room is reduced to normal levels.
- ♦ The unit occasionally emits white mist when it runs in heating mode. This occurs when the system finishes periodic defrosting. Moisture that may accumulate on the unit's heat exchanger coil during defrosting becomes mist and is emitted from the unit.

Symptom 4: Dust is emitted from the unit

- ♦ This can occur when the unit first runs after a long idle period.

Symptom 5: The unit gives off a strange odor

- ♦ If smells such as those of strong-smelling food or tobacco smoke are present in the room, they can enter the unit, leave trace deposits on the unit's internal components, and later be emitted from the unit.

14. Troubleshooting

14.1 General

- ♦ Sections 14.2 and 14.3 describe some initial troubleshooting steps that can be taken when an error occurs. If these steps do not resolve the issue, arrange for a professional technician to investigate the problem. Do not attempt further investigations or troubleshooting yourself.
- ♦ If any of the following errors occur, power the unit off, contact a professional technician immediately and do not attempt troubleshooting yourself:
 - a. A safety device such as a fuse or circuit breaker frequently blows/trips.
 - b. An object or water enters the unit.
 - c. Water is leaking from the unit.

⚠ Caution

- Do not attempt to inspect or repair this unit by yourself. Arrange for a qualified technician to carry out all servicing and maintenance.

14.2 Unit Troubleshooting

Symptom	Possible causes	Troubleshooting steps
The unit does not start	A power cut has occurred (the power to the premises has been cut-off).	Wait for the power to come back on.
	The unit is powered off.	Power on the unit. This indoor unit forms part of an air conditioning system that has multiple indoor units that are all connected. The indoor units cannot be powered on individually - they are all connected to one, single power switch. Ask a professional technician for advice regarding how to safely power on the units.
	The power switch fuse may have burned out.	Replace the fuse.
	The remote controller's batteries are dead.	Replace the batteries.
Air flows normally but doesn't cool	The temperature setting is not correct.	Set the desired temperature on the remote controller.
The unit starts or stops frequently	Arrange for a professional technician to check the following: ♦ Too much or too little refrigerant. ♦ No gas in the refrigerant circuit. ♦ The outdoor unit compressors have malfunctioned. ♦ The power supply voltage is too high or too low. ♦ There is a blockage in the piping system.	
Low cooling effect	Doors or windows are open.	Close the doors and windows.
	Sunlight is shining directly onto the unit.	Close shutters/blinds to shield the unit from direct sunlight.
	The room contains many heat sources such as computers or refrigerators.	Turn off some of the computers during the hottest part of the day.
	The unit's air filter is dirty.	Clean the filter.
	The outside temperature is unusually high.	The cooling capacity of the system reduces as the outdoor temperature rises and the system may not provide sufficient cooling if the local climate conditions are not considered when the system's outdoor units were selected.
	Engage a professional air conditioning engineer to check the following: ♦ The unit's heat exchanger is dirty. ♦ The unit's air inlet or outlet is blocked. ♦ A refrigerant leak has occurred.	
Low heating effect	Doors or windows are not completely closed.	Close doors and windows.
	Arrange for a professional technician to check the following: A refrigerant leak has occurred.	

14.3 Remote Controller Troubleshooting

Warning:

Certain troubleshooting steps that a professional technician may perform when investigating an error are described in this owner's manual for reference only. Do not attempt to undertake these steps yourself – arrange for a professional technician to investigate the problem.

If any of the following errors occur, power the unit off and contact a professional technician immediately. Do not attempt troubleshooting yourself:

- ♦ A safety device such as a fuse or circuit breaker frequently blows/trips.
- ♦ An object or water enters the unit.
- ♦ Water is leaking from the unit.

Symptom	Possible causes	Troubleshooting steps
The fan speed cannot be adjusted	Check whether the MODE indicated on the display is "AUTO".	In automatic mode, the air conditioner will automatically change the fan's speed.
	Check whether the MODE indicated on the display is "DRY".	When dry mode is selected, the air conditioner automatically adjusts the fan speed. (The fan speed can be selected during "COOL", "FAN ONLY", and "HEAT".)
The remote controller signal is not transmitted even when the ON/OFF button is pushed	A power cut has occurred (the power to the premises has been cut-off).	Wait for the power to come back on.
	The remote controller's batteries are	Replace the batteries.
The indication on the display disappears after a certain time	Check whether the timer operation has come to an end when TIMER OFF is indicated on the display.	The air conditioner operation will stop up to the set time.
The TIMER ON indicator goes off after a certain time	Check whether the timer operation has come to an end when TIMER ON is indicated on the display.	Up to the set time, the air conditioner will automatically start and the appropriate indicator will go off.
No receiving sound from the indoor unit when the ON/OFF button is pressed	Check whether the signal transmitter of the remote controller is properly directed to the infrared signal receiver of the indoor unit when the ON/OFF button is pressed.	Directly transmit the signal transmitter of the remote controller to the infrared signal receiver of the indoor unit, and then press the ON/OFF button twice.

14.4 Error Codes

With the exception of a mode conflict error, contact your supplier or service engineer if any of the error codes listed in the following table are displayed on the unit's display panel. If the mode conflict error is displayed and persists, contact your supplier or service engineer. These errors should only be investigated by a professional technician. The descriptions are provided in this manual for reference only.

Content	Digital display output	Possible causes
Mode conflict	E0	♦ The indoor unit's operating mode conflicts with that of the outdoor units.
Communication error between indoor and outdoor units	E1	♦ Communication wires between indoor and outdoor units not connected properly. ♦ Interference from high voltage wires or other sources of electromagnetic radiation. ♦ Communication wire too long. ♦ Damaged main PCB.
Indoor ambient temperature sensor (T1) error	E2	♦ Temperature sensor not connected properly or has malfunctioned. ♦ Damaged main PCB.
Indoor heat exchanger mid-point temperature sensor (T2) error	E3	
Indoor heat exchanger outlet temperature sensor (T2B) error	E4	
Fan error	E6	♦ Fan stuck or blocked. ♦ Fan motor not connected properly or has malfunctioned. ♦ Power supply abnormal. ♦ Damaged main PCB.
EEPROM mismatch	E7	♦ Damaged main PCB.
EEV error	Eb	♦ Line loosened or broken. ♦ The electronic expansion valve is stuck. ♦ Damaged main PCB.
Outdoor unit error	Ed	♦ Outdoor unit error.
Water level error	EE	♦ Water level float stuck. ♦ Water level switch not connected properly. ♦ Damaged main PCB. ♦ Drain pump has malfunctioned.
The indoor unit has not been assigned an address	FE	♦ Indoor unit has not been assigned an address.

Notes:

Flashing rapidly means flashing twice per second; flashing slowly means flashing once per second.

Annexed: Panel Installation Instruction



Sleeve



Tighten belt

5.1 Fix the panel to the indoor unit and open the grill, as shown below.



5.2 Put the indoor unit display board wiring and stepper motor wiring into the sleeve.



5.3 Connect the wiring between the indoor unit and the panel.



5.4 Move the sleeve to the middle of the wirings and use the tighten belt to tie the sleeve ends tightly. Cut off the extra parts of the tighten belt.

Sketch map of the sleeve bandage:



MUNDO  CLIMA®



www.mundoclima.com

C/ PROVENZA 392 P2
08025 BARCELONA
SPAIN
(+34) 93 446 27 80
SAT: (+34) 93 652 53 57