

DESUMIDIFICADOR MHC 60 / 96

Desumidificador - Manual do utilizador e de instalação



RESUMO

| Para utilizadores | | Pág. 3 - Pág. 8 |
|---|--|-------------------------|
| 1. INFORMAÇÕES GERAIS | | 3 |
| 1.1 Nome das peças | | 3 |
| 1.2 Listas de peças sobressalentes | | 4 |
| 1.3 Dimensões | | 4 |
| 2. FUNCIONAMENTO | | 5 |
| 2.1 Instruções do controlo | | 5 |
| 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | | 8 |
| Para instaladores e profissionais | | Pág. 9 - Pág. 25 |
| 1. Instalação e manutenção | | 9 |
| 1.1 Preparação antes da instalação | | 9 |
| 1.2 Instruções | | 12 |
| 1.3 Etapas após a instalação | | 17 |
| 1.4 Notas sobre a manutenção diária | | 17 |
| 2. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE AVARIAS COMUNS | | 18 |
| 3. CÓDIGOS DE ERRO | | 19 |
| 4. CONFIGURAÇÃO WI-FI | | 20 |

**LEIA CUIDADOSAMENTE E CONSERVE PARA UTILIZAÇÕES FUTURAS.
ESTE MANUAL FORNECE-LHE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA
O FUNCIONAMENTO E A MANUTENÇÃO.**



Aviso:


- Leia as seguintes indicações antes da instalação, utilização e manutenção.
- A instalação, desmontagem e manutenção devem ser realizadas por profissionais de acordo com as instruções.
- O teste de fugas de gás deve ser realizado antes e depois da instalação.

1. Utilização


- O desumidificador deve ser instalado e desmontado por profissionais. É proibido desmontá-lo e voltar a montá-lo sem autorização.
- Não coloque obstáculos perto da entrada e saída de ar do desumidificador.

2. Instalação


- Mantenha este produto afastado de quaisquer fontes de ignição.

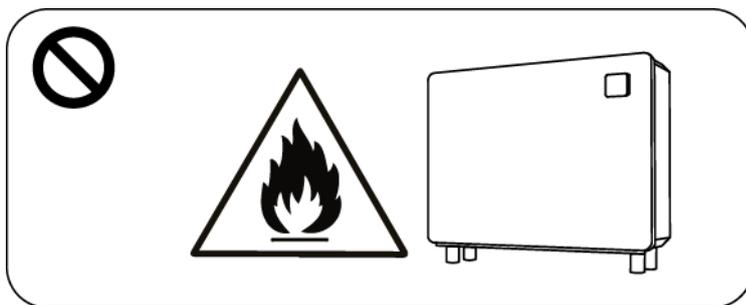

- O local de instalação deve estar sempre bem ventilado.

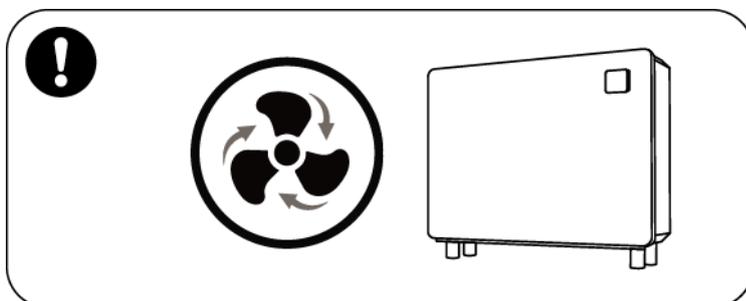

- c. Se houver qualquer fuga de gás R32, a instalação deve ser interrompida e a unidade deve ser devolvida ao centro de manutenção profissional.

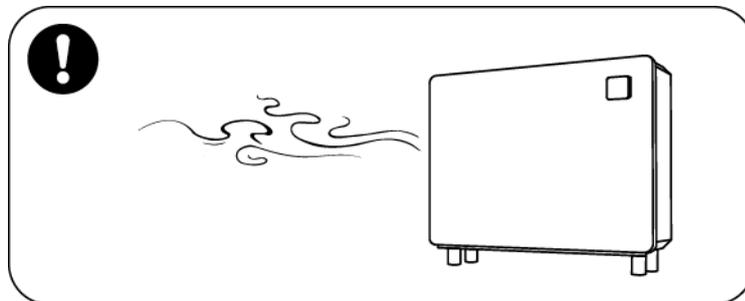

3. Transporte e armazenamento


- Não é permitida a vedação durante o transporte
- O transporte de mercadorias a uma velocidade constante é necessário para evitar acelerações ou travagens bruscas, a fim de reduzir a colisão de mercadorias.
- A unidade deve ser mantida afastada de qualquer fonte de ignição.
- O local de armazenamento deve ser bem iluminado, espaçoso, aberto e bem ventilado; é necessário equipamento de ventilação.

4. Manutenção

- Em caso de trabalhos de manutenção ou desmantelamento, entre em contacto com o centro de manutenção mais próximo.
- Requisitos de qualificações
Todos os operadores que eliminem gases refrigerantes devem estar qualificados com uma certificação válida emitida por uma entidade profissional.
- Cumpra rigorosamente com os requisitos do fabricante durante os trabalhos de manutenção ou o reabastecimento do gás refrigerante R32. Consulte o manual técnico de manutenção

1. INFORMAÇÃO GERAL


1. 1. Nome das peças

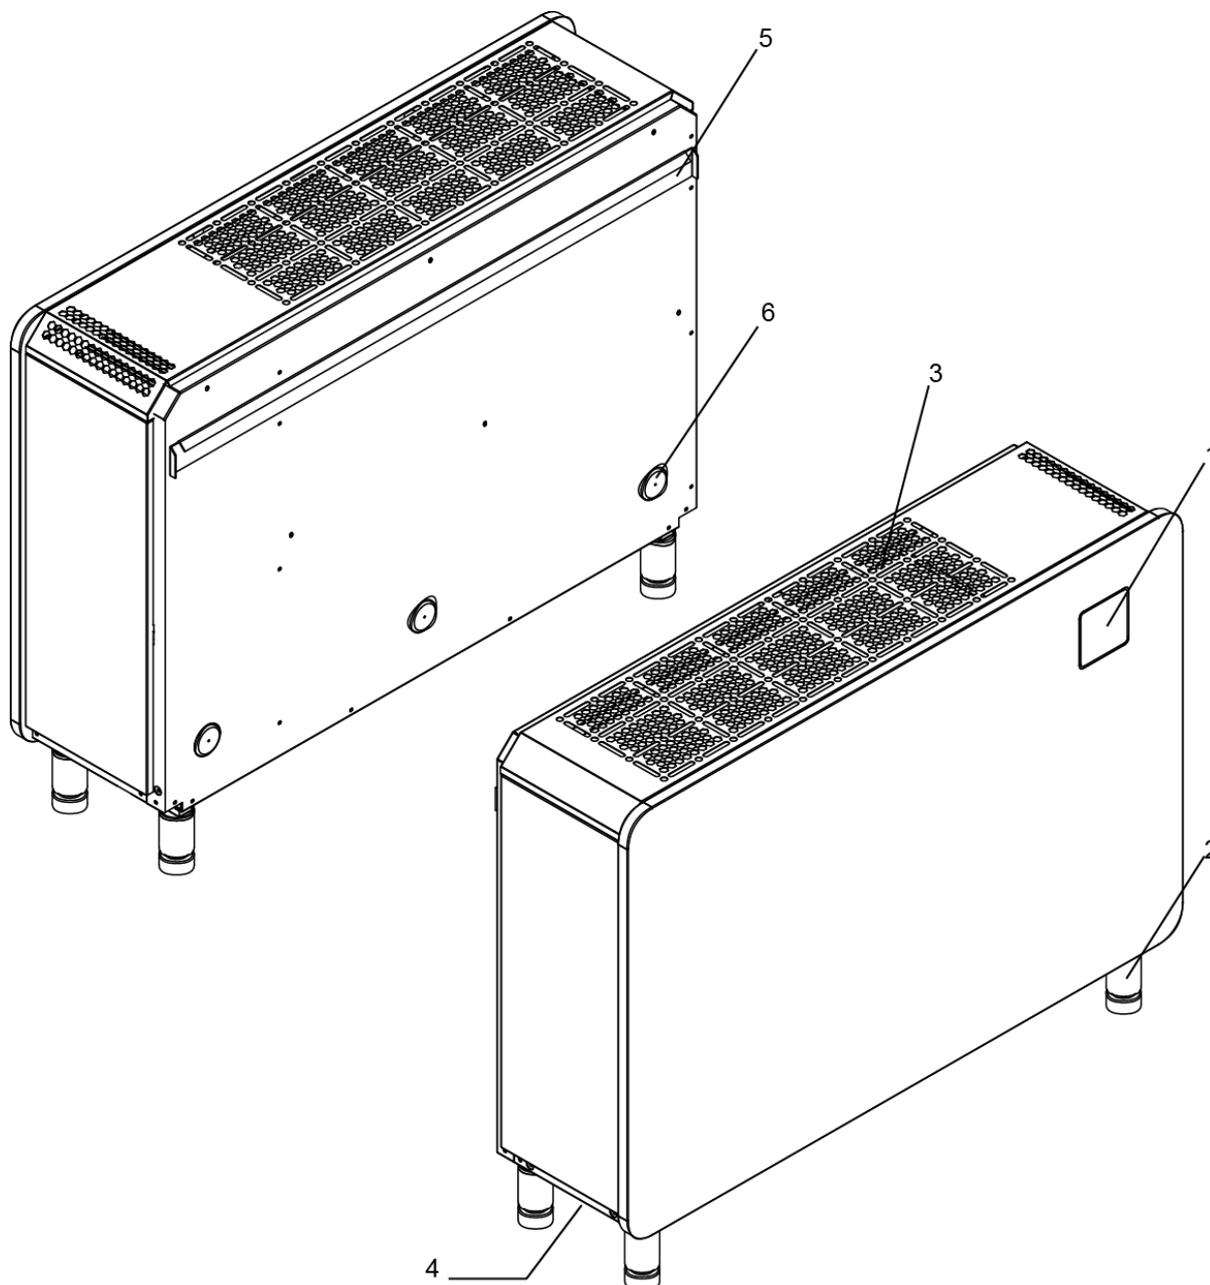


| N.º | Nome |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | Controlador |
| 2 | Pés |
| 3 | Impulsão de ar |
| 4 | Entrada de ar (na parte inferior) |
| 5 | Tira para suspensão na parede |
| 6 | Amortecedor |

1.2. Lista de peças sobressalentes

Amortecedor x3, Pé x4, Tubo de drenagem (2m) x1, Tira para suspensão x1, Manual

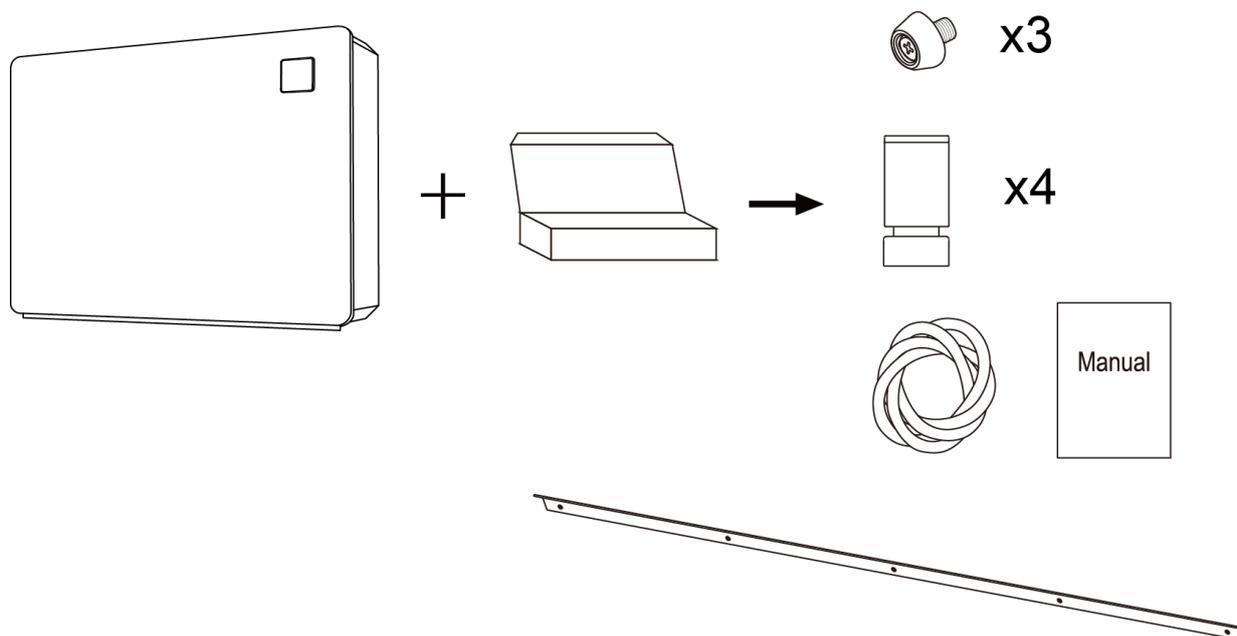

1.3. Dimensões

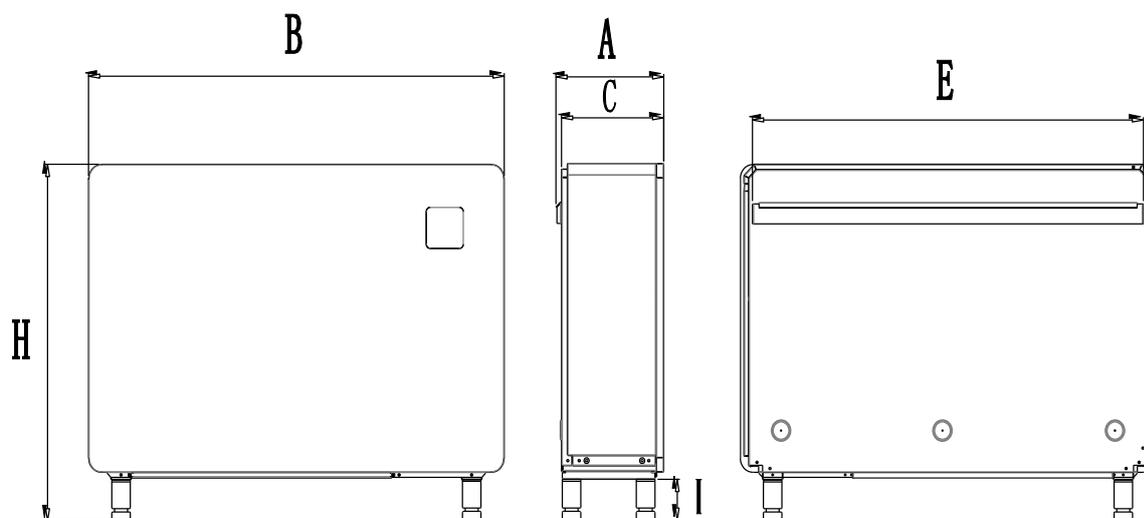

| | A | B | C | D | E | H |
|---------|-----|------|-----|-----|------|-----|
| IDHR-60 | 291 | 850 | 276 | 100 | 784 | 870 |
| IDHR-96 | 291 | 1120 | 276 | 100 | 1054 | 870 |

2. FUNCIONAMENTO

2.1. Instruções do controlo



| SÍMBOLO | NOME | FUNÇÃO |
|---------|------------------------|---|
| | ON / OFF | Pressionar para ligar ou desligar o desumidificador |
| | Modo | <p>1. Para desumidificadores apenas com função de desumidificação, pressione "" para seleccionar o modo Smart (inteligente) / Silence (silencioso) .</p> <p>2. Para desumidificadores com funções de desumidificação e aquecimento (desumidificador com aquecedor elétrico opcional), pressione o botão "" durante 3 segundos para seleccionar o modo: "Aquecimento" "Desumidificação" "Aquecimento + Desumidificação"</p> |
| | Temporizador | Pressione para definir a hora de arranque e de paragem do desumidificador |
| | Para cima e para baixo | Ajustar o valor dos parâmetros necessários |

- Quando o desumidificador estiver ligado, pressione qualquer botão para ligar o teclado e utilizá-lo. Quando estiver desligado, pressione para ligar o teclado e utilizá-lo.
- Botão de modo
 - Apenas função de desumidificação: Pressione uma vez, pode comutar entre o modo ou . O modo por defeito é o modo Smart .
 - Função de desumidificação e aquecimento:

PARA O UTILIZADOR

Pressione  durante 3 segundos, o símbolo  ou  ou  +  piscará, antes de parar de piscar, pressione  para escolher circularmente  ou  ou  + , o que significa "Aquecimento", "Desumidificação" e "Aquecimento+Desumidificação".

A. Função de desumidificação: Pressione  uma vez, pode comutar entre o modo  e . O modo por defeito é o modo .

B. Função de desumidificação e aquecimento: Pressione  uma vez, pode comutar o modo entre . O modo por defeito é o modo  inteligente.

3. Ajuste de temperatura / humidade

(1) Apenas função de desumidificação:

Pressione o botão  ou  para ajustar a humidade. O intervalo de ajuste da humidade situa-se entre 30-95%. O valor por defeito é de 70%.

(2) Função de desumidificação e aquecimento:

A. No modo de desumidificação, pressione  o  para ajustar a humidade. O intervalo de ajuste da humidade situa-se entre 30-95%. O valor por defeito é de 70%.

B. No modo de aquecimento, pressione  ou  para ajustar a temperatura. O intervalo de ajuste da temperatura situa-se entre 18~35°C. O valor por defeito é de 26 °C.

C. No modo de aquecimento + desumidificação, pressione  pela primeira vez, o valor da humidade pisca, pressione  ou  para definir a humidade desejada. Confirmar o valor e sair automaticamente após 5 segundos sem pressionar qualquer botão. Pressione , o valor da temperatura pisca, pressione  ou  para ajustar a temperatura desejada antes de a intermitência parar e confirmar e sair automaticamente após 5 segundos sem pressionar qualquer botão.

4. O símbolo  aparecerá no ecrã quando o aquecedor elétrico for ligado. No modo de aquecimento + desumidificação, quando a frequência de funcionamento do compressor for inferior a 50%, o aquecimento elétrico funcionará a 100% de potência; quando a frequência de funcionamento do compressor for superior a 50%, o aquecimento elétrico funcionará a cerca de 70% de potência. (Nota: A função de aquecimento só está disponível com o aquecedor elétrico) (Nota: Quando a temperatura de saída é $\geq 65^{\circ}\text{C}$, entrará no sistema de proteção contra sobreaquecimento da saída de ar e parará (o compressor e o aquecimento elétrico pararão). Quando a temperatura de saída é $\leq 50^{\circ}\text{C}$, a proteção é desativada e o funcionamento normal é retomado)

PARA O UTILIZADOR

5. Ajuste do temporizador

(1) Ajuste do temporizador ON (ligado): Quando o desumidificador está ligado ou desligado, pressione o botão "⌚" para aceder à definição do temporizador. Entretanto, a luz do símbolo  e o símbolo  piscam para aceder ao ajuste do temporizador ON. Pressione os botões ▲ e ▼ para ajustar a hora do temporizador ON, depois pressionar ⌚, pode ajustar os minutos pressionando ▲ ou ▼, depois pressione os botões ⌚ três vezes, o símbolo acender-se-á.

O temporizador é completamente colocado em funcionamento. (Se não pressionar ▲ ou ▼ para ajustar a hora, a definição do temporizador falhará e será automaticamente desativada)

(2) Ajuste do temporizador OFF (desligado): Quando o desumidificador estiver ligado ou desligado, pressione o símbolo ⌚ para aceder aos ajustes do temporizador; Entretanto, a luz do símbolo  e o símbolo  piscam. Pressione ⌚ duas vezes para aceder à definição do temporizador OFF, o símbolo  pisca, pode ajustar a hora premindo os botões ▲ e ▼, depois pressione novamente o botão ⌚, depois pode ajustar os minutos premindo ▲ ou ▼ e pressione o botão ⌚, o ícone  continuará aceso, o ajuste do temporizador OFF está completo. (Se não pressionar ▲ ou ▼ para ajustar a hora, a definição do temporizador falhará e será automaticamente desativada)

(3) Ajuste do temporizador ON & OFF: Quando o desumidificador estiver ligado ou desligado, pressione ⌚ para aceder aos ajustes do temporizador. Entretanto, a luz do símbolo  acende-se e  pisca para aceder ao ajuste do temporizador ON.

Pressione os botões ▲ e ▼ para ajustar a hora do temporizador ON. Depois pressione ⌚, pode ajustar os minutos pressionando ▲ ou ▼.

Pressione ⌚ para aceder à definição de temporizador OFF, quando o ícone  pisca, pode ajustar a definição da hora pressionando os botões ▲ e ▼, e pressione novamente o botão ⌚, depois pode ajustar a definição dos minutos pressionando ▲ ou ▼, pressione ⌚ para confirmar o estado e depois saia, os ícones  e  manter-se-ão sempre iluminados.

(4) Método de anulação da função do temporizador: Pressione ⌚ para aceder aos ajustes do temporizador. Depois de ativar o temporizador ON ou o temporizador OFF, pode pressionar diretamente o botão ⌚, sem ajustar o tempo de temporização, para cancelar a configuração da função do temporizador.

6. Configuração da ligação Wi-Fi

Consulte a última página.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Modelo | IDHR60 | IDHR96 |
|--|-----------------------|---------------|
| Tamanho da piscina recomendado (m ²) * | ≤ 25 | ≤ 40 |
| Tamanho da divisão recomendado (m ²) * | 50~120 | 80~200 |
| Temperatura do ar de funcionamento (°C) | 10~38 | |
| Capacidade (l/h) (Ar 30 °C, HR 80%) * | 2,5 | 4,0 |
| DER (l/h.kW) (Ar 30 °C, RH 80%) * | 4,00~3,40 | 4,53~4,05 |
| Capacidade (l/h) (Ar 30 °C, HR 70%) * | 2,1 | 3,3 |
| DER (l/h.kW) (Ar 30 °C, HR 70%) * | 3,34~3,00 | 4,00~3,50 |
| Calor recuperado (kW) | 2,4 | 3,3 |
| Aquecimento elétrico opcional (kW) | 1,3 | 2,1 |
| Potência nominal (kW) (Ar 30 °C,HR 80%) * | 0,11~0,73 | 0,17~0,99 |
| Corrente nominal (A) (Ar 30 °C, HR 80%) * | 0,48~3,17 | 0,74~4,30 |
| Alimentação elétrica | 230 V / 1 fase /50 Hz | |
| Pressão sonora a 1 m dB(A) | 38,3~45,6 | 40,3~45,8 |
| Caudal de ar (m ³ /h) | 600 | 800 |
| Dimensões | 850×291×770 | 1120×291×770 |
| Peso líquido | 53 | 68 |

1. *A temperatura destes produtos só pode funcionar normalmente dentro do intervalo de 10 °C ~ 38 °C.
Se ultrapassar este intervalo, o desempenho não é garantido;
tenha em conta que os parâmetros de desempenho do desumidificador serão diferentes sob diferentes condições de trabalho;*
2. *Devido à melhoria técnica do produto, os parâmetros correspondentes serão ajustados por etapas sem aviso prévio. Consulte o rótulo do fabricante para detalhes específicos.*

1. Instalação e Manutenção

⚠ Esta unidade deve ser instalada por um profissional especializado. Os utilizadores não estão habilitados para instalarem eles próprios o desumidificador, caso contrário o desumidificador poderia ser danificado e representar um risco para a segurança dos utilizadores.

1.1. Preparações antes da instalação


O produto é utilizado apenas para a desumidificação da piscina e deve assegurar uma circulação de ar suficiente, caso contrário a função de desumidificação será ineficaz ou surtirá pouco efeito.

1.1.1. Quando o equipamento for armazenado ou deslocado, deve estar na posição vertical.


1.1.2. O equipamento é um produto de desumidificação geral, NUNCA o utilize para outros gases inflamáveis e turvos.

1.1.3. Ajuste adequadamente a temperatura e humidade para conseguir um ambiente confortável.


1.1.4. Não coloque objetos que bloqueiem o fluxo de ar perto da entrada ou saída de ar. Se o fizer, poderá reduzir o efeito do equipamento ou até mesmo pará-lo.

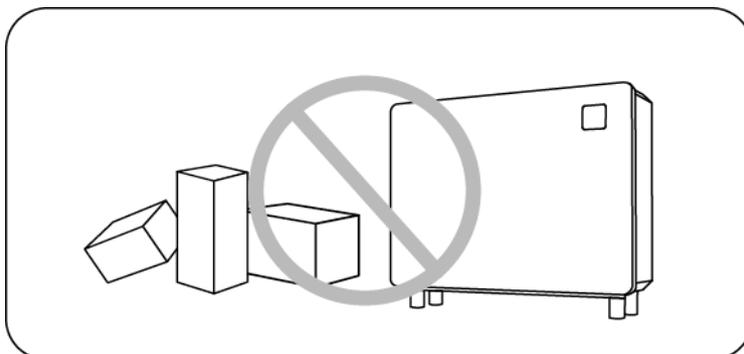


1.1.5. Não introduzir as mãos ou outros objetos, tais como paus, na entrada e saída de ar do desumidificador e não remover a armação. Caso contrário, a roda giratória de alta velocidade pode causar ferimentos.

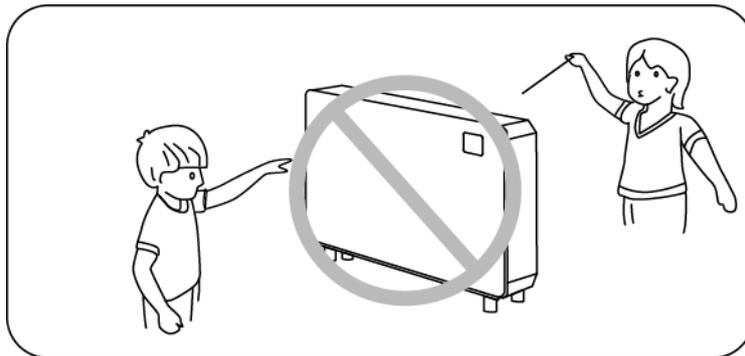


1.1.6. É estritamente proibido utilizar ou armazenar gases ou líquidos inflamáveis, tais como laca, tinta, gasolina, etc. perto do desumidificador, caso contrário poderá ocorrer um incêndio.

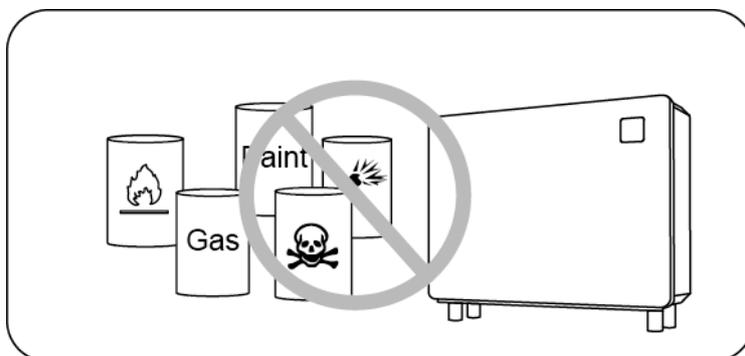


1.1.7. Se forem detetadas condições anormais tais como ruído, odores, fumos, fugas, etc., deve desligar imediatamente a energia elétrica e contactar o seu distribuidor local. Não repare o equipamento você mesmo.

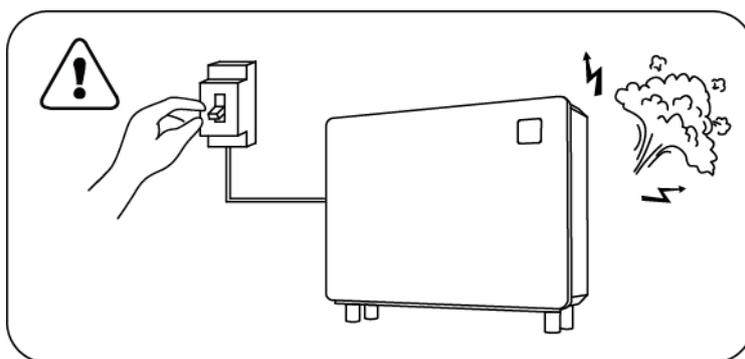


1.1.8. O interruptor de alimentação principal deve estar situado numa posição à qual uma criança não possa chegar, a fim de evitar que as crianças brinquem com o interruptor principal em perigo.

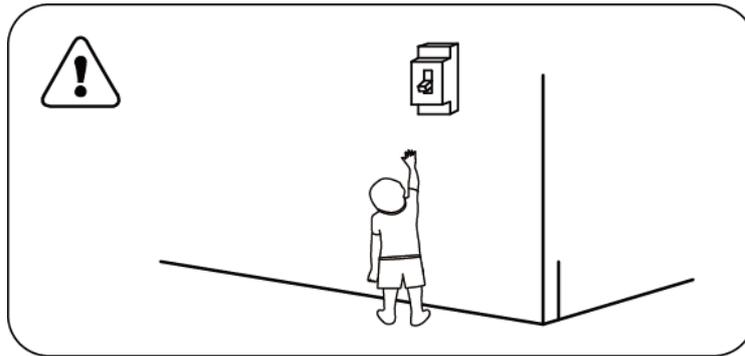


1.1.9. Em caso de trovoadas, desligue o interruptor principal, caso contrário, um raio poderá danificar a unidade.

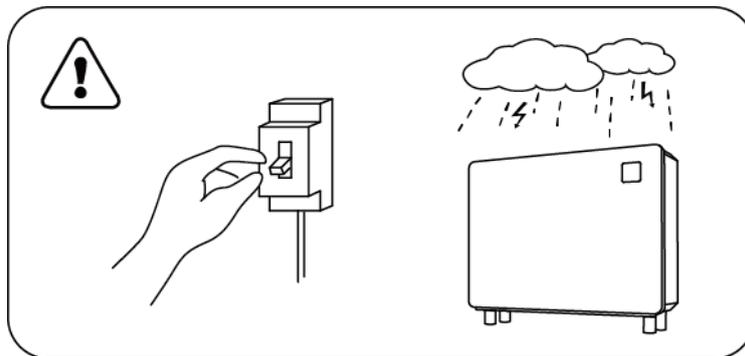

1.1.10. Não lave o controlo com água.

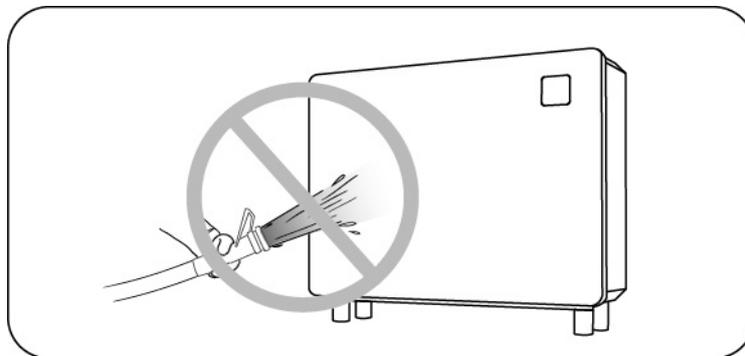


1.1.11. Não utilizar para fins especiais, tais como a conservação de obras de arte ou de alimentos (caso contrário, a qualidade pode ser reduzida).

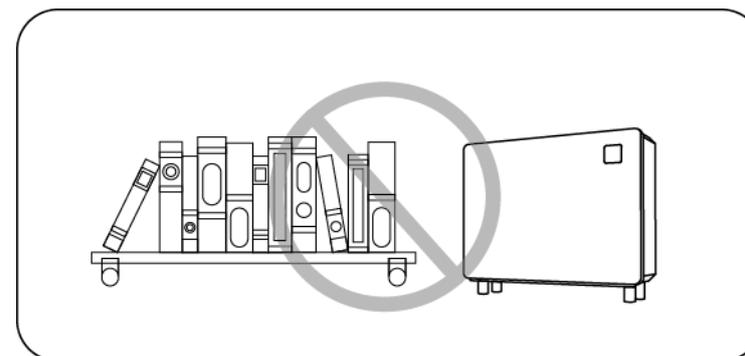


1.2. Instruções

⚠ A unidade deve ser instalada num local bem ventilado

Sobre o solo

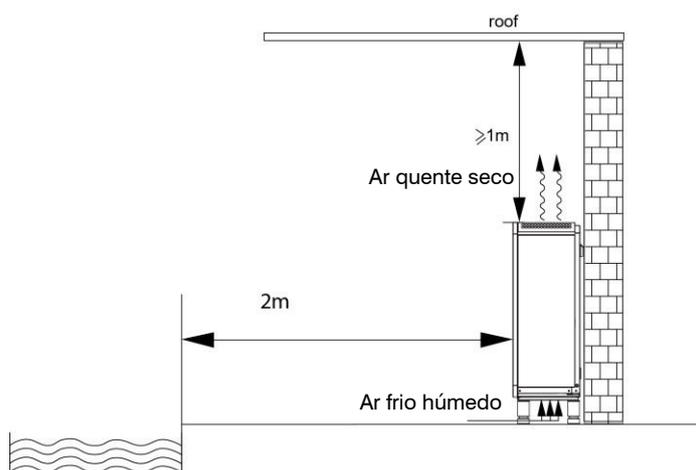

Montado en la pared

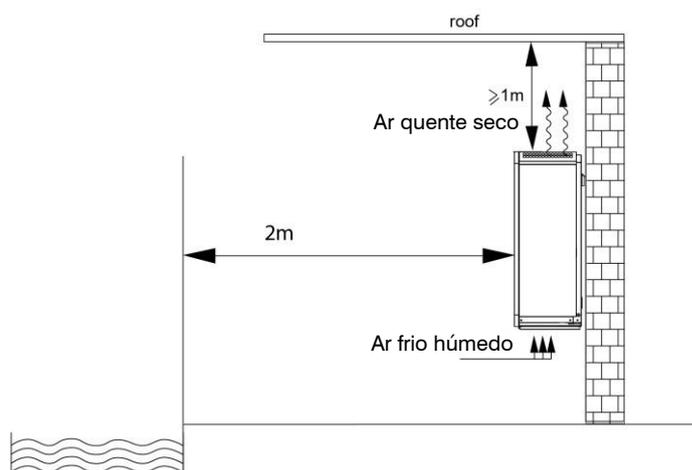

1.2.1. Instalação

1. O desumidificador pode ser colocado no chão ou instalado na parede;
2. Ao instalar na parede, certifique-se de que utiliza parafusos de rosca M6 para fixar o suporte, a base de betão da parede selecionada deve ser firme e forte e o suporte deve ser suficientemente forte e resistente à oxidação;
3. Certifique-se de que o desumidificador e a piscina são mantidos a uma distância de 200 cm ou mais. Não coloque objetos que bloqueiem o fluxo de ar perto da entrada ou saída de ar. Não colocar quaisquer obstáculos a menos de 100 cm à frente da saída de ar. Caso contrário, a eficácia da desumidificação será reduzida, ou o sistema poderá até deixar de funcionar.
4. Quando o desumidificador estiver a funcionar, haverá água condensada expelida a partir da placa inferior, preste atenção; coloque firmemente o kit de drenagem no orifício de drenagem da placa inferior e, depois, ligue o tubo de drenagem para drenar facilmente a água condensada.


PARA INSTALADORES E PROFISSIONAIS

Etapas para instalar o pé e colocá-lo no chão:

1. Alinhe o pé com o orifício de montagem no chassi do desumidificador e aparafuse-o no sentido dos ponteiros do relógio (não rodar a unidade para instalar!).

A: Cabo de alimentação;


B: Saída de drenagem (Ligada com tubos de drenagem)

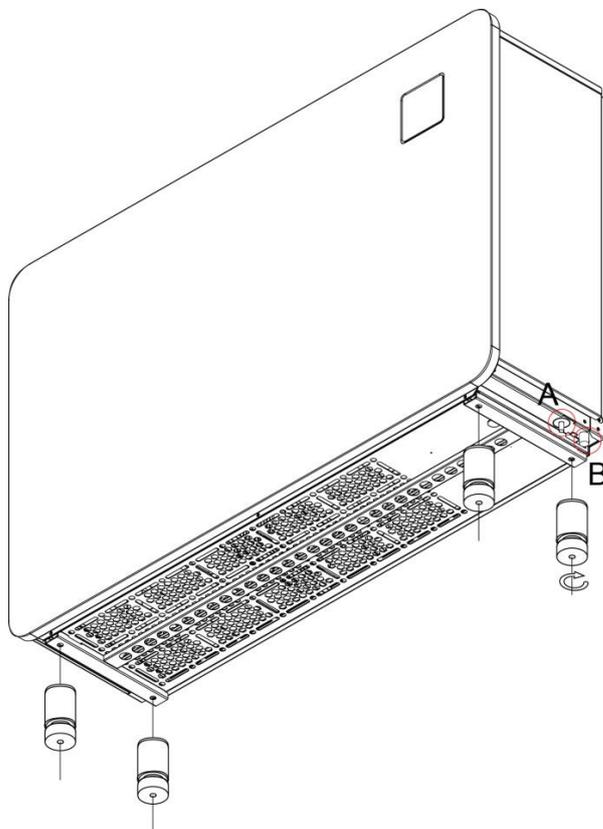

2. Ligue o tubo de drenagem e ligue o cabo de alimentação de acordo com o esquema de cablagem.


Etapas para a instalação na parede:

1. Na parede correspondente, monte o suporte na parede, fixando cinco parafusos de ϕ 6 mm nos orifícios do suporte de parede.

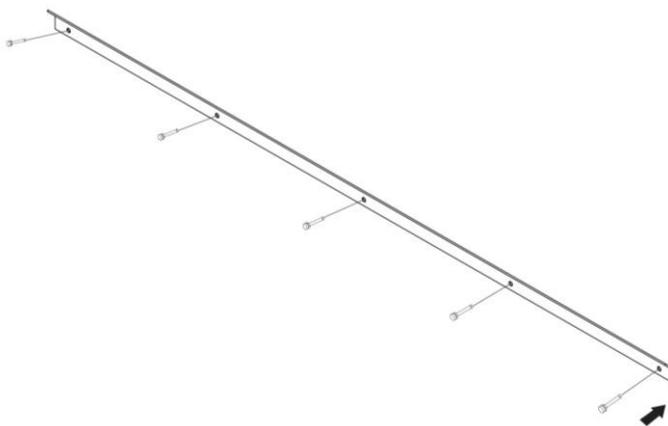


PARA INSTALADORES E PROFISSIONAIS

2. Coloque o amortecedor na plataforma para montagem na parede atrás do equipamento.

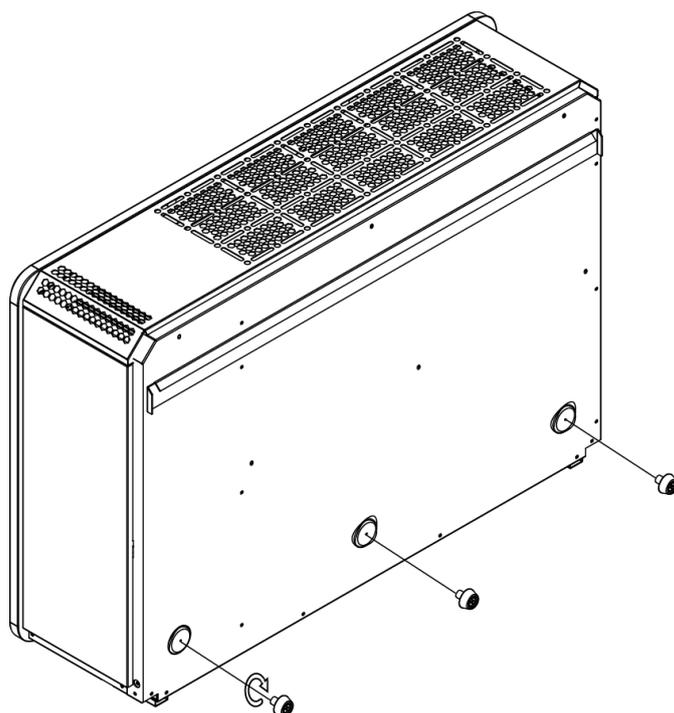


3. Pendure a tira para suspensão na parede na parte de trás do equipamento no suporte.

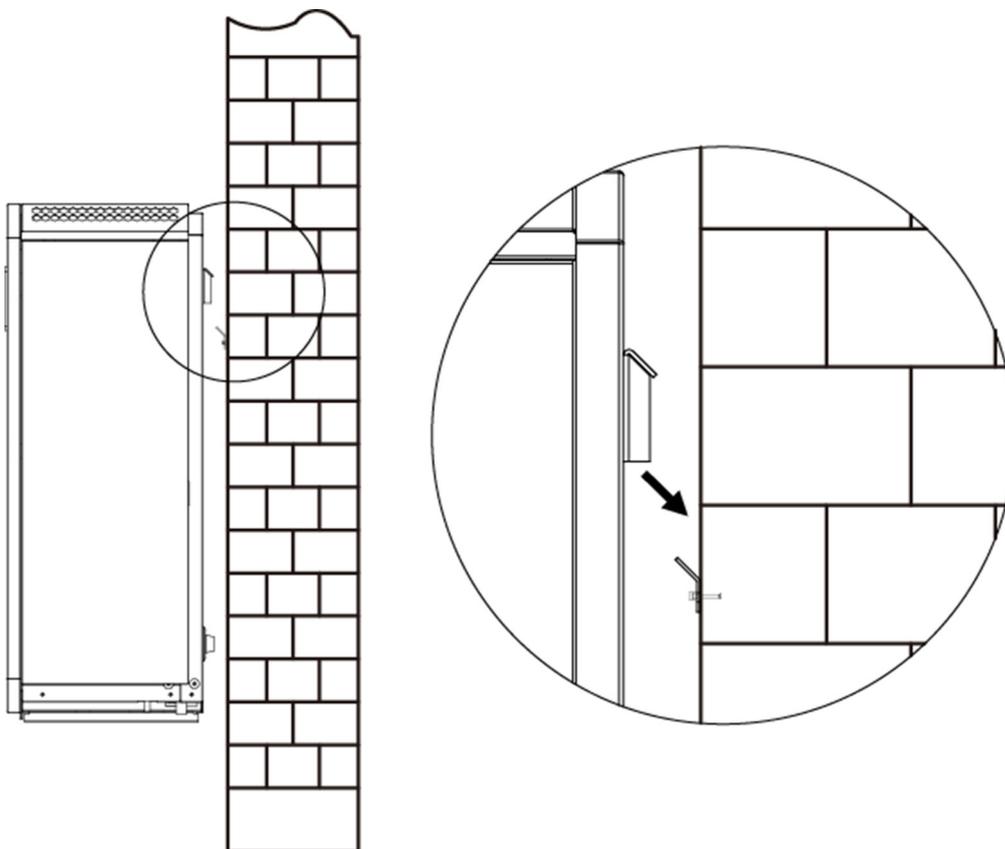


PARA INSTALADORES E PROFISSIONAIS

Depois de pendurar o suporte, coloque suavemente o equipamento até que o amortecedor da parte inferior se apoie na parede.

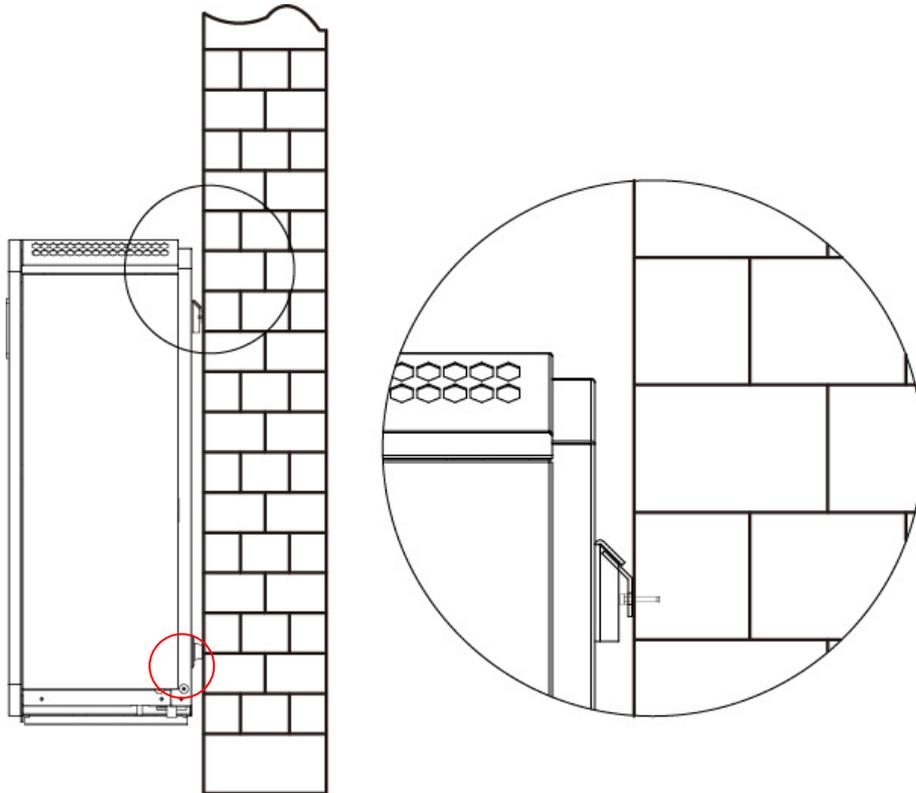

4. Ligue o tubo de drenagem e ligue o cabo de alimentação de acordo com o esquema de cablagem.

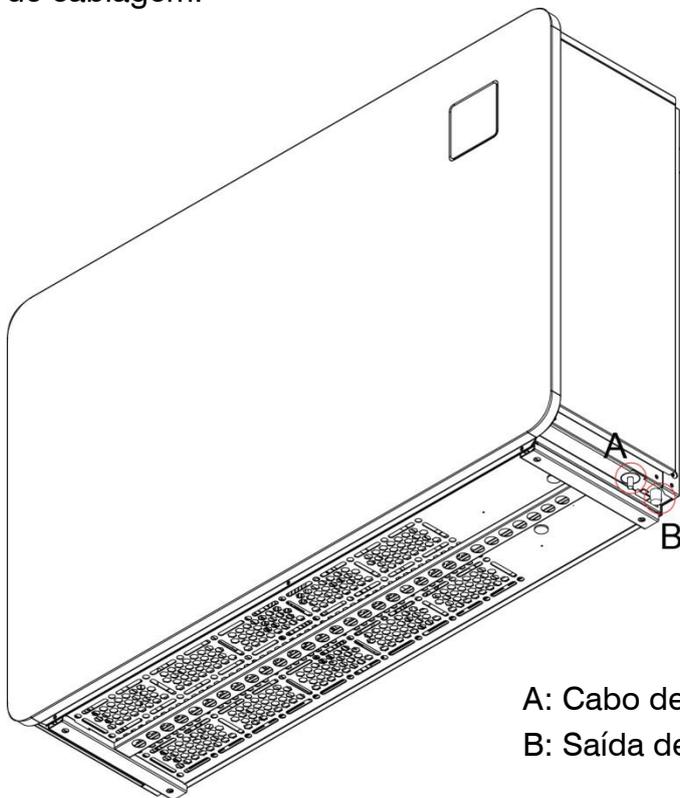

A: Cabo de alimentação

B: Saída de drenagem (ligar os tubos de drenagem)


PARA INSTALADORES E PROFISSIONAIS

1.2.2. Instalação dos cabos elétricos

- 1) Ligue o aparelho a uma fonte de alimentação adequada, as tensões devem estar em conformidade com a tensão nominal dos produtos.
- 2) O equipamento deve estar corretamente aterrado.
- 3) A cablagem deve ser ligada por um técnico profissional de acordo com o esquema do circuito.
- 4) De acordo com os requisitos das normas técnicas relevantes para equipamentos elétricos do país do utilizador, estabeleça dispositivos de proteção contra fugas (corrente de funcionamento com fugas ≤ 30 mA).
- 5) As disposições do cabo de alimentação e do cabo de sinal devem estar ordenadas e não se devem afetar mutuamente, tendo em conta as condições ambientais (temperatura ambiente, luz solar direta, chuva, tensão da rede elétrica, comprimento do cabo, etc.)
- 6) A área da secção transversal do cabo pode ser aumentada de forma adequada.
- 7) Depois de realizada toda a cablagem, esta deve ser verificada cuidadosamente e, em seguida, deve ligar-se a alimentação elétrica.



Esquema elétrico

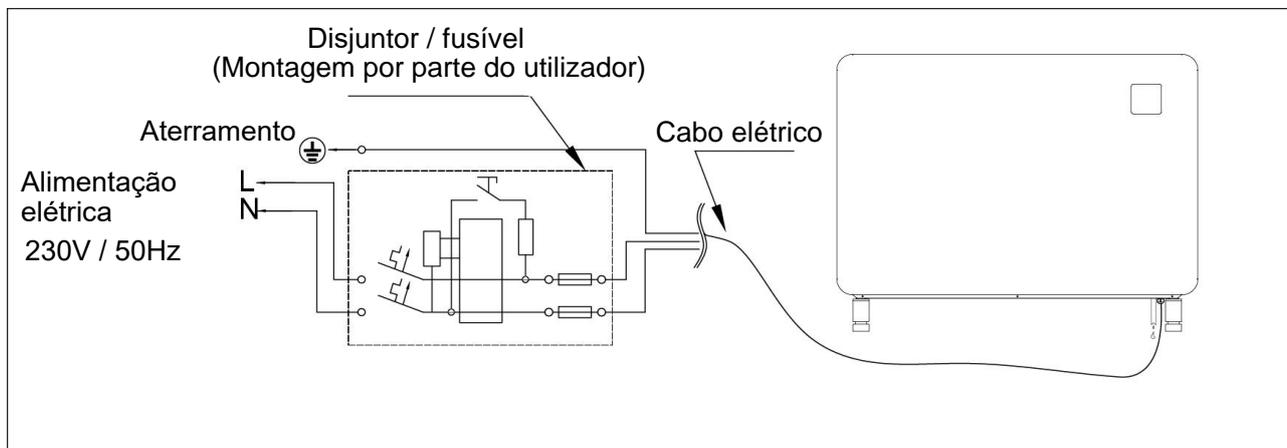

| Modelo | | IDHR60 | IDHR96 |
|--|--------------------------------------|--------|--------|
| Disjuntor | Corrente nominal A | 16 | 22,5 |
| | Corrente residual de ação nominal mA | 30 | 30 |
| Fusível A | | 16 | 22,5 |
| Cabo de alimentação (mm ²) | | 3x4 | 3x4 |

Nota: Os dados acima estão adaptados a um cabo elétrico ≤ 10 m, se o cabo de alimentação for > 10 m, o diâmetro do cabo deve ser aumentado.

1.3. Etapas após a instalação

 **Verifique cuidadosamente todos os cabos antes de ligar o desumidificador.**

1.3.1. Inspeção antes da utilização

1. Verifique se o desumidificador está colocado vertical ou horizontalmente no chão ou pendurado na parede, ligado ao tubo de drenagem;
2. Verifique a cablagem elétrica de acordo com o esquema de cablagem elétrica e a ligação à terra;
3. Certifique-se de que a fonte de alimentação elétrica está bem ligada.
4. Certifique-se de que o ajuste da humidade é o adequado;
5. Verifique se existem obstáculos em frente à entrada e saída de ar do desumidificador.

1.3.2. Etapas

O utilizador deve primeiro abrir o interruptor de alimentação e depois ligar a corrente. Para proteger o desumidificador, o mesmo está equipado com uma função de atraso de arranque; quando o desumidificador é ligado, o ventilador começará a funcionar primeiro após 3 minutos e, em seguida, o compressor começará a funcionar. Após o arranque do desumidificador, verifique o desumidificador quanto a ruídos anormais.

1.4. Notas sobre a manutenção

A manutenção deve ser realizada anualmente por um técnico profissional qualificado.

Desligue a alimentação elétrica do desumidificador antes da inspeção;

Desligue a alimentação elétrica quando não estiver a ser utilizada e cubra a lâmina de plástico com um pano para evitar a entrada de pó.

Limpe o desumidificador com detergentes domésticos ou água limpa, NUNCA utilize óleo volátil, gasolina ou diluente.

2. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE AVARIAS COMUNS

| Avaria | Causa | Solução |
|---|--|--|
| O desumidificador não funciona | Sem energia elétrica | Espera até a energia elétrica voltar |
| | A unidade está desligada. | Ligue o equipamento |
| | Fusível queimado | Verifique e substitua o fusível |
| | O disjuntor está desligado | Verifique e ligue o disjuntor |
| O ventilador está a funcionar, mas o aquecimento é insuficiente | O evaporador está bloqueado | Remova os obstáculos |
| | Saída de ar bloqueada | Remova os obstáculos |
| | 3 minutos de atraso no início | Espera pacientemente |
| Ecrã normal, mas sem desumidificação | O ajuste da humidade é demasiado baixo | Definir um ajuste de humidade adequado |
| | 3 minutos de atraso no início | Espera pacientemente |
| <p>Se as soluções referidas acima não funcionarem, entre em contacto com um instalador profissional com o número do modelo e informações detalhadas. Não tente repará-lo você mesmo.</p> | | |


ATENÇÃO! Não tente reparar o desumidificador você mesmo a fim de evitar qualquer risco.

3. CÓDIGOS DE ERRO

| N.º | Avaria | Código |
|-----|--|--------|
| 1 | Proteção de alta pressão | E1 |
| 2 | Proteção de baixa pressão | E2 |
| 3 | Proteção de tensão de alimentação anormal | E5 |
| 4 | Proteção contra sobreaquecimento do aquecimento elétrico (termóstato de reinício manual) | E7 |
| 5 | Proteção de alta temperatura de descarga | E8 |
| 6 | Proteção de alta temperatura da saída de ar | EA |
| 7 | Proteção ambiental contra baixas temperaturas | Eb |
| 8 | Erro de comunicação do controlo | P0 |
| 9 | Erro do sensor de temperatura de entrada do ar | P1 |
| 10 | Erro do sensor de temperatura de saída do ar | P2 |
| 11 | Erro do sensor de temperatura de descarga | P3 |
| 12 | Erro do sensor de temperatura de retorno de gás | P5 |
| 13 | Erro do sensor de temperatura da bobina de evaporação | P6 |
| 14 | Erro do sensor da humidade ambiente | P7 |
| 15 | Erro do sensor da placa de arrefecimento | P8 |
| 16 | Erro do sensor de corrente | P9 |
| 17 | Erro da memória de reinício. | PA |
| 18 | Falha do módulo de acionamento do compressor ou da cablagem relacionada | F1 |
| 19 | Falha do módulo PFC | F2 |
| 20 | Falha de arranque do compressor | F3 |
| 21 | Falha do compressor | F4 |
| 22 | Proteção contra sobrecorrente da placa Inverter | F5 |
| 23 | Proteção contra sobreaquecimento da placa Inverter | F6 |
| 24 | Proteção contra sobretensão | F7 |
| 25 | Proteção de alta temperatura do radiador | F8 |
| 26 | Falha do ventilador DC | F9 |
| 27 | Proteção contra sobrecorrente do módulo PFC | FA |

4. CONFIGURAÇÃO WI-FI

1) Descarregar a aplicação




Para Android, descarregue a partir da Para iPhone, descarregue a partir da




2) Registrar-se na aplicação

a) Clique em «Registrar».

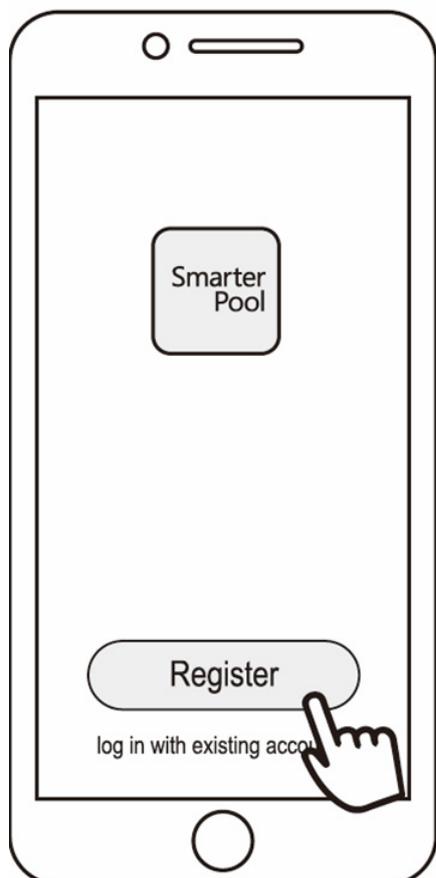

- b) Aceite a "Política de Privacidade".
- c) Registe-se através do número de telemóvel/correio eletrónico.
- d) Introduza o código de autenticação. e) Escolha a palavra-passe de acesso.

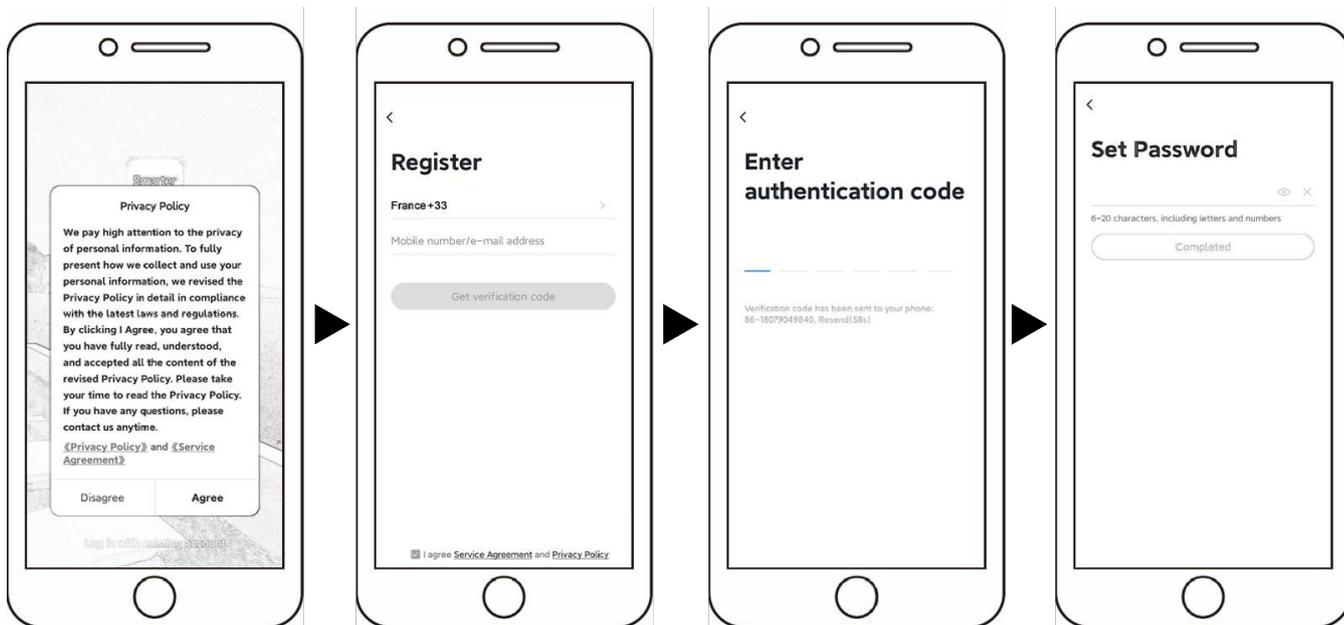

Nota: o código de autenticação pode ser encontrado na SMS ou no e-mail.

3) Emparelhamento com a aplicação

Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado ao Wi-Fi da sua casa.


- a) Ligação Wi-Fi:

Depois de o ecrã se iluminar, pressione  durante 3 segundos,  começará a piscar para entrar no programa de ligação Wi-Fi.



PARA INSTALADORES E PROFISSIONAIS

b) Clique em "Adicionar dispositivo" e siga as instruções para finalizar o emparelhamento 📶 iluminar-se-á no ecrã assim que a ligação Wi-Fi for estabelecida.

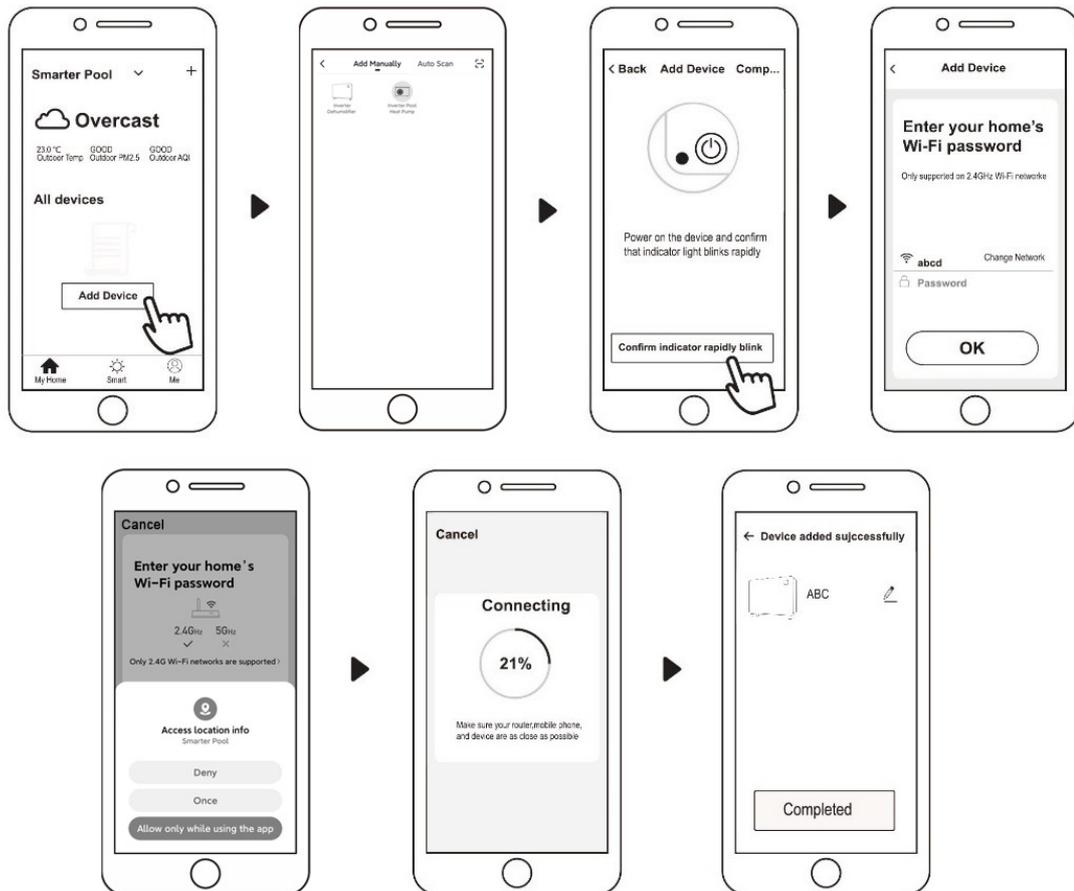

c) Se a ligação falhar, certifique-se de que o seu nome de rede e palavra-passe estão corretos.

Certifique-se também de que o router, o telemóvel e o dispositivo estão tão próximos quanto possível.

d) Reiniciar a ligação Wi-Fi (Quando a palavra-passe do Wi-Fi ou a configuração da rede são alteradas):


Pressione  durante 10 segundos,  piscará lentamente durante 60 segundos. Em seguida,  desligar-se-á. A configuração original será apagada. Siga as etapas acima para reemparelhar.

Observações: Certifique-se de que o router está configurado para 2,4 GHz.

PARA INSTALADORES E PROFISSIONAIS

4) Funcionamento

Para o desumidificador Inverter com função "Desumidificação", "Aquecimento" e "Aquecimento + Desumidificação".

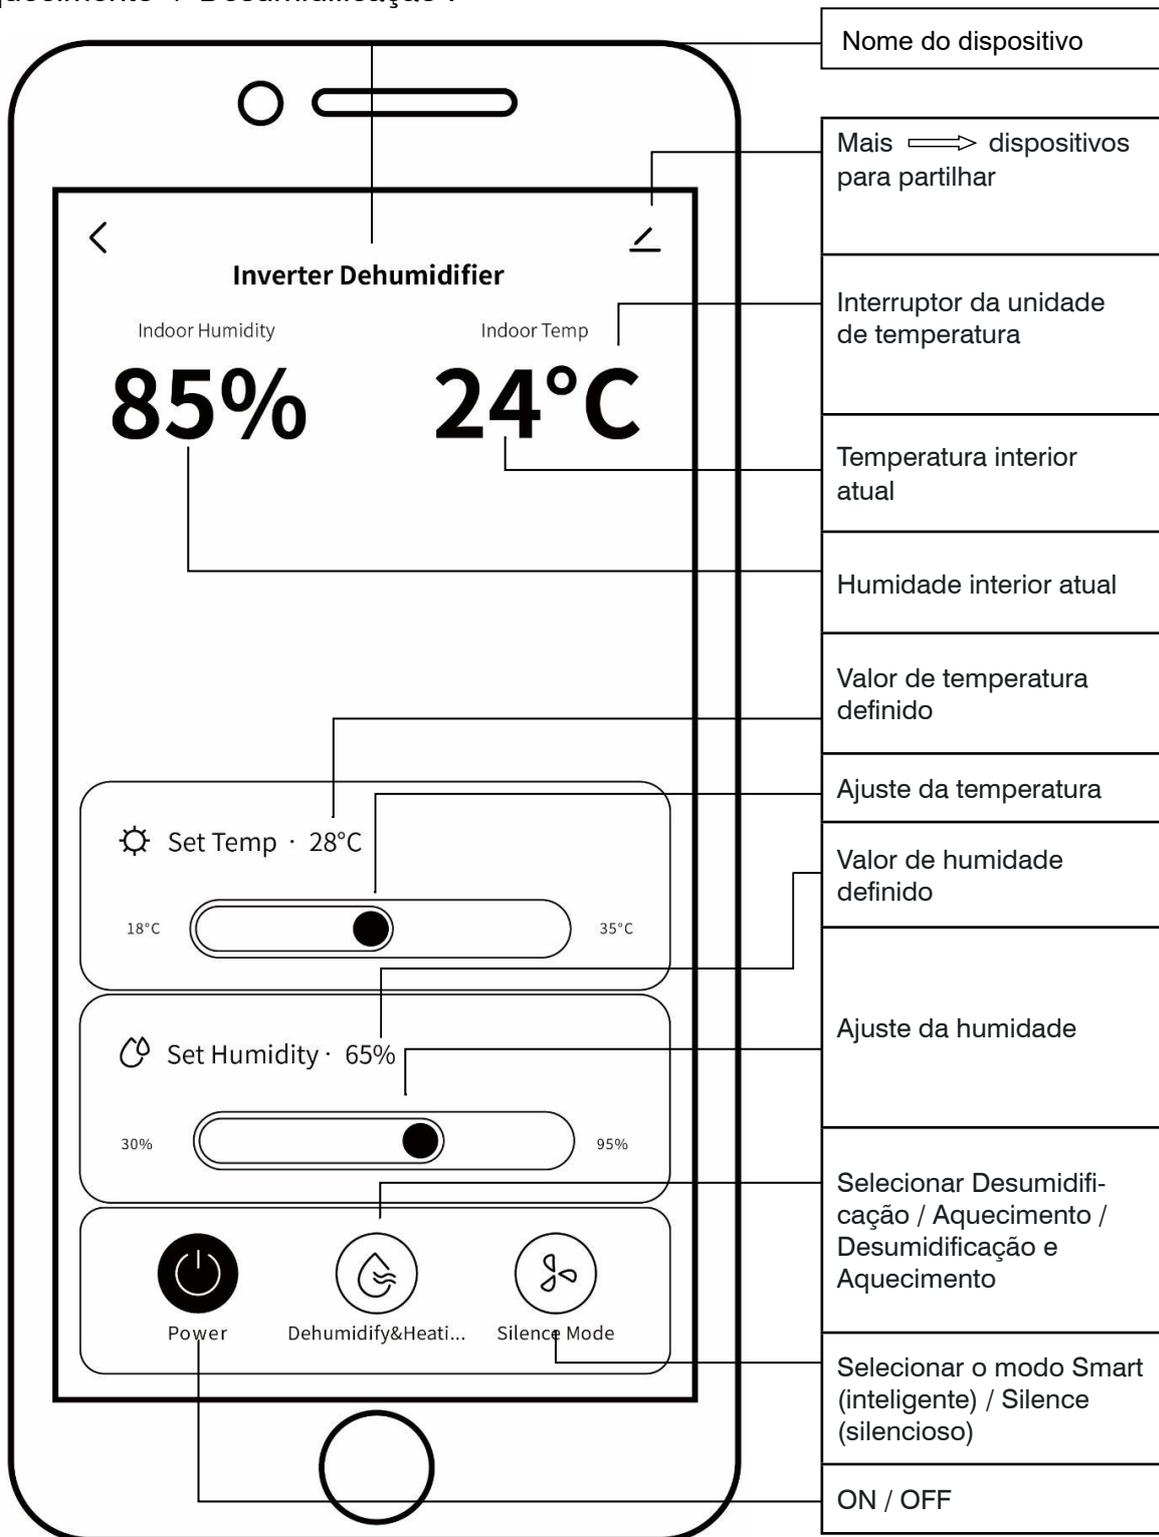


Nota: Se o aparelho não estiver equipado com aquecimento elétrico, as funções de "Aquecimento" e "Aquecimento + Desumidificação" não estarão disponíveis.

PARA INSTALADORES E PROFISSIONAIS

5) Partilhe os dispositivos com os membros da sua família

Após a ligação, se os membros da sua família também quiserem controlar o dispositivo.

Primeiro, deixe os seus familiares registarem-se na aplicação e, depois, o administrador pode proceder como abaixo indicado:

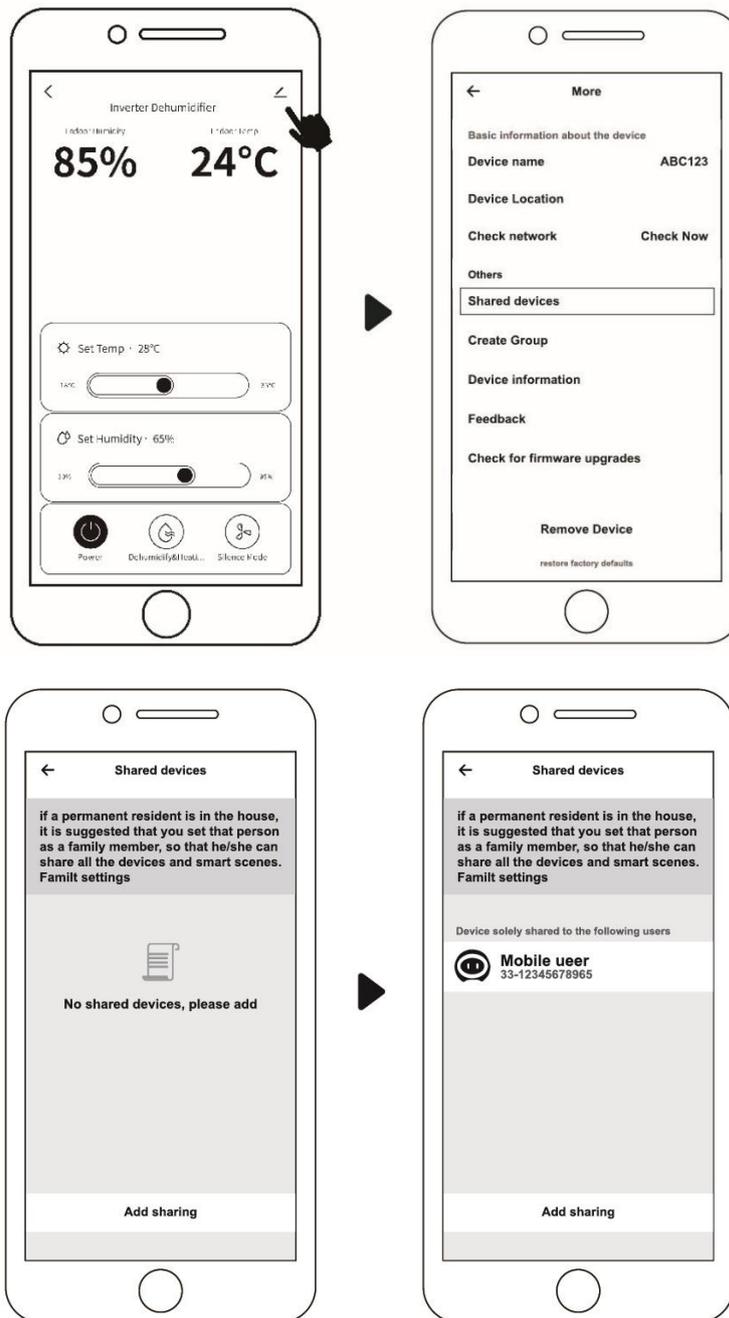

Aviso: 1. A previsão meteorológica é apenas uma referência.

2. A aplicação está sujeita a atualizações sem aviso prévio.

MUNDO  CLIMA®



C/ NÀPOLS, 249 P1
08013 BARCELONA
ESPANHA
(+34) 93 446 27 81
Assistència tècnica:
(+34) 93 652 53 57

www.mundoclima.com